


Undir steypta plötu koma föðurlegirnir að töppunarstöðum.
Sjá nánar teikningar af neyskuvats- og hitalögnum.

Göt í sákkulveggj (300*300) skulu vera
í kófa sem er 100 mm neðar en rennislíkötur.
Staðsetning sjá grunnlagsteikningu

Sambykkt þann
27 AUG 2015
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

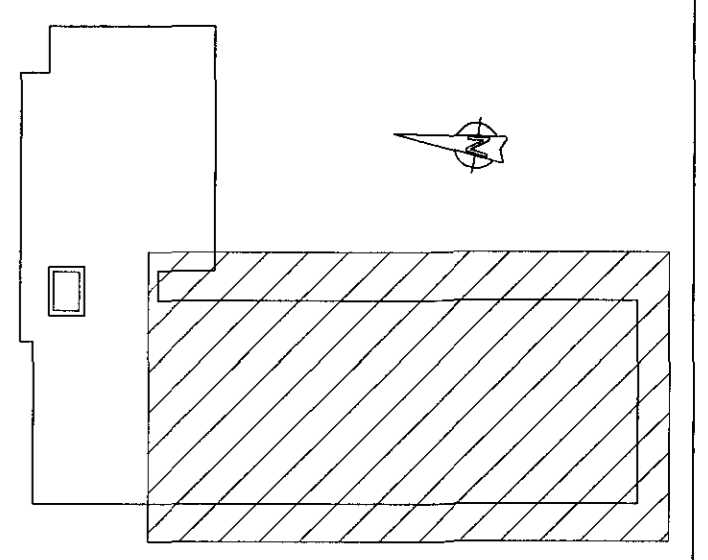

Lyklmynd

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir, þjöppun á fyllingu og fl. Gólfkötur í steypuvirki þ.e. steyptum botnplötum, eru 20mm neðar en endanlegir kótar fráganginnar plötu. Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta, sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar. Göt og raufar (sjá legnatelkningar)

Eskivellir 11
Hafnarfirði

Burðarvirki:
Undirstöður
Grunnmynd

ABS
-teiknistofa-

Jóhannes Pétursson
Kt. 010448-3959
Sí. 567-3185 - jph@absmaet.is

| | | | |
|-------------|----|-------------|------------|
| Formaður: | PJ | Dagsetning: | 25.06.2015 |
| Teknaður: | PJ | MKV: | 1:50 |
| Staðfestir: | | Skýringar: | B03.2 |