Samþykkt þann
19 NOV 2015
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

155 l/sek (554m³/h)
Ø630
Ø500
Ø400
Ø315
Ø250
Ø800
60m³/h
ca.12200 m³/h
155 l/sek (554m³/h)
2800 l/sek (10080m³/h)
800 X 800
EI−60
RÆSTING ÞVOTTUR 7.6m2
41 l/sek (150m³/h)
115 l/sek (415m³/h)
73 l/sek (260m³/h)
Ø200
Ø160
Ø100
6 loftskipti/klst. miðað við lofthæð 4.37m
upphitun/hringrás
SALUR 135.0m2 97 manns
153 l/sek (550m³/h)
BÚNINGSKLEFAR KARLA 80.0m2 100 skápar
GANGUR 52.6m2
SALUR 190.0m2 138 manns
6 loftskipti/klst. miðað við lofthæð 3.85m
Ø700
Ø630
Ø500
Ø400
Ø315
Ø250
Ø200
Ø160
Ø100
3000m³/h
EFTIRHITARI Á HRINGRÁS
4800m³/h
1500m³/h
155°
INNTAK FERSKLOFT STOKKUR (22000 m³/h)
ÚTKAST STOKKUR TENGIST Ø1000 RÖRI (AFKÖST 15.000 m³/h)
AFKÖST ca 20000 m³/h
67 l/sek (240m³/h)
114 l/sek (410 m³/h)
2800m³/h
TEYGJUR 40.0m2
6 loftskipti/klst. miðað við lofthæð

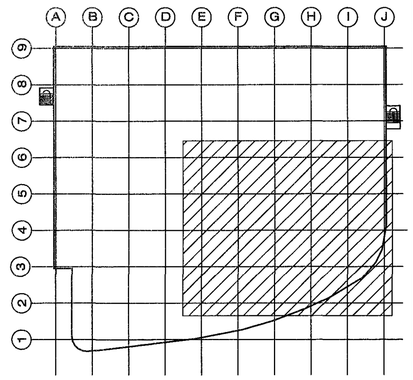

LYKILMYND

SKÝRINGAR, LOFTRÆSILAGNIR

STOKKAR ERU VERKSMIÐJUFRAMLEIDD SPÍRALVÖFÐ SÍVÖL STÁLRÖR ÚR HEITGALVANHÚÐUÐU STÁLI (EFNISÞYKKT >= 0,6MM). LOFTSKIPTI ERU SBR. GRUNNMYND.

ÚTSOGSVENTLAR ERU HVÍTIR, HRINGLAGA OG MEÐ STILLANLEGU LOKI, Ø100 ÞAR SEM ÚTSOG ER < 60 m/h EN Ø125 ANNARS STAÐAR - T.D. LINDAB KU-100 OG KU-125.

SAMSETNINGAR SÉU MEÐ TVÖFÖLDUM GÚMMÍÞÉTTILISTA, LINDABSAFE EÐA SAMBÆRILEGT. TENGISTYKKI SÉU ÚR SAMA EFNI OG STOKKAR KERFI SKULU A.M.K. UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK A SKV. ÍST DS-447.

FESTINGAR OG UPPHENGJUR MÁ ÚTFÆRA MEÐ FLATJÁRNSBAULUM, GATAGIRÐI EÐA Á ANNAN SAMBÆRILEGAN HÁTT. BIL MILLI UPPHENGJA/FESTINGA FARI EKKI YFIR 2m.

INN Í SAFNKASSA KOMI 50mm EINANGRUN MEÐ NEOPRENHÚÐ.
HLJÓÐGILDRUR VIÐ ÚTSOGSBLÁSARA OG Á RÖRUM VIÐ BAÐHERBERGI.

RÖR FRÁ STOFNLÖGN Á GANGI AÐ ÚTSOGSVENTLUM Á BAÐHERBERGJUM ERU Ø100.

ÚTSOGSBLÁSARI Á ÞAKI, DVS-450DV.
HRAÐASTILLING Á ÚTSOGSBLÁSARA TENGD TÍMAROFA, SJÁ RAFLAGNATEIKNINGAR.

=OPIÐ UNDIR OG/EÐA YFIR HURÐ, EÐA OPIN RIST.
=MÓTORSTÝRÐ ELDVARNALOKA TENGD STJÓRNSTÖÐ E60.
=STILLILOKA

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
VHÁ
Brautarholt 10-14, 105 Reykjavík
Sími: 534-8815 897-8132
e-mail: haukur@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað	Teiknað	Samþykkt:
H.Á.	H.Á.	Kennitala 301255-4629

TJARNARVELLIR 3
HAFNARFIRÐI

LOFTRÆSILAGNIR
GRUNNMYND LAGNA 1. HÆÐ
HLUTI B

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1:50	4-1.1B	15-036

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra:

Útgáfa	Dags.
A	MARS.'15