


Sambýkkt þann
24 AUG 2016
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

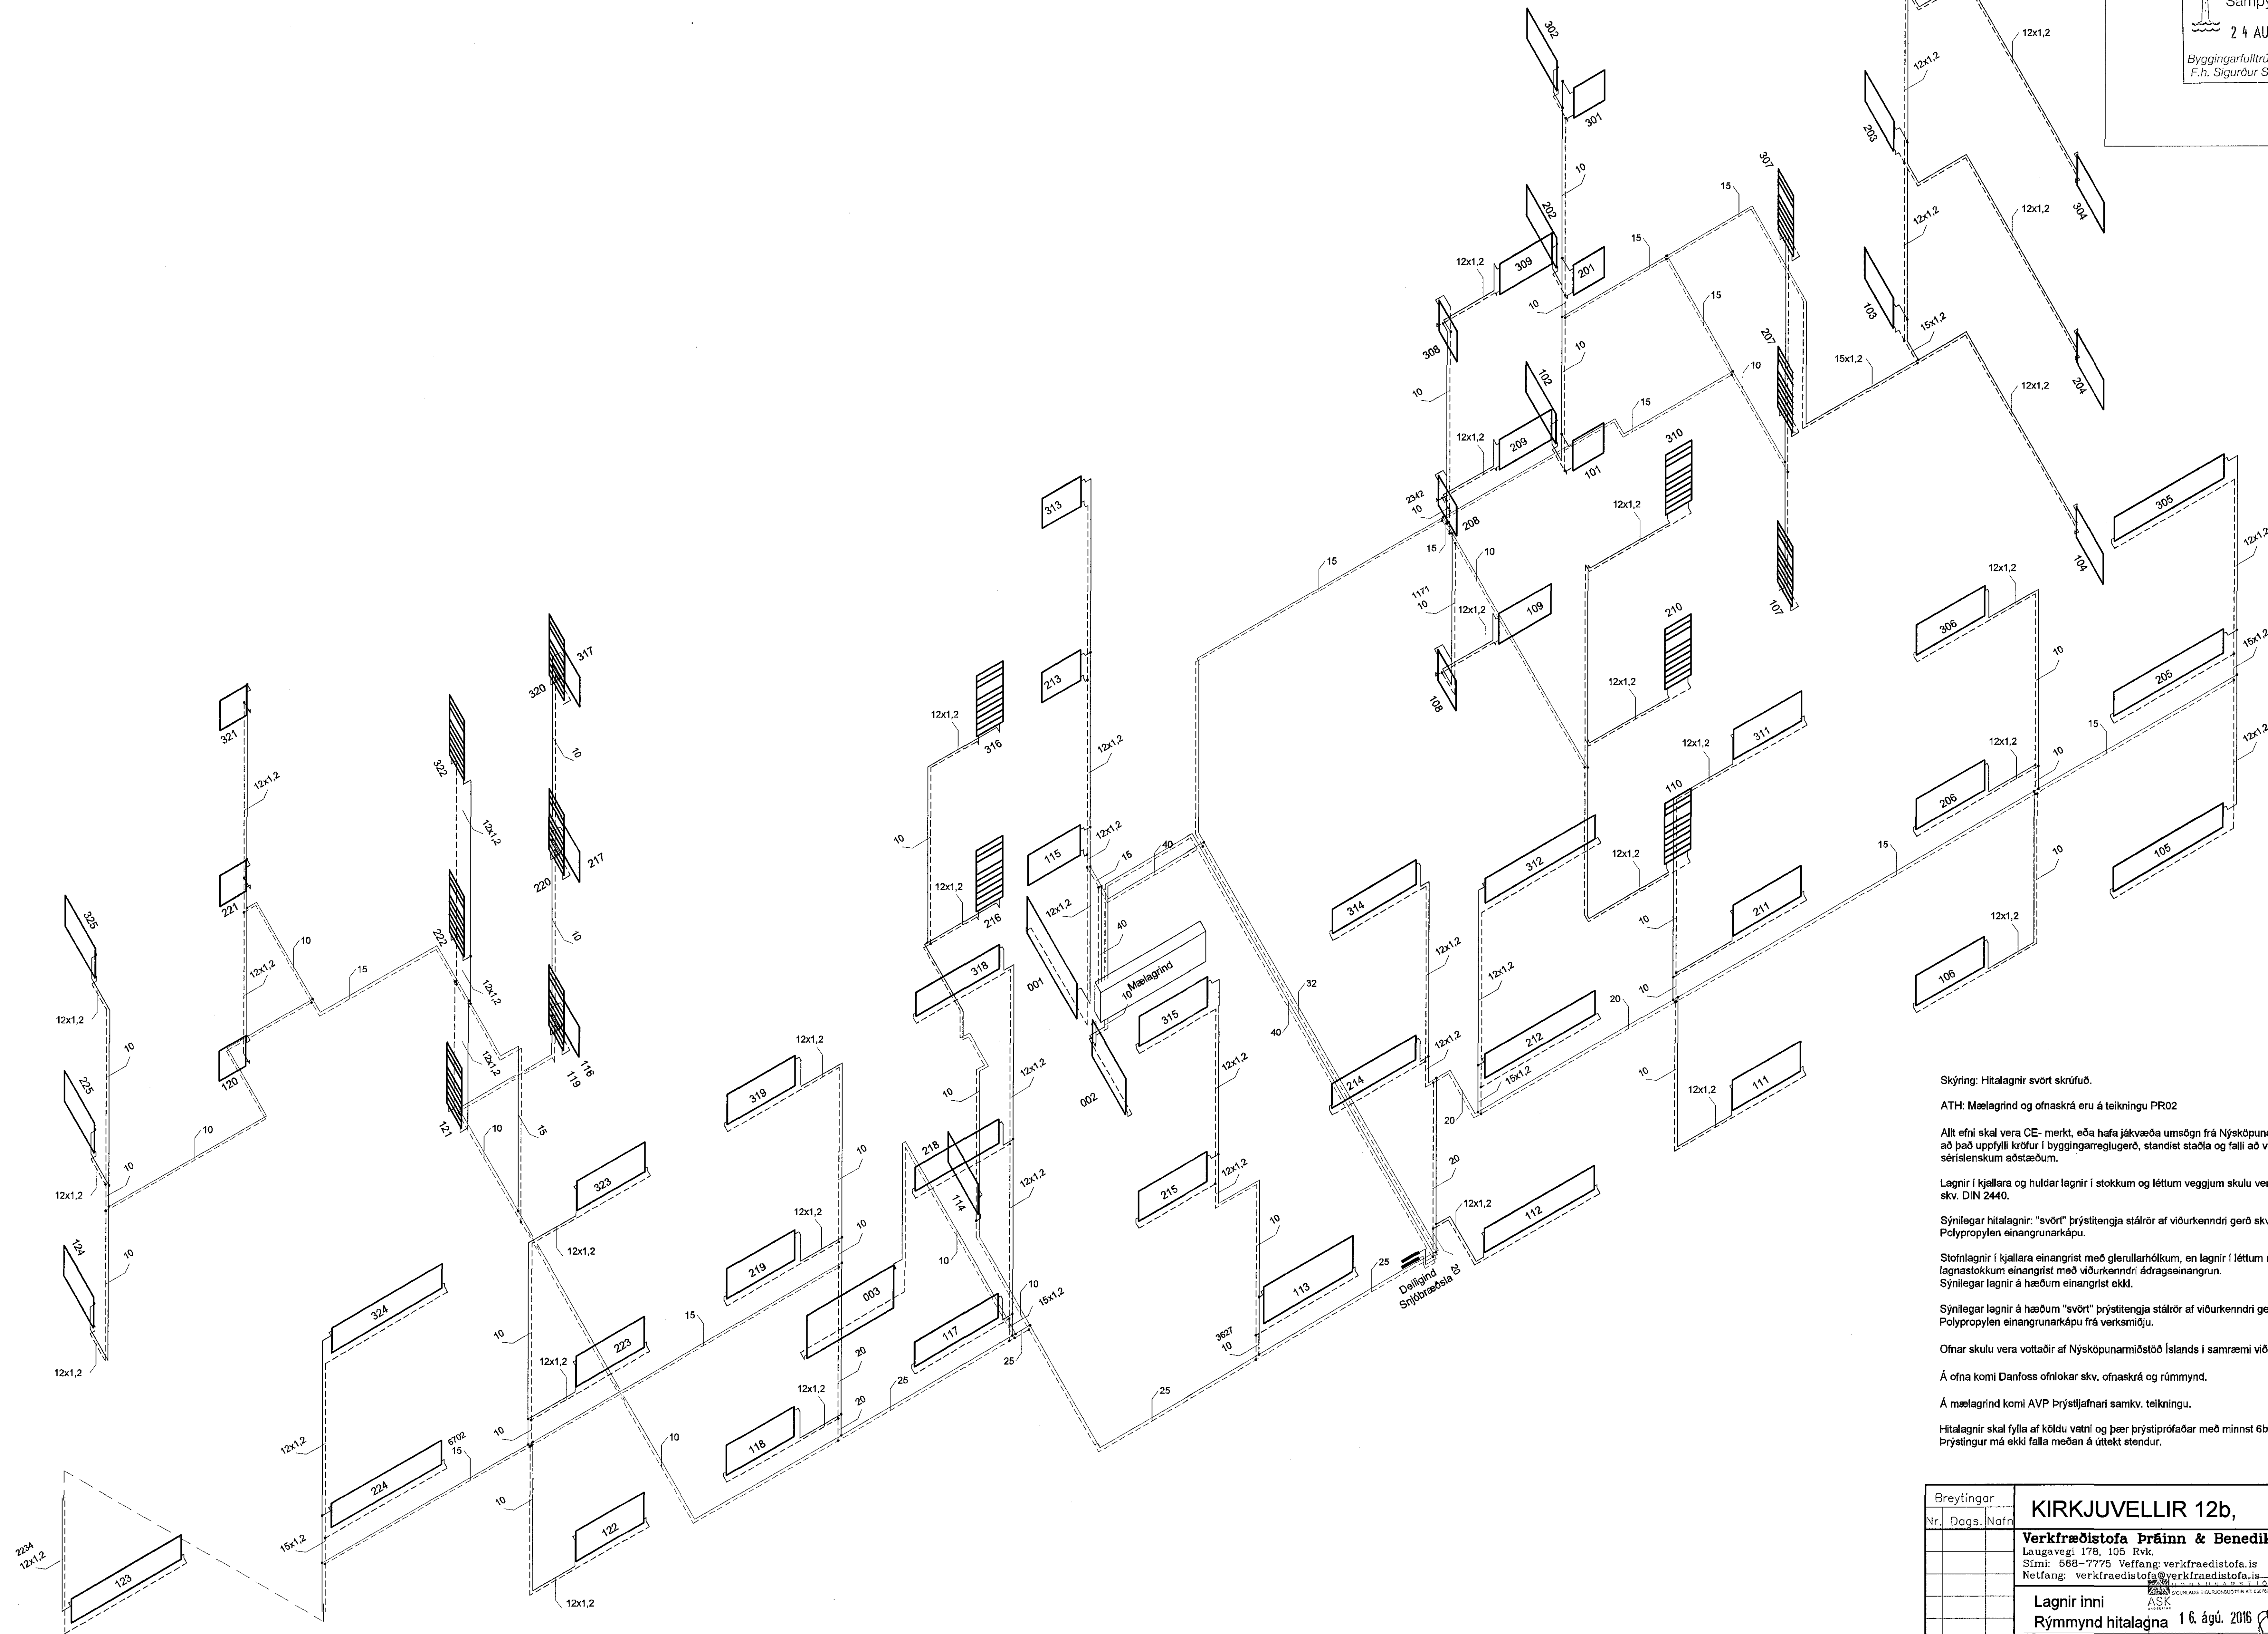

Skýring: Hitlagirnir svört skrófuð.
 ATH: Mælagrind og ofnastrá eru á teikningu PR02
 Allt efni skal vera CE-merkt, eða hafa jákvæða umsögn frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands um að það uppfylli kröfur í byggingarreglugerð, standist staðla og falli að verklagi og sérstökum aðstæðum.
 Lagnir í kjallara og huldar lagnir í stokkum og létum veggjum skulu vera skrófuð svört stálrör skv. DIN 2440.
 Sýnilegar hitalagnir: "svört" þrýstingja stálrör af víðurkenndri gerð skv. DIN 2394 með Polypropylen einangrunarkápu.
 Stofnlagnir í kjallara einangrist með gleullarhólkum, en lagnir í létum milliveggjum og lagnastokkum einangrist með víðurkenndri ádrægsseinangrun.
 Sýnilegar lagnir á hæðum einangrist ekki.
 Sýnilegar lagnir á hæðum "svört" þrýstingja stálrör af víðurkenndri gerð skv. DIN 2394 með Polypropylen einangrunarkápu frá verksmiðju.
 Önar skulu vera vottaðir af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samræmi við ÍST EN-442
 Á ofna komi Danfoss ofnlokar skv. ofnastrá og rúmmynd.
 Á mælagrind komi AVP Þrýstingjarni samkv. teikningu.
 Hitlagirnir skal fylla af köldu vatni og þær þrýstingjaraðrar með minnst 6bar stoðþrýsting. Þrýstingur má ekki falla meðan á úttekt stendur.

Breytingar		KIRKJUVELLIR 12b,	
Nr.	Dags./Nafn		
		Verkfræðistofa Þrúinn & Benedikt	HBS T BD S
		Laugavegi 178, 105 Rvk.	M. 1:60
		Sími: 560-7775 Veffang: verkfradistofa.is	Nr. PRO1
		Netfang: verkfradistofa@verkfradistofa.is	Dags. Apríl 15
		Lagnir inni	ASK
		Rúmmynd hitalagna 16. ágú. 2016	080149-3609
		Áritun	Sigurður Steinar Jónsson
		abakhorntabar:	