
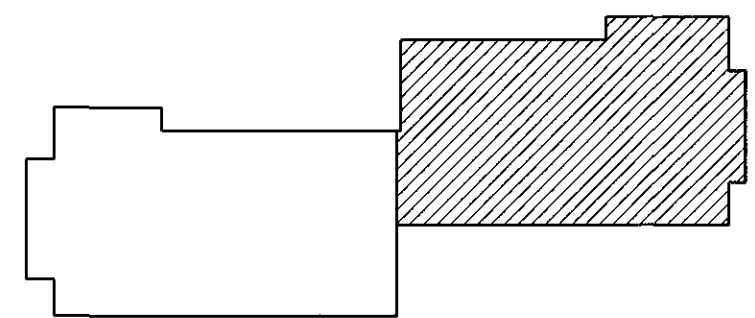


Samþykkt þann
31 JAN 2017
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

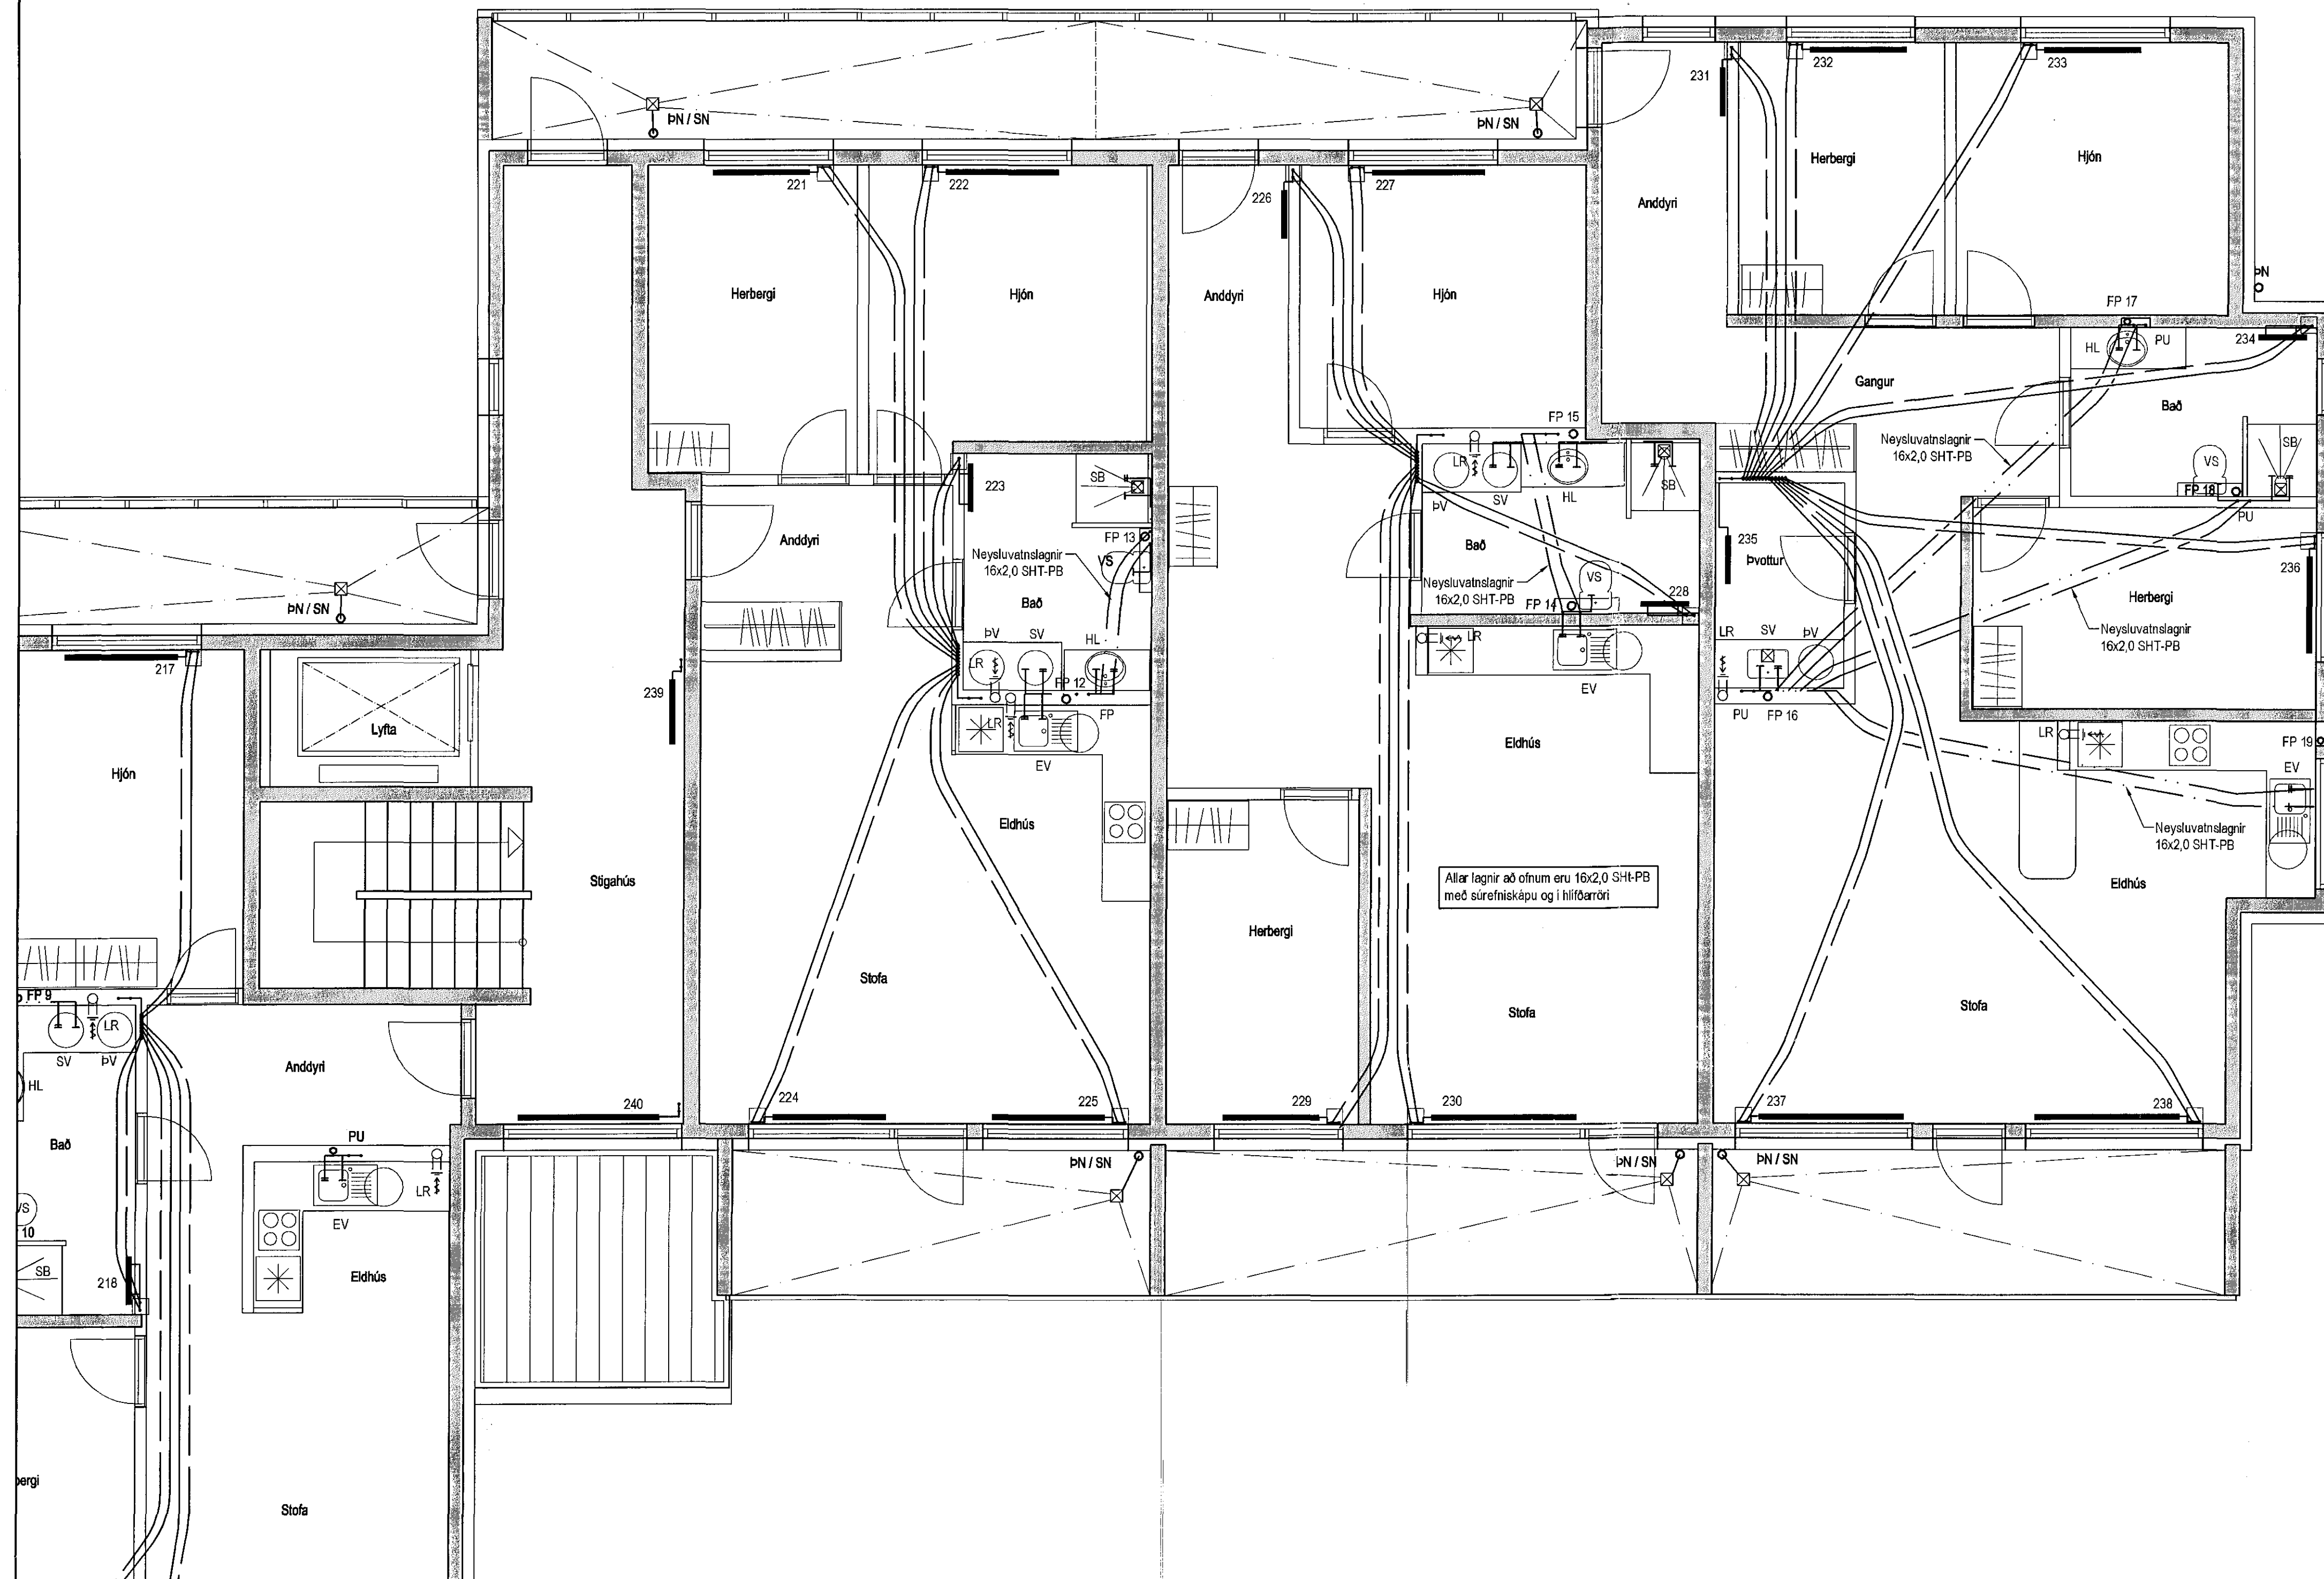

Lykilmynd

Hitalagnir, Skýringar

Ofnitalagnir eru 16x2 SHT-PB með surefnískepu
Eingöngu skal nota viðvænt efnu, og gæta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda.
Festingar skal selja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við þrygjur. Þrygjurátt skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu.
Á alla ofna komi sjálfstærir ofnlokar stíðis og lofskrútur
Þrygjurátt og högrum skiptist í bær lotur
Fyrri lota er framkvæmd í 1 kist, og er þryggingarnin 9 bór þrygfall má vera max 0,6 bór á seinri 30 min.
Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og lesur 2 kist.
Þrygfall má vera max 0,2 bór

Hitalagnir í hjóla og lóðrettar að tengingrúðum
skulu vera úr svörtum stálþrúðum með skrekkum
tengistykjum samsvarendi DIN 2440.
Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum
Greinar að einstökum öðrum skulu vera 10 mm nema annað
sé tilgreint á teikningum.
Fjarlægð á milli festinga
Notamál Fjarlægð
15-32 mm 2,5 m
40-50 mm 3,0 m
Einnangra skal lagur með 20mm glerulur höllum.
Á alla ofna komi sjálfstærir ofnlokar, stíðis og lofskrútur.
Lagnir skal þrygjaþrifa við 6 bór, og skal þryggingar standa
áminn. 24 tíma án þess að falla.

Neysluvatnslagnir Skýringar

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera
PP (polypropylene) lagnir af gerðinni
Fusidherm lesar composite pipe SDR 7.4 Aquatherm
og SHT-PB frá Aquatherm
Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og
meðferð einnars svo og IST-47 og DS-439
Festa skal lagnir með viðvæntum festingum
Mesta fjarlægð á milli festinga
Notamál Fjarlægð
20 mm 85 sm
25 mm 95 sm
32 mm 110 sm
40 mm 125 sm
50 mm 145 sm
63 mm 165 sm
Einnangra skal lagnir með aðragniröngum.
Lóðrettar stöflagnir eru húðar með eðrnalövuðu.

Fráveitilagnir Skýringar

Fráveitilagnir innanhus skulu vera úr stöðjuhlá. Þvíur skal selja
saman með miðlum úr ryðfria stáli og með jafnugu úr gámmi. Allt
efni skal vera samsvarendi að gerð og gæðum.
Allar beygjur og greinar skulu gerðar með viðvænti tengistykjum.
Nota skal hjóðeignargrandi burðarfestingar á lóðrettar lagnir.

Lagnir 2. hæð, Grunnmynd 1:50

Sveinbjörn Hinriksson

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingelæknifræðingur Hl. 165551-2329 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-8851 Netfang: sveinb@aimnet.is		Staður Einivellir 3 Hafnarfirði	
		Skýring Lagnir 2. hæð	
Hannað / Teknað	Kvarð 1:50	Dagsetning 16.12.16	Ventir. 13-16 Teiknir. 2-10