

Tengilagnir:

Frárennst:

Taski	VS	EV	RV	GN	HL	PV
DN	100PP	50PP	50PP	50PP	40PP	50PP

Neysluvatn:


Ónefndar tengilagnir eru DN12

Hitakerfi:

Ónefndar tengilagnir eru DN10

Tilvísanir:

Almennar skýringar . . . . . sjá bl. nr. L1-A-01

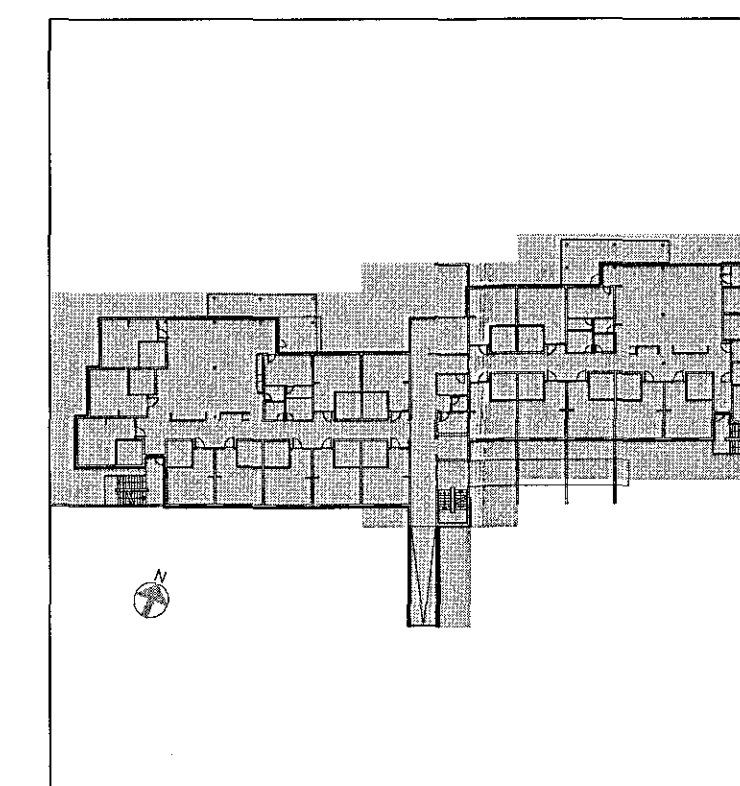

Br. Dags. Breyting Hannað. Tekn.

**VSÓ RÁÐGJÖF**  
BORGARTÚNI 20, 105 REYKJAVÍK, Sími 585-9000, NETF: vs@vs.is

Sólvangur hjúkrunarheimili 2016

Þrifa og hitakerfi  
Kjallari  
Rúmmynd  
Hannað/teiknað: GS / PH  
Yfirfarið:  
Samþykkt: Kjartan Holgason  
Kt. 300857-5909

Kvarði: 1:50 (A1)  
Reykjavík: 10.05.2017

Verknr. 16364  
Telkn.nr. L1-R0-04  
Br.

