


RÚMMYND HITALAGNIR 1:50

Samþykkt þann
06 NOV 2017
Byggingarfulltrúinn í Hólmavík
F.H. Sigurður Steinar Jónsson

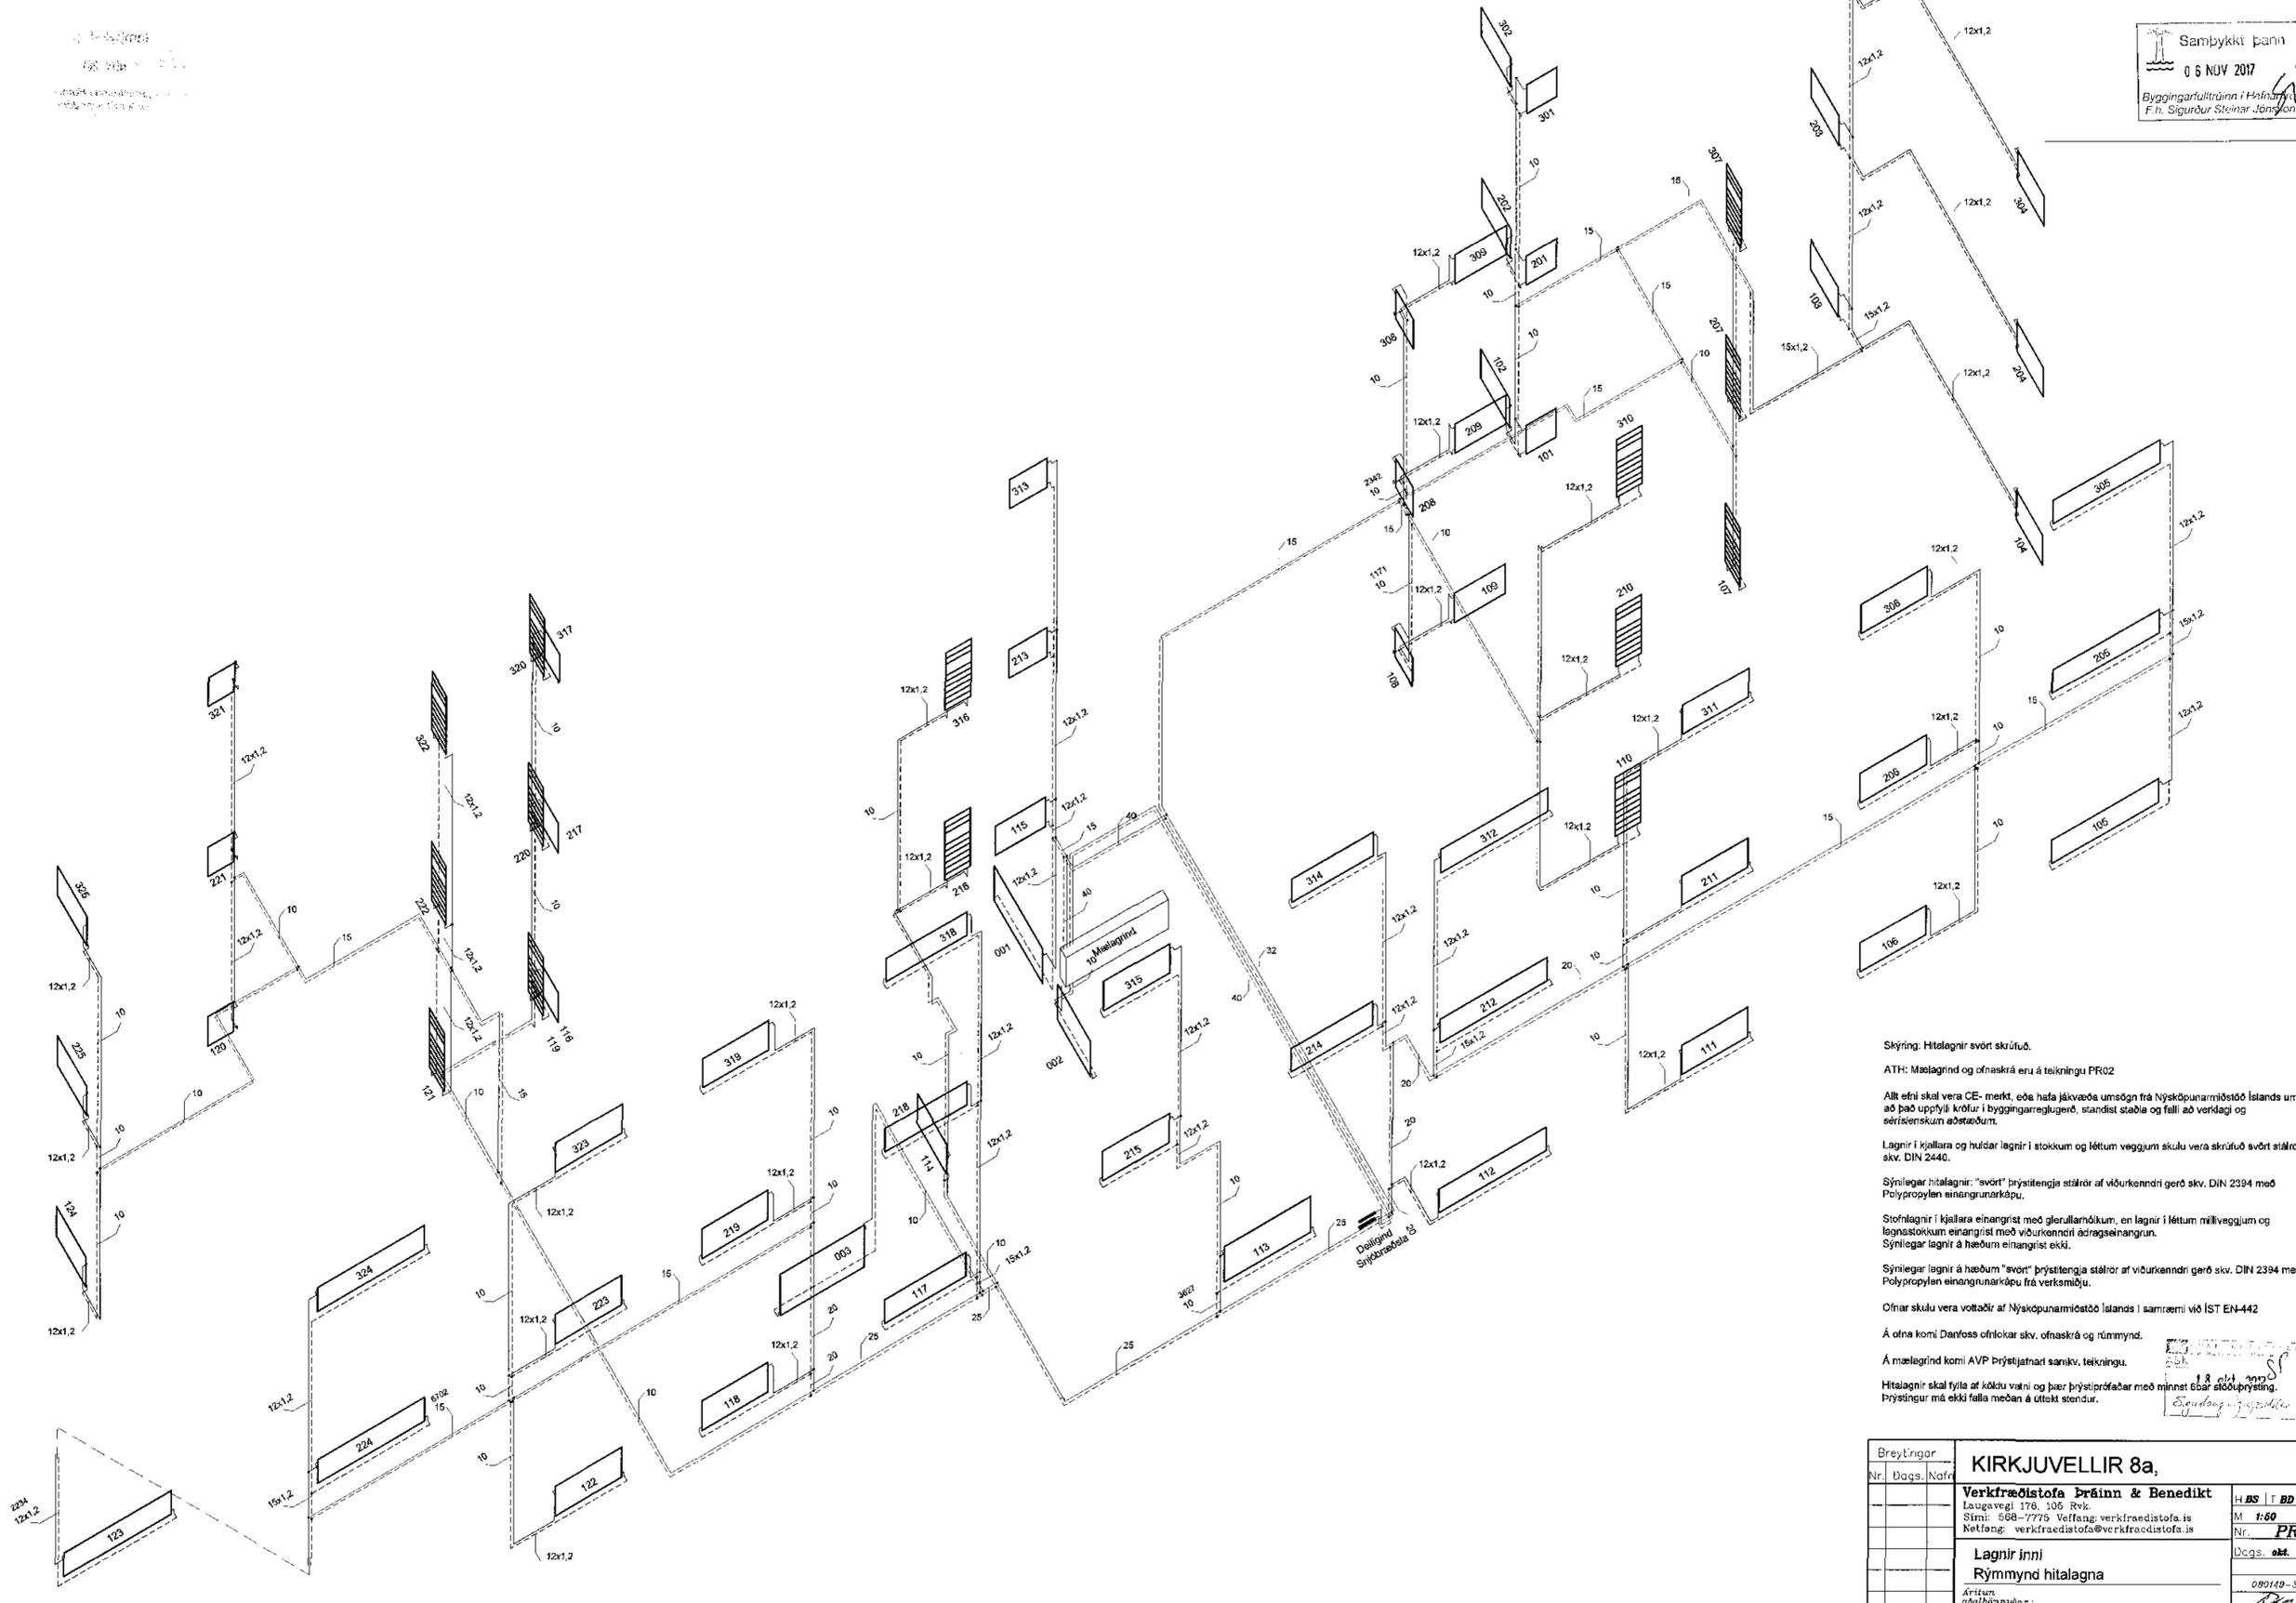

Skýring: Hitelagnir svört skráfuð.
ATH: Mælagrind og ofnaskrá eru á teikningu PR02

Allt efni skal vera CE-merkt, eða hafa jákvæða umsógn frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands um að það uppfylli kröfur í byggingarreglugerð, standi stöðla og falli að varðgæði og sérisfræðskum aðstæðum.

Lagnir í kjallara og húðar lagnir í stökum og létum veggjum skulu vera skráfuð svört stálror skv. DIN 2440.

Sýnilegar hitelagnir: "svört" þrýstingja stálror af víðurkenndri gerð skv. DIN 2394 með Polypropylen einangunarkápu.

Stofnlagnir í kjallara einangrist með glóullarnökum, en lagnir í létum milliveggjum og lagnastökum einangrist með víðurkenndri ádræggislangun.

Sýnilegar lagnir á hæðum einangrist ekki.

Sýnilegar lagnir á hæðum "svört" þrýstingja stálror af víðurkenndri gerð skv. DIN 2394 með Polypropylen einangunarkápu frá verkamiðju.

Ofnar skulu vera vottaðir af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samræmi við ÍST-EN-442

Á ofna komi Danfos ofnlokar skv. ofnaskrá og rúmmynd.

Á mælagrind komi AVP þrýstingjarni samkv. teikningu.

Hitelagnir skal fylla af köllu vanni og þær þrýstingjarnar með minnst 6bar stöðuprýsting. Þrýstingur má ekki falla meðan á úttekt standur.

Breytingar	KIRKJUVELLIR 8a,		
Nr.	Dags.	Nafr.	HBS T BD S
			M 1:50
			Nr. PRO1
			Dags. okt. 17
			080149-3609