Smáspennu- og brunaviðvörunarkerfi 2.h. - mátl. 3-5 / A-I, hluti C

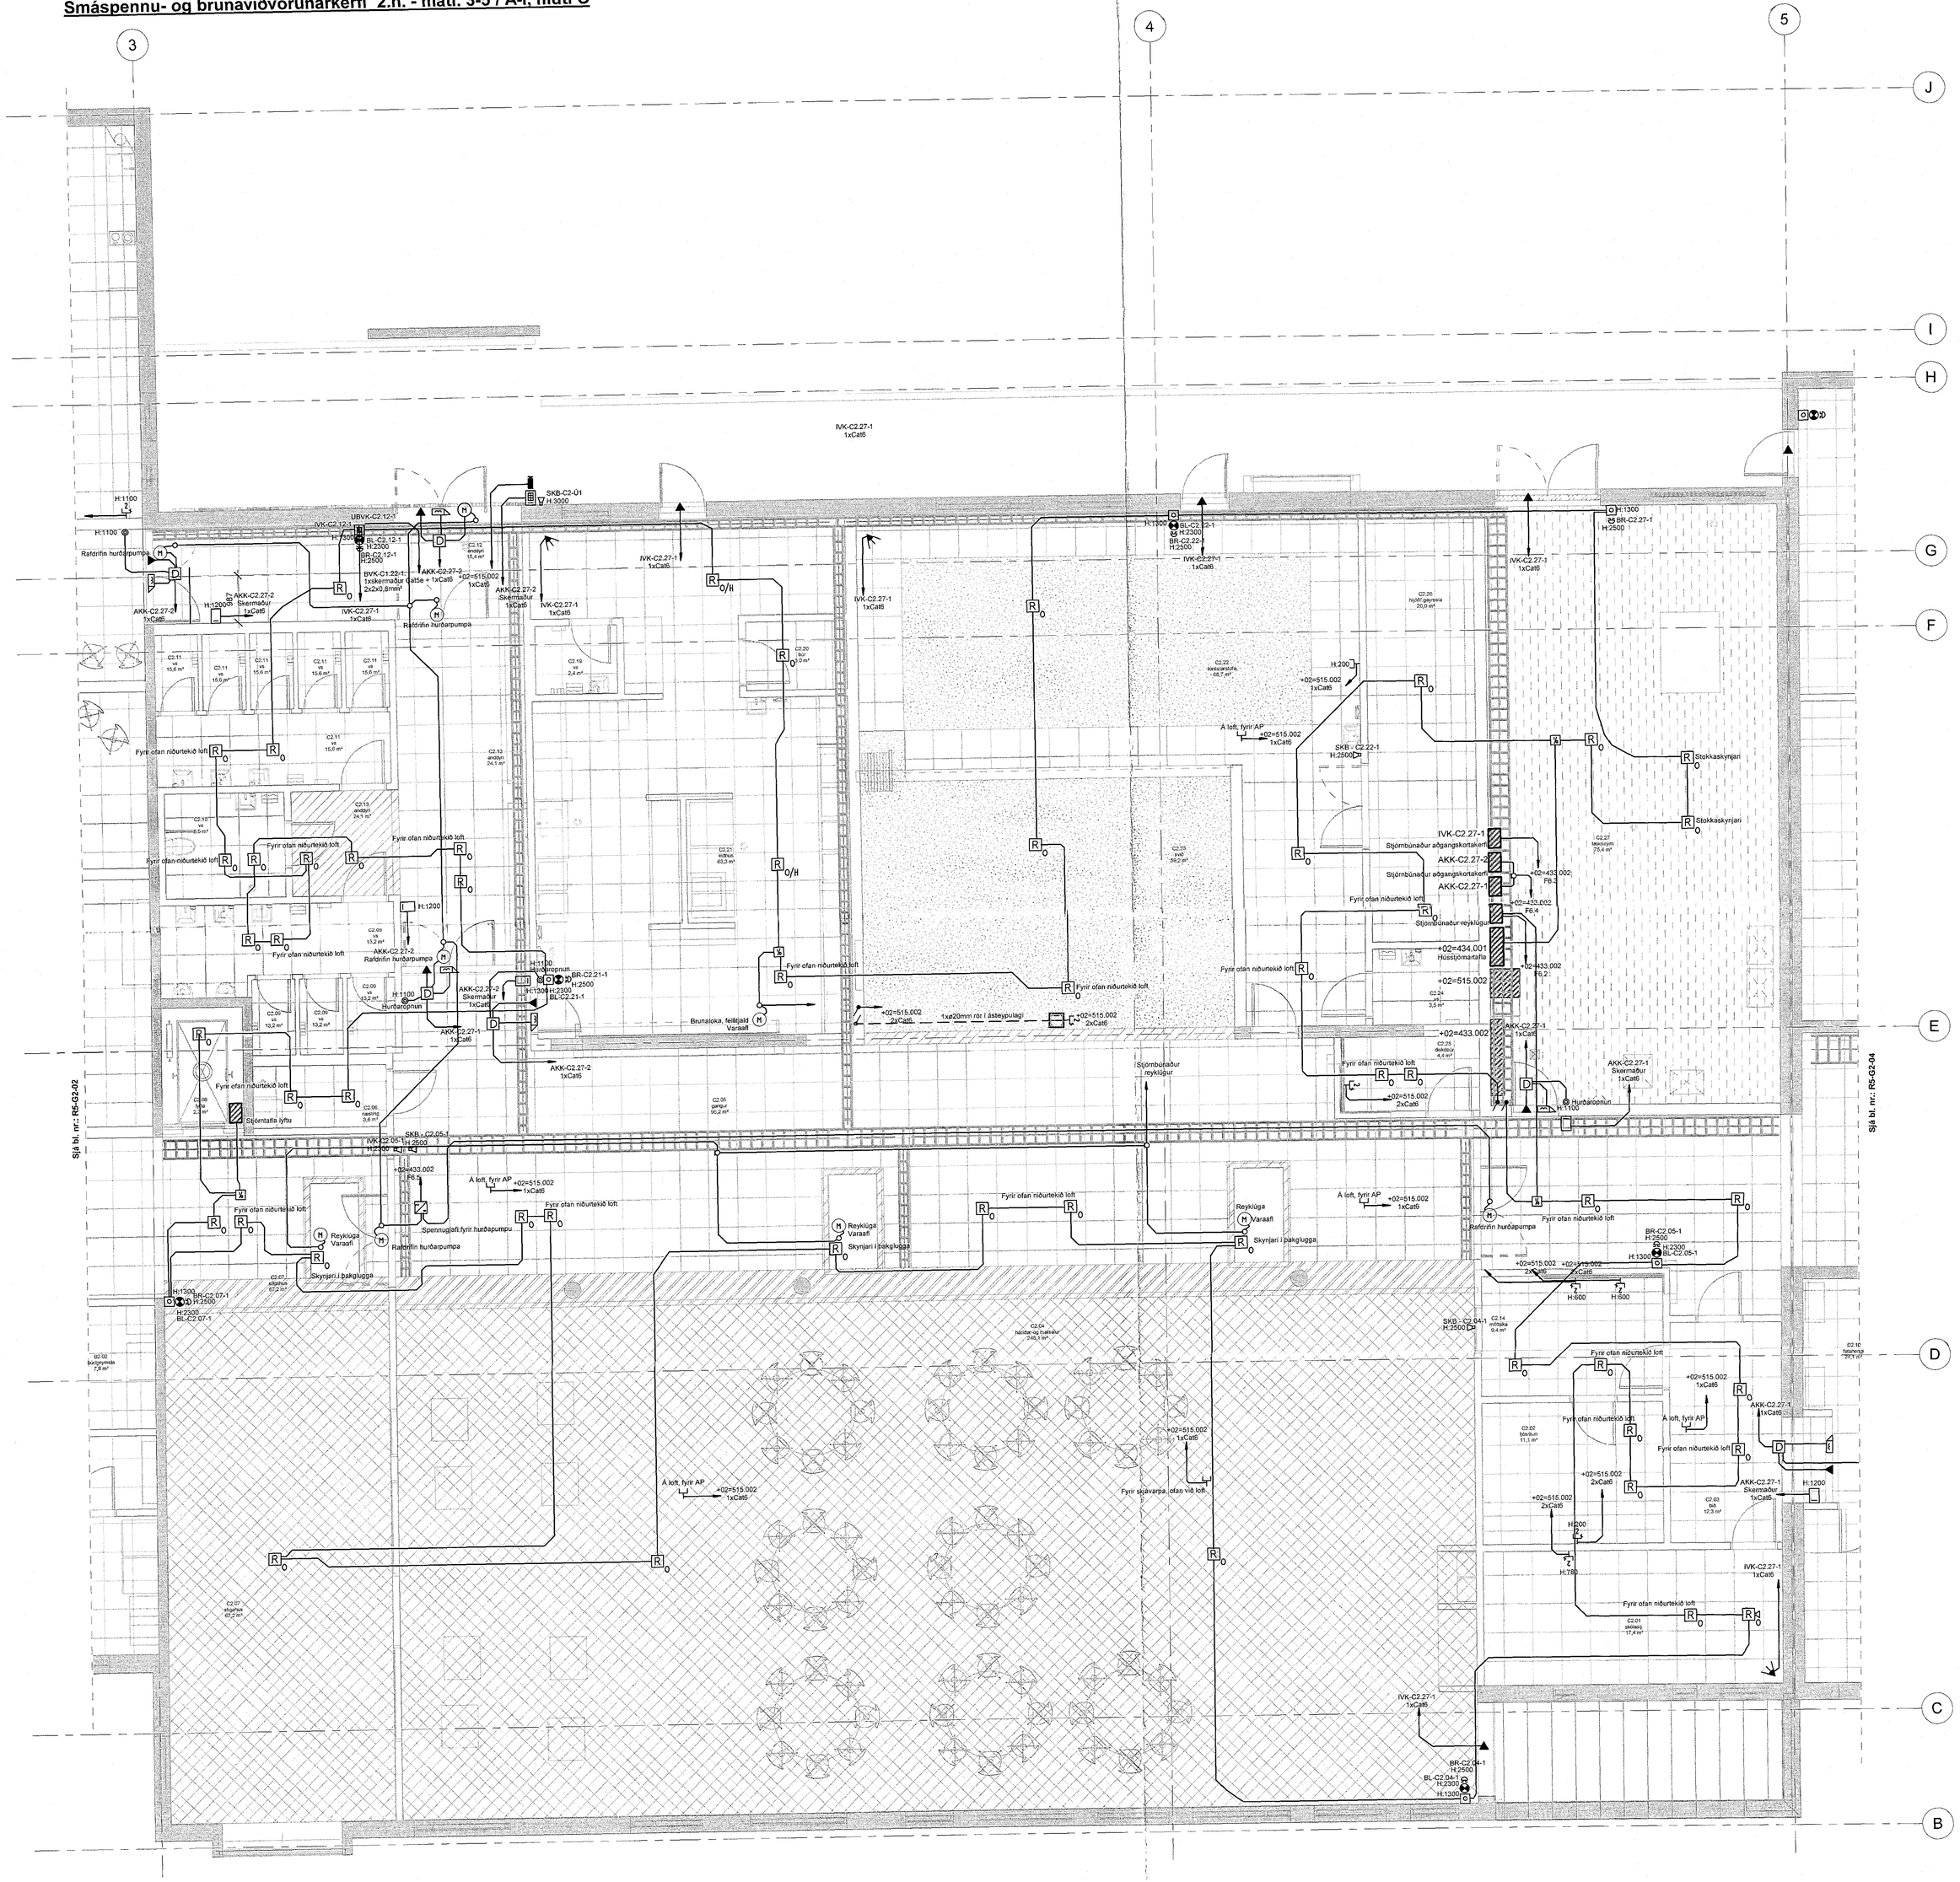
3
4
5
J
I
H
G
F
E
D
C
B
Sjá bl. nr.: R5-G2-02
Sjá bl. nr.: R5-G2-04
IVK-C2.27-1 1xCat6
SKB-C2-Ú1 H:3000
Ratrofinn hurðarpumpa
AKK-C2.27-2 Skermaður 1xCat6
AKK-C2.27-1 1xCat6
Ø2=515.002 1xCat6
Ø2=515.002 2xCat6
Fyrir ofan niðurtekið loft
Hurðarpumpa
Brunaloka, festilgata Varasett
Ø2=515.002 1xø20mm rör í áldreyjuloki
Stjórnbúnaður reykkúpur
Reykkúpa Varasett
Skynjari í bakgkúpp
Spennuglatt fyrir hurðapumpu
Á loft, fyrir AP
Stjórnbúnaður aðgangskortalesara
Stjórnbúnaður-reykkúpur
Ø2=434.001 Hússtjórnartafla
Ø2=433.002 F8.2
Ø2=433.002 F8.1
Ø2=433.002 F8.3
Ø2=433.002 F8.4
Ø2=515.002 2xCat6
Stokkaskynjari
Stokkaskynjari
Brunaviðvörunarkerfi
Ø2=515.002 1xCat6
Ø2=515.002 2xCat6