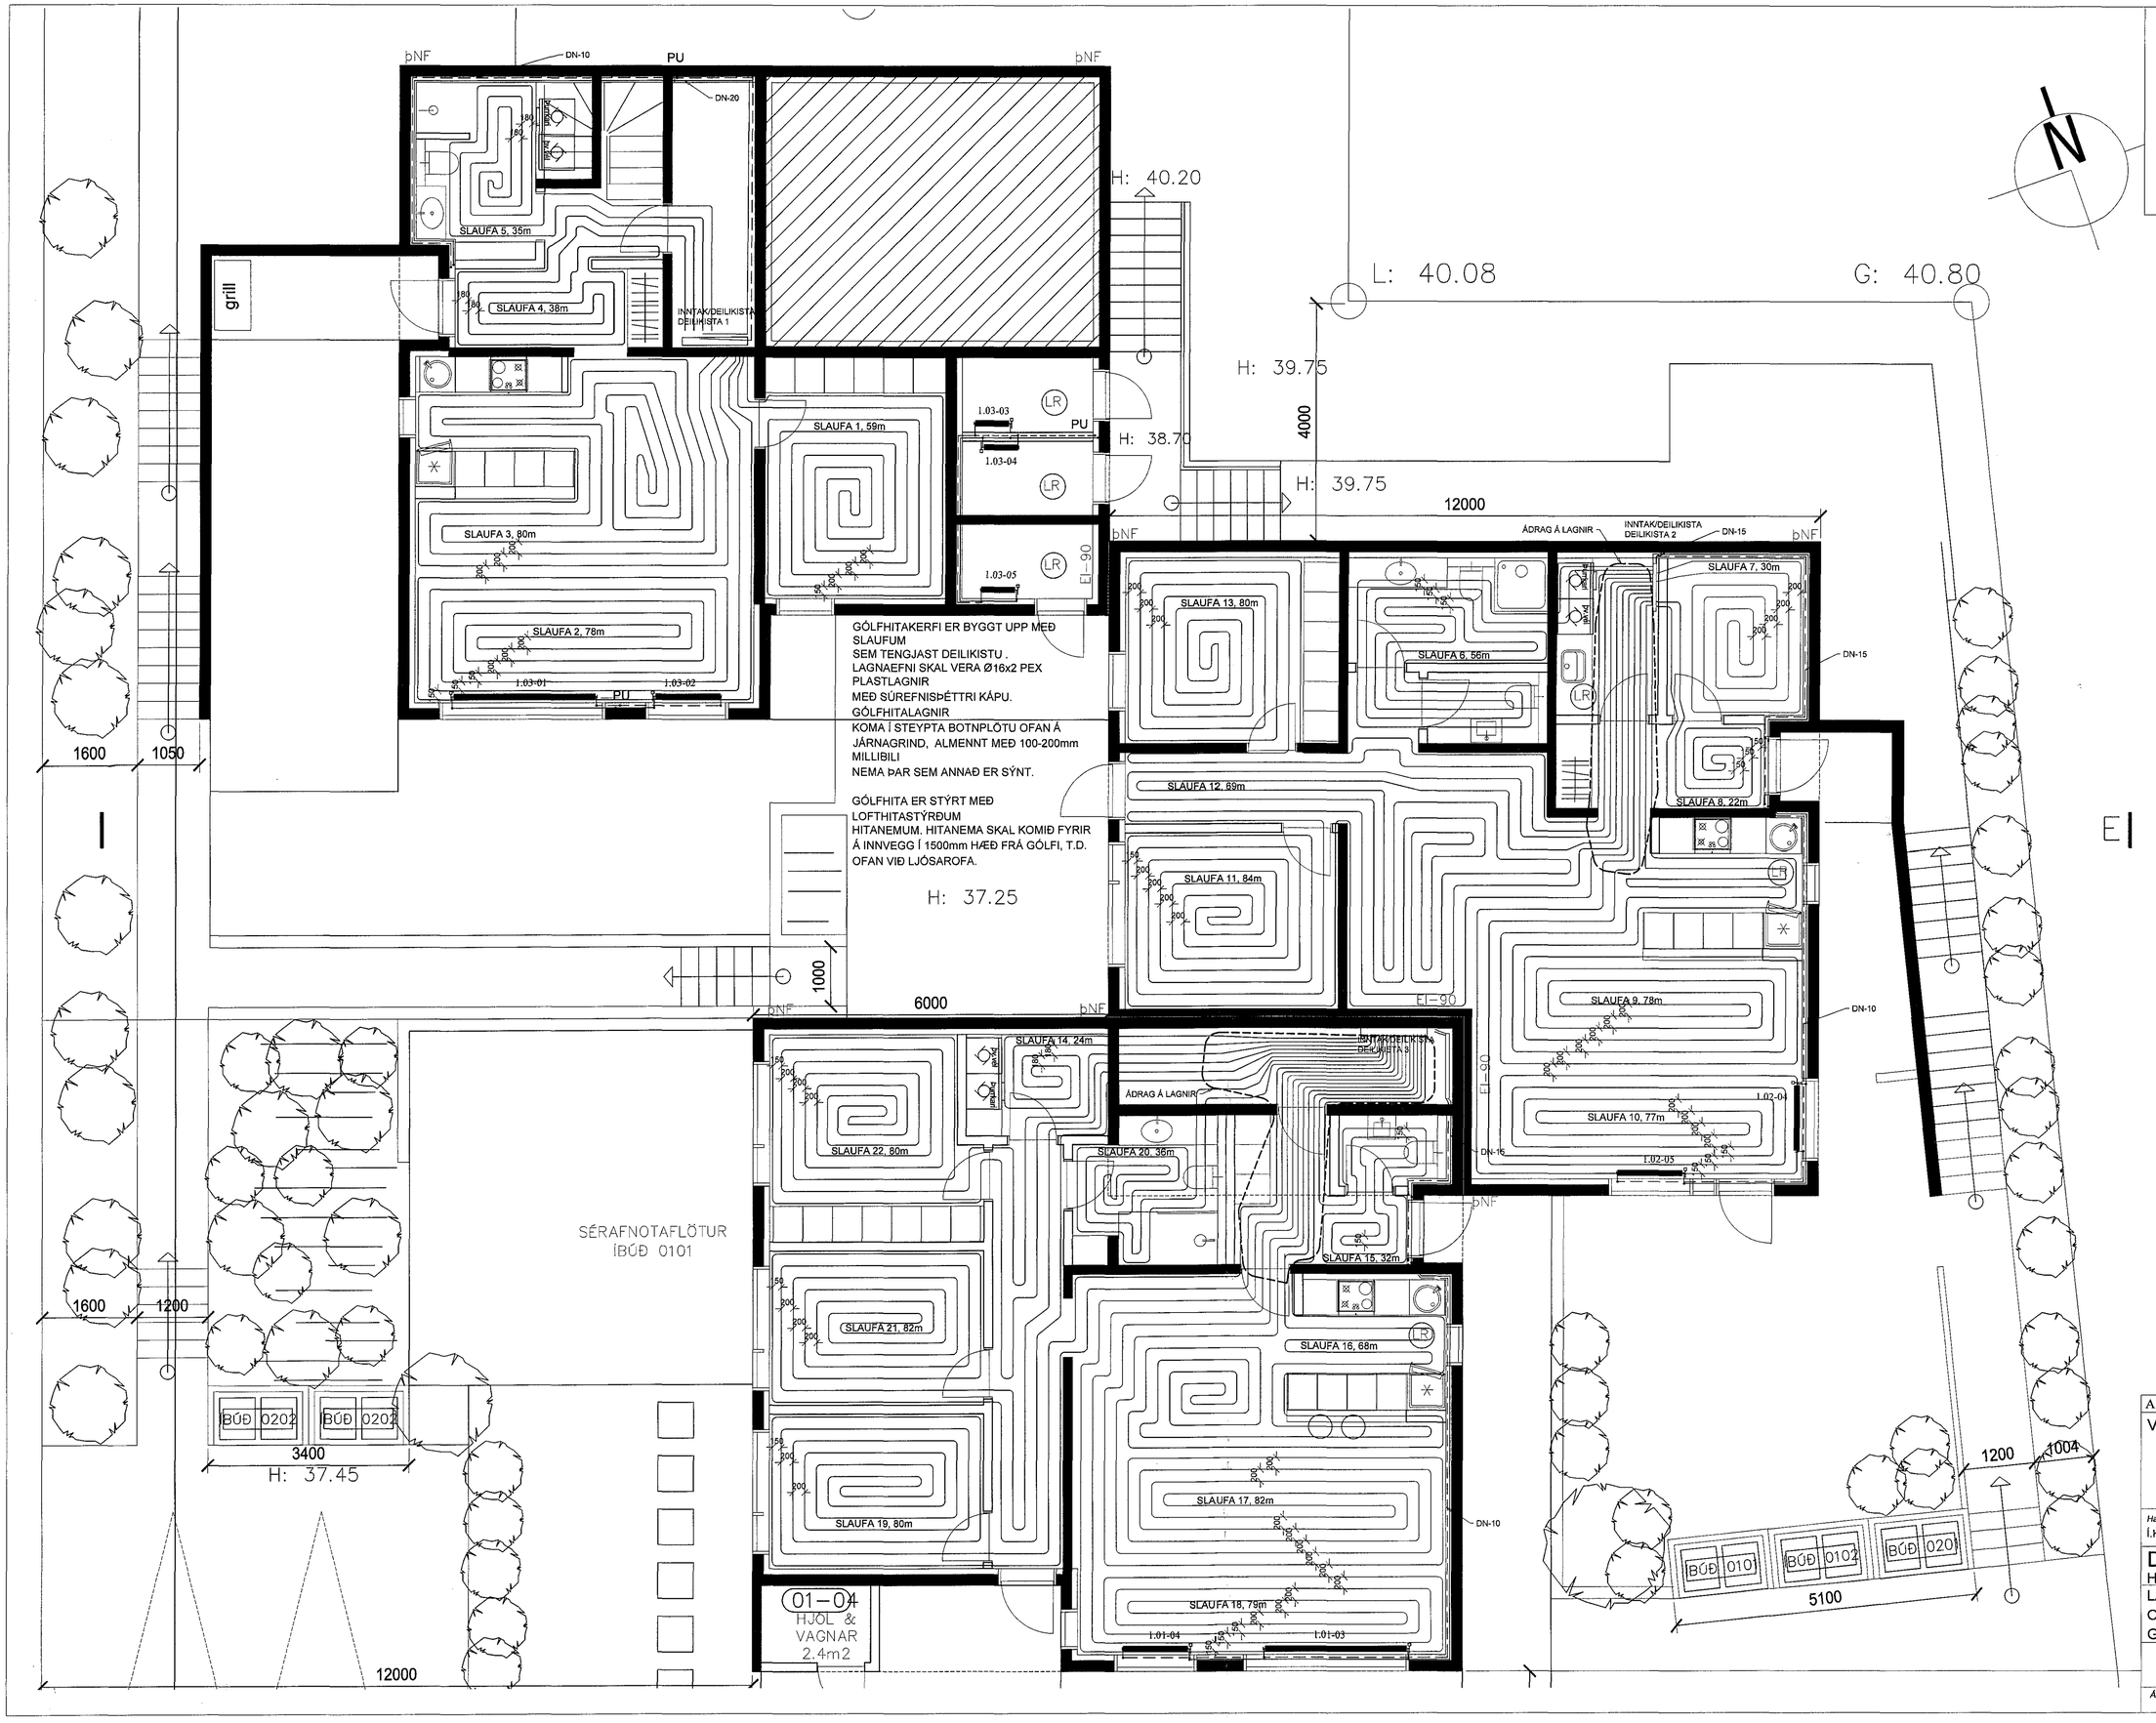

GÓLFHITAKERFI ER BYGGT UPP MEÐ SLAUFUM
SEM TENGJAST DEILIKISTU .
LAGNAEFNI SKAL VERA Ø16x2 PEX PLASTLAGNIR
MEÐ SÚREFNISÞÉTTRI KÁPU.
GÓLFHITALAGNIR
KOMA Í STEYPTA BOTNPLÖTU OFAN Á JÁRNAGRIND, ALMENNT MEÐ 100-200mm MILLIBILI
NEMA ÞAR SEM ANNAÐ ER SÝNT.

GÓLFHITA ER STÝRT MEÐ LOFTHITASTÝRÐUM
HITANEMUM. HITANEMA SKAL KOMIÐ FYRIR Á INNVEGG Í 1500mm HÆÐ FRÁ GÓLFI, T.D. OFAN VIÐ LJÓSAROFA.

A	17.09.18	GÓLFHITA BÆTT VIÐ	H.Á

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
Síðumúli 13, 108 Reykjavík
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannað	Teiknað	Samþykkt:
Í.H.	Í.H.	Kennitala 110383-5339

DRANGSSKARÐ 10
HAFNARFIRÐI
LAGNIR
OFNAR 1.HÆÐ
GÓLFHITI

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1:50	3-1.1	1444

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra: Kári Eiríksson - Arkitekt FAÍ - kt: 070365-4059
Útgáfa B
Dags. MAÍ '18