


Skýringar:

Úðastútar/tengilagnir

- DN25 Gerð 1
- DN20 Gerð 2
- DN20 Gerð 3
- DN20 Gerð 4
- DN20 Gerð 5

Tilvísanir:

Almennar skýringar... sjá bl. nr. L6-A-01

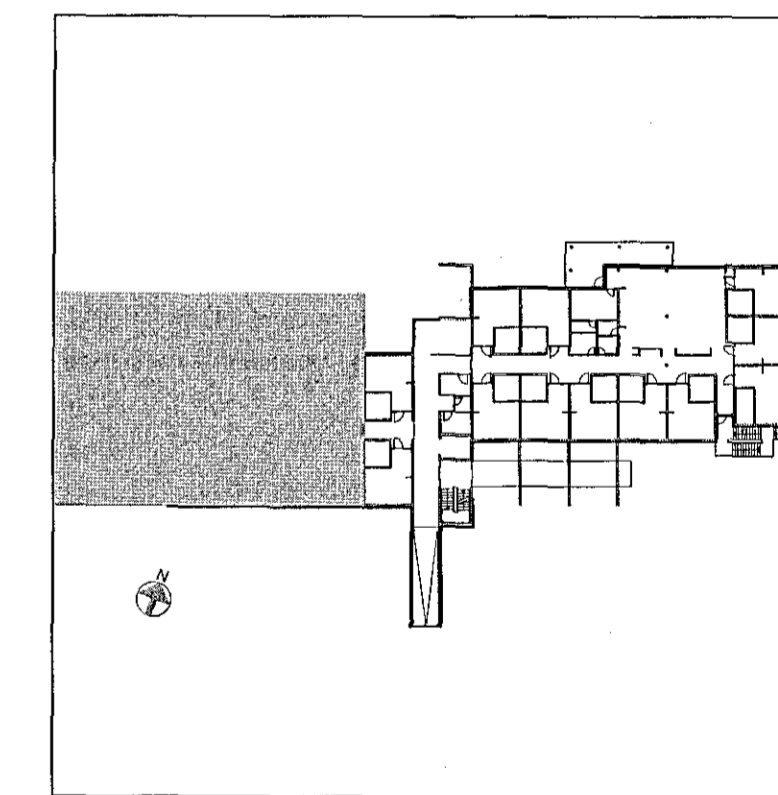

A 31.08.2018 Færslur á sprinkler v. breytingu arkitekta GS BH  
Br. Dags. Breyting Hannað Tekn.

**VSÓ RÁDGJÖF**  
BORGARTÚNI 20, 105 REYKJAVÍK, Sími 585-9000, NETF: vs@vs.is

Sólvangur hjúkrunarheimili 2016

Valsúðakerfi Hannað/teiknað: GS / BH  
2. hæð Yfirfarð: Yfirfarð:  
Grunnmynd Samþykkt: Kjartan Helgason  
Kt: 1724 300857-5909

Kvarði: 1:50 (A1) Reykjavík: 10.05.2017

Verkr. Teikn. Br.  
16364 L6-G2-01 A

Kvarði 1:50

