


1 Hlutagrunnmynd - Útveggur
1 : 50

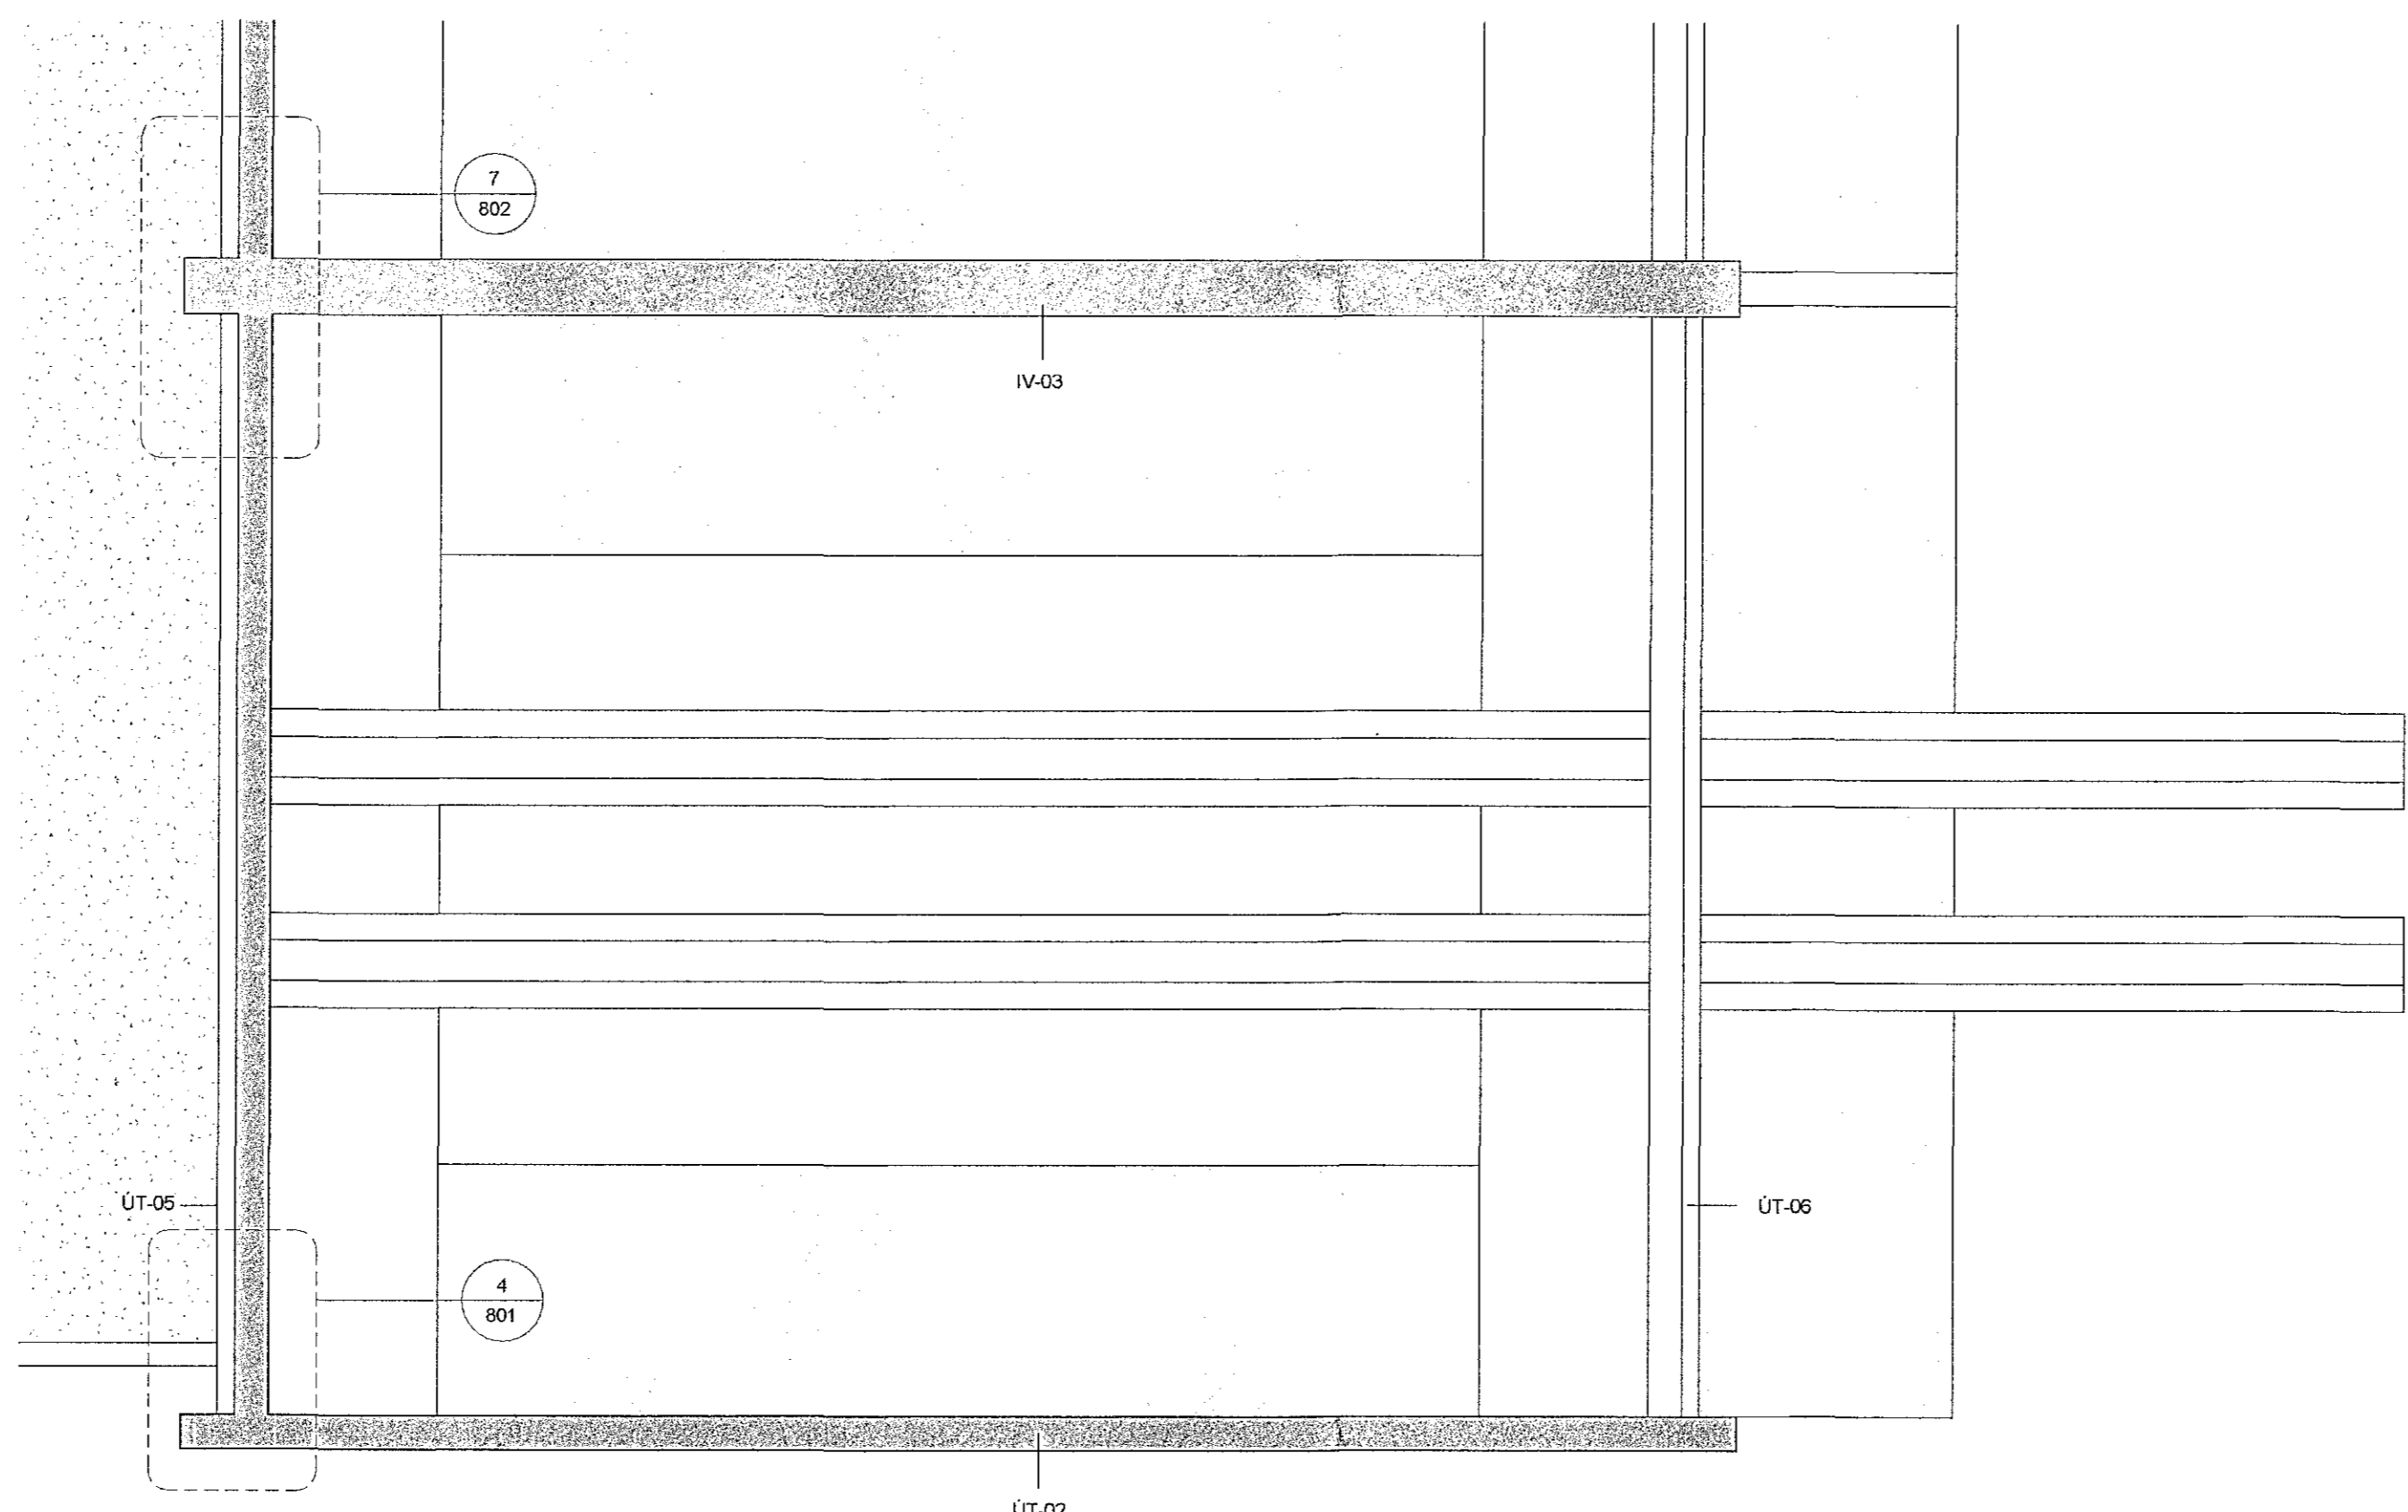

2 Hlutagrunnmynd - Útveggur
1 : 50

Veggjafrit

- UT-01 8mm hefjubundin sementspata (s.d. Cement)
Sementspata
75mm sáukspata
Sáukstaur
200 mm steypt
- UT-02 250 mm steypt
- UT-03 Lofntakari - sjá teki, og lýsingu verfr. JON-V-4.120
- UT-04 21x140 mm bandagagali
35x75 mm lafni mángurind
18 mm sáukstaur
Vissingur
100 mm sáukspata
40x50 mm tégurind - festir við steyptan vegg með vinkrum
200 mm steypt
- UT-05 250 mm steypt
Týnging
Lofntakari 21x72 mm ca. ca. 600 mm
Lofntakari 35x72 mm ca. ca. 600 mm - Lofntakari
Lofntakari 40x72 mm - bandagagali
Lofntakari 40x72 mm - bandagagali
- UT-06 Lofntakari 40x72 mm - bandagagali
Lofntakari 35x72 mm ca. ca. 600 mm - Lofntakari
Lofntakari 21x72 mm ca. ca. 600 mm
8 mm hefjubundin sementspata (s.d. Cement)
Lofntakari 21x72 mm ca. ca. 600 mm
Sáukstaur - sjá teki, og lýsingu verfr. JON-C-2.220
- UT-07 Lofntakari ca. 60% spili
Lofntakari 40x72 mm - bandagagali
Lofntakari 35x72 mm ca. ca. 600 mm - Lofntakari
Lofntakari 21x72 mm ca. ca. 600 mm
8 mm hefjubundin sementspata (s.d. Cement)
Lofntakari 21x72 mm ca. ca. 600 mm
Lofntakari - sjá teki, og lýsingu verfr. JON-V-4.121
- UT-08 Lofntakari ca. 60% spili
Lofntakari 40x72 mm - bandagagali
Lofntakari 35x72 mm ca. ca. 600 mm - Lofntakari
Lofntakari 21x72 mm ca. ca. 600 mm
Lofntakari - sjá teki, og lýsingu verfr. JON-V-4.121
- IV-01 200 mm steyptur veggur
Málátt rauð: NCS 2173-Y87R
- IV-02 250 mm steyptur veggur
50 mm skurumengun
20 mm púsling
Málátt rauð (NCS 2173-Y87R) á púslingsu fyrir innan rotasali
- IV-03 250 mm steyptur veggur
- IV-04 12,5 mm búfóð gíspata - málátt rauð: NCS 2173-Y87R
50 mm skurumengun
12,5 mm búfóð gíspata - málátt rauð: NCS 2173-Y87R
- IV-05 Rauður veggflísar - Tveir veggir innan badiðnis.
Flísar: Vátról, Cotto Mosaic Rosco Maranello Glossy 13,2x40.
12,5 mm búfóð gíspata
50 mm skurumengun
12,5 mm búfóð gíspata - málátt rauð: NCS 2173-Y87R

SKÝRINGARTEXTI:

- GN Gólfniðurfali
- GR Gólfrit
- LR Lokað rými / Loftresting
- PF Þakniðurfali
- VV Inntak Vatneveitu
- RV Inntak Ráfmagn
- RS Ræstiskápur
- RV Ræstivaskur
- DI01 Rýmisnúmer
- GK.00.00 Gólfkoti
- GK.00.00 Kóti - steypt
- GK.00.00 Kóti - lett
- I Stjórntöð brunavíðvunarkerfis

1. ÚTFARAF	16.01.2019	VRI	RS
A. ÚTFARAF	11.01.2018	VRI	RS
Útg. / Skýring / Breyting		Lsgs.	Teknaði / Vriðnaði

HS Veitur
VERKKAUPLI / EIGNAÐI
Aðveitustöð
TEGUND VERKS



Hamranes í Hafnarfirði (Krýsuvíkurvegur Hamra)
GATTAÐSTÆTUNING

VERKTEIKNINGAR
Hlutagrunnmynd
LANDEIGNARNÚMUR: 227691
M.H.L.: 01
MKV.: 1,50
BLAÐSTÆRÐ: A1
STOFNDAGUR: 13.12.2018
TEIKNAD: VRI
YFIRFARID: RS

1709 611 - 1
VERKNAÐUR

Jon Ólafur Ólafsson FAI
k: 090658-4099

Sigurður Einarsson FAI
k: 110457-2789

Sigurður Harðarson FAI
k: 030446-3999

BATTERÍÐ | ARKITEKTAR
Hvalseyjarbraut 32 | 220 Hafnarfirði | Sí: 54 54 700 | batteri@arkitekt.is | www.arkitekt.is

© BATTERÍÐ | ARKITEKTAR
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEGNINGARNAÐ HLUATA EGAÐ HELD ER HAÐ SKRIFLEÐU LEYFINGUNDA