


FRÁRENNNSLI: Afstöðumynd 1:200

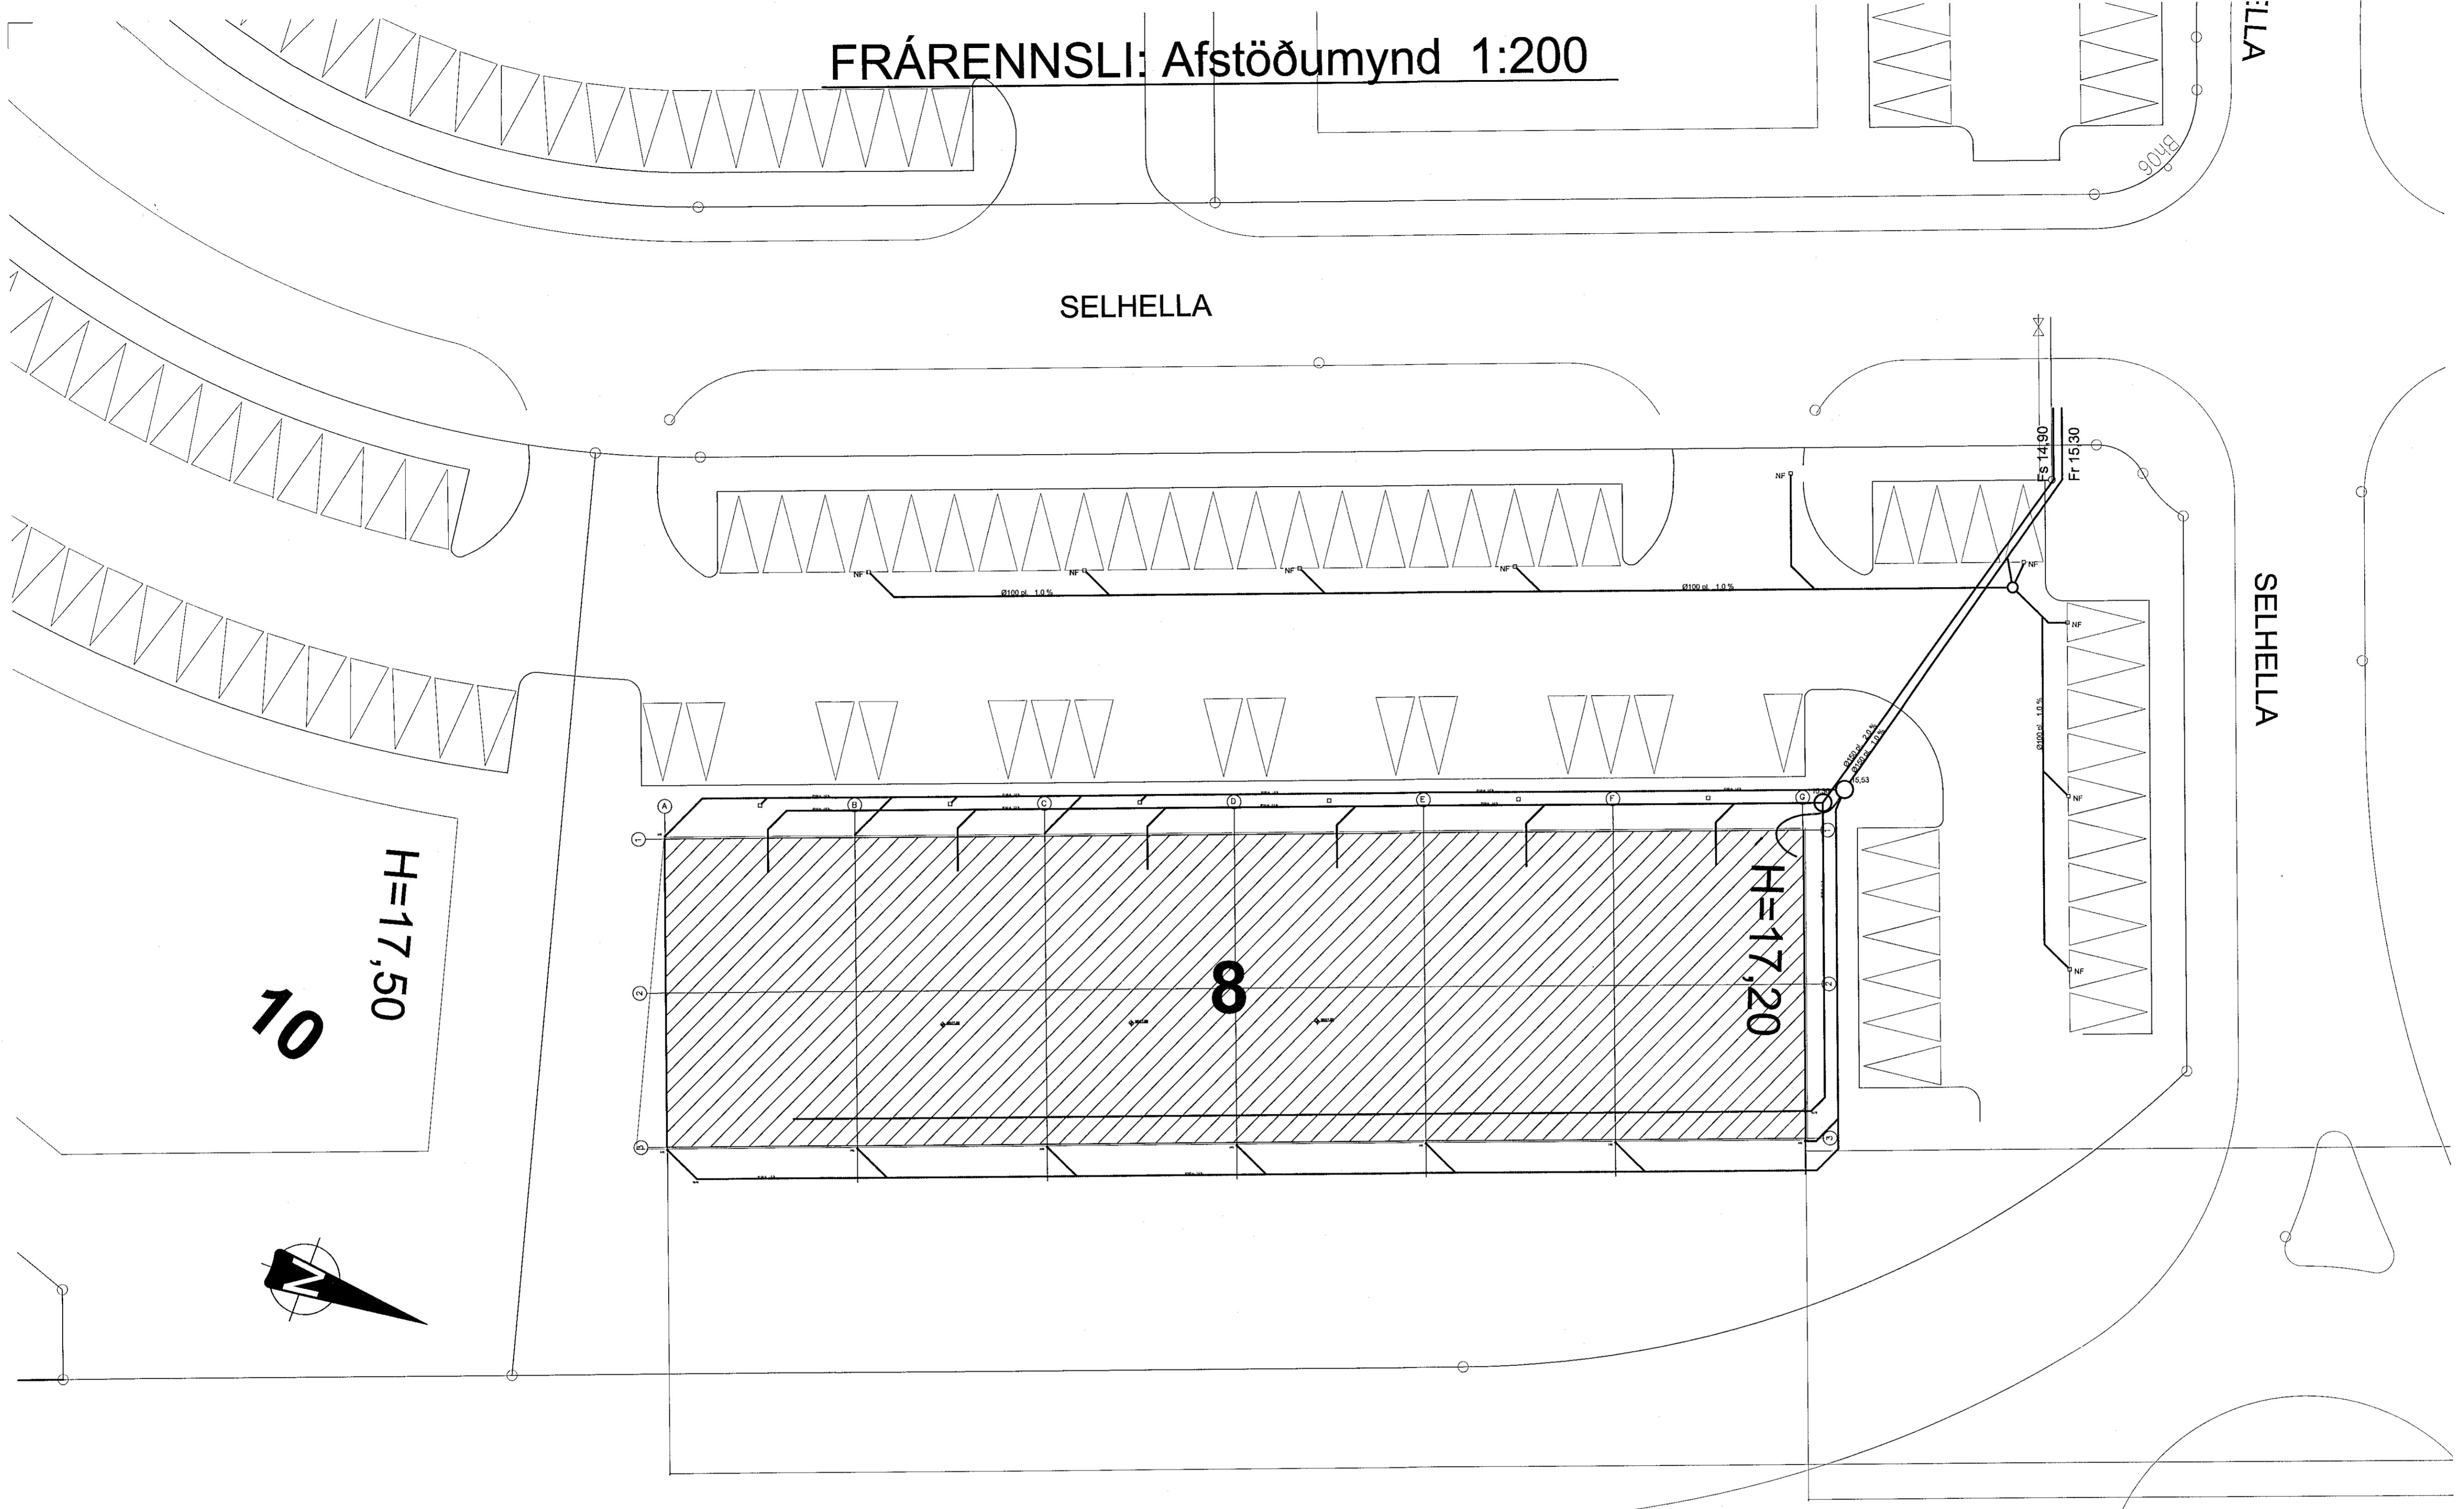

SKÝRINGAR:

ALMENNNT:

Pípusterðir eru 1 mm, heðatölur (kótar) 1 m, en önnur ónefnd mál 1 cm.
Stærðir á pípum er innra þvermál.
Uppgefnar heðartölur (kótar) á lögnum eru í rennslisbotni (þ.e. innri botn rörs.).
Efni, frágangur og öll vinnu skal vera í samræmi við holresareglugerð og íslenskan staðal ÍST 65 um frárennslislagnir.
Sé um útböðsverk að reða vísat einnig til verklysingar.
Sérstaklega skal hér nefnt að 15 cm undir og kringum allar lagnir skal vera steinlaus sandur. Til hlíðar við og ofan við jarðvatnslagsnir komi drennmöl (þ.e. steinasterð 0.5-2.5 cm sjávarnúið ef notuð eru plaströr). Sé um kjallara að reða skal nota vatnshleypta grús upp undir yfirborð. Sé um útböðsverk að reða, telst sönund svo og öll önnur jarðvinnu með jarðvinnulið útböðsins, nema annað sé tekið fram.

PIPUR I GRUNNI.

- Táknar skölplögn.
- Táknar regnvatnslögn, þökkud.
- Táknar regnvats- og jarðvatnslögn, hálfþökkud lögn.
- Táknar jarðvatnslögn, örþökkud lögn.

EFNI I LÖGNUM.

- ST Táknar steinsteyptar pípur (múffa fyrir gummíhringi eða hamp og málögum).
- P/PL Táknar plastpípur (PVC, PEH eða örðrum viður kennum efnunum).
- J Táknar pottpípur.

Frárennslislagnir innan húss skulu vera hljóðdempani PP lagnir skv. staðli DIN 19560 og DIN 4102 B2 og með málflötungum.

Frárennslislagnir innan húss skulu vera PVC plastlagnir. Frárennslislagnir utan húss skulu vera þykkeggja PP lagnir skv. staðli EN 13476 og með málflötungu. Lagnir skulu vera af stíflieka SN8 nema annað sé tekið fram.

BRUNNAR:

- BR Táknar brunnar (þvermál og efni tekið fram). Brunnar stærri en Ø600 skulu vera með keilu efst. Brunnar á skölplögn skulu vera með botnrásum (ísteyptr rör eða steyptar rásir). Brunnar á regnvatnslögn skulu vera með minnst 20 cm sandfangi undir útrennsliskóta.
- LH(ST) Táknar lokhæð á steinsteyptu loki.
- LH(J) Táknar lokhæð á steypujárnslokí.

TAKN A TÆKJUM:

- | | |
|-------|---|
| STN | (Stofn) Táknar frárennslistofn. |
| EV | Táknar eldhúsvask. |
| SV | Táknar skolvask (restivask). |
| UV | Táknar uppvottavél. |
| ÞV | Táknar þottavél. |
| HL | Táknar handlaug. |
| BK | Táknar bæker. |
| STB | Táknar sturtubotn. |
| BI | Tákknar skolskál. |
| VS() | Táknar vatnssalerni (s) s-vatnslás, (p) p-vatnslás, (v) v-veggheingt. |
| GN | Táknar gólfniðurfall. |
| GNH | Táknar gólfniðurfall með hliðarinnátengingu. |
| ÚT | Táknar útlöftun af stofni. |
| PN | Táknar þakniðurfall. |
| SN | Táknar svalarniðurfall. |
| NF | Táknar niðurfall með 20x20 cm göturist. |
| NLF | Táknar niðurfall af lóð með Ø250 mm rímlarist. |
| ÖNF | Táknar öryggisniðurfall (lyktarlaust). |

TÓV TEIKNISTOFAN ÖÐINSTORGI,
VERKFREÐISTOFA ehf.
Óðingstólu 7
101 Reykjavík
Netfang: gusti@to.is
Sími: 510 2210

Verkefni: Selhella B, Hofnafirði
Heiti: FRÁRENNSLI: Afstöðumynd

Fh. TÓV: VÍFILL ODDSSON kt. 101237-3629. VERKFREÐINGUR
GUSTI GYLSSON kt. 231163-5069 VERKFREÐINGUR
KRISTJÁN S. GUÐMUNDSSON kt. 070254-5819 VERKFREÐINGUR
FVI

Aritun aðalþórnunarðar:

M. 4/200

R. G.V.

T. G.V.

Dags. Jún 2018. Nr. 1738-2-1

1803386 13/7 '18

Sambykkt þann
15 JUL 2018
Byggingarfultruðinn í Hofnafirði
F.H. Sigurður Steinar Jónsson