


Samþykkt þann  
21.08.2019  
Byggingarfulltrúinn í Hafnarf. h.  
F.h. Sigurður Steinar Jónsson



**Almennar skýringar**

- Almennar skýringar við hitakerfi, sjá teikningu 300.  
- Minnstu hitalegnir séu DN10.  
DN-mál eru lágmarks innanmál lagna.  
Framrás (túr) hitalagna  
Bakrás (retúr) hitalagna  
Ofnar - Sjá nánar ofnaskrá  
Stærðir lagna DN10  
Eldir langir sjá teikningar frá Verkfræðingjunni Jóhanns Bergþórssonar frá 1983 og 1985.  
Lagnir eru í veggjum eða undir lofti í kjallara nema annars sé gætt. Stannar tengjast lögnum í kjallara (sjá teikningu af kjallara).  
Lagnir að og frá nýjum þrífartækjum og ofnum 1. hæð tengjast eldri lögnum í kjallara. Í upphafi verks skal opna niðurbætt loft í kjallara og finna auðveldustu leið fyrir nýjar lagnir og tengingu þeirra við eldri lagnir. Gerð þrífartækja skal velja í samráði við arkitekta.  
Þar sem unnt er að setja gólfniðurföll við nýjar handlaugar skal það gert. Nýjar ofnar séu sömu gerðar og eldri ofnar.  
Í verklök skal gera reyndarteikningar af nýjum lögnum. Staðsetning tækja samkv. teikningum Arkis nr (99) 3.02 og (99) 3.03.

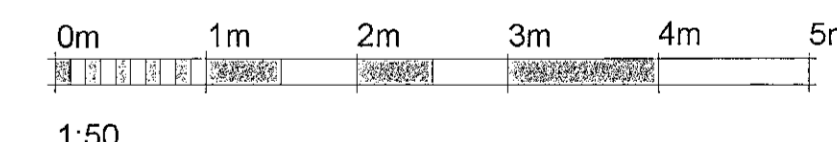

A	Verkteikning	SG	27.09.2019
Útg.	Breyting	Hönnuður	Dags.

**Verkteikning**

Fjarðargata 13-15  
220 Hafnarfjörður  
Sími: 575-5640  
www.strendingur.is  
strendingur@strendingur.is

Í samræmi við aðaluppdrátt frá ARKIS arkitektar  
Dagsetning og útgáfa aðaluppdráttar: 27.02.2019 Útgáfa C  
Hönnuður: Sigurður Guðmundsson M.19.063-7999

Höfundarstjórn/samræmingarhönnuður: *F.H.EMG*  
*PH* 020460-4589

Sólvangsvegur 2 - Heilsugæsla  
Hafnarfjörður

Hitalögn - Grunnmynd 1. hæð

Teiknað / Hannað:	Dags:		
VP/SG	27. September 2019		
Kvæði:	Útgáfa:	Nr. teikningar:	Stærð:
1 : 50	A	330	A1