Handrið eru úr heitsinkuðu stáli og skal miða við 5x70mm, að höfðu samráði við framleiðanda, bæði í ramma og lóðréttum rimlum. Hámarksbil milli rimla er 89mm.
Deili um festingar má sjá á teikningum 2.6-12 og 2.6-15

Sinkhúðun

- Þar sem þess er krafist á teikningum skal heitsinkhúða stál eftir smíði. Hluti sem á að heitsinkhúða skal sandblása þannig að hreinsun sé Sa 3 samkvæmt ÍST EN ISO 8501-1 fyrir sinkhúðun. Heitsinkhúðun skal vera í samræmi við ÍST EN ISO 1461. Þykkt sinkhúðar skal vera í samræmi við efnisþykkt og að lágmarki vera 110 µm og að hámarki 200 µm. Þykkt húðar er skilgreind sem meðaltal 10 einstakra mælinga á 0,25 m^2 fleti. Meðalþykkt húðar (þurrfilmu) skal ekki vera minni en 95% af fyrirskipaðri þykkt. Engin einstök mæling má vera minni en 80% að fyrirskipaðri þykkt.

- Ekki má líða lengri tími en fjórar (4) klukkustundir frá sandblæstri að sinkhúðun, nema viðeigandi ráðstafanir séu gerðar, t.d. með notkun afrakatækis. Verktaki skal leggja fram mælingar frá óháðum aðila sem staðfesta þykkt sinkhúðar áður en hlutnum er komið fyrir varanlega. Bora skal göt á lokaða prófíla og pípur fyrir sinkhúðun eftir þörfum. Eftir sinkhúðun skal loka götunum með plaststáli eða sambærilegu. Bogni hlutur eða verpist í sinkhúðun skal verktaki rétta hann að nýju. (0)

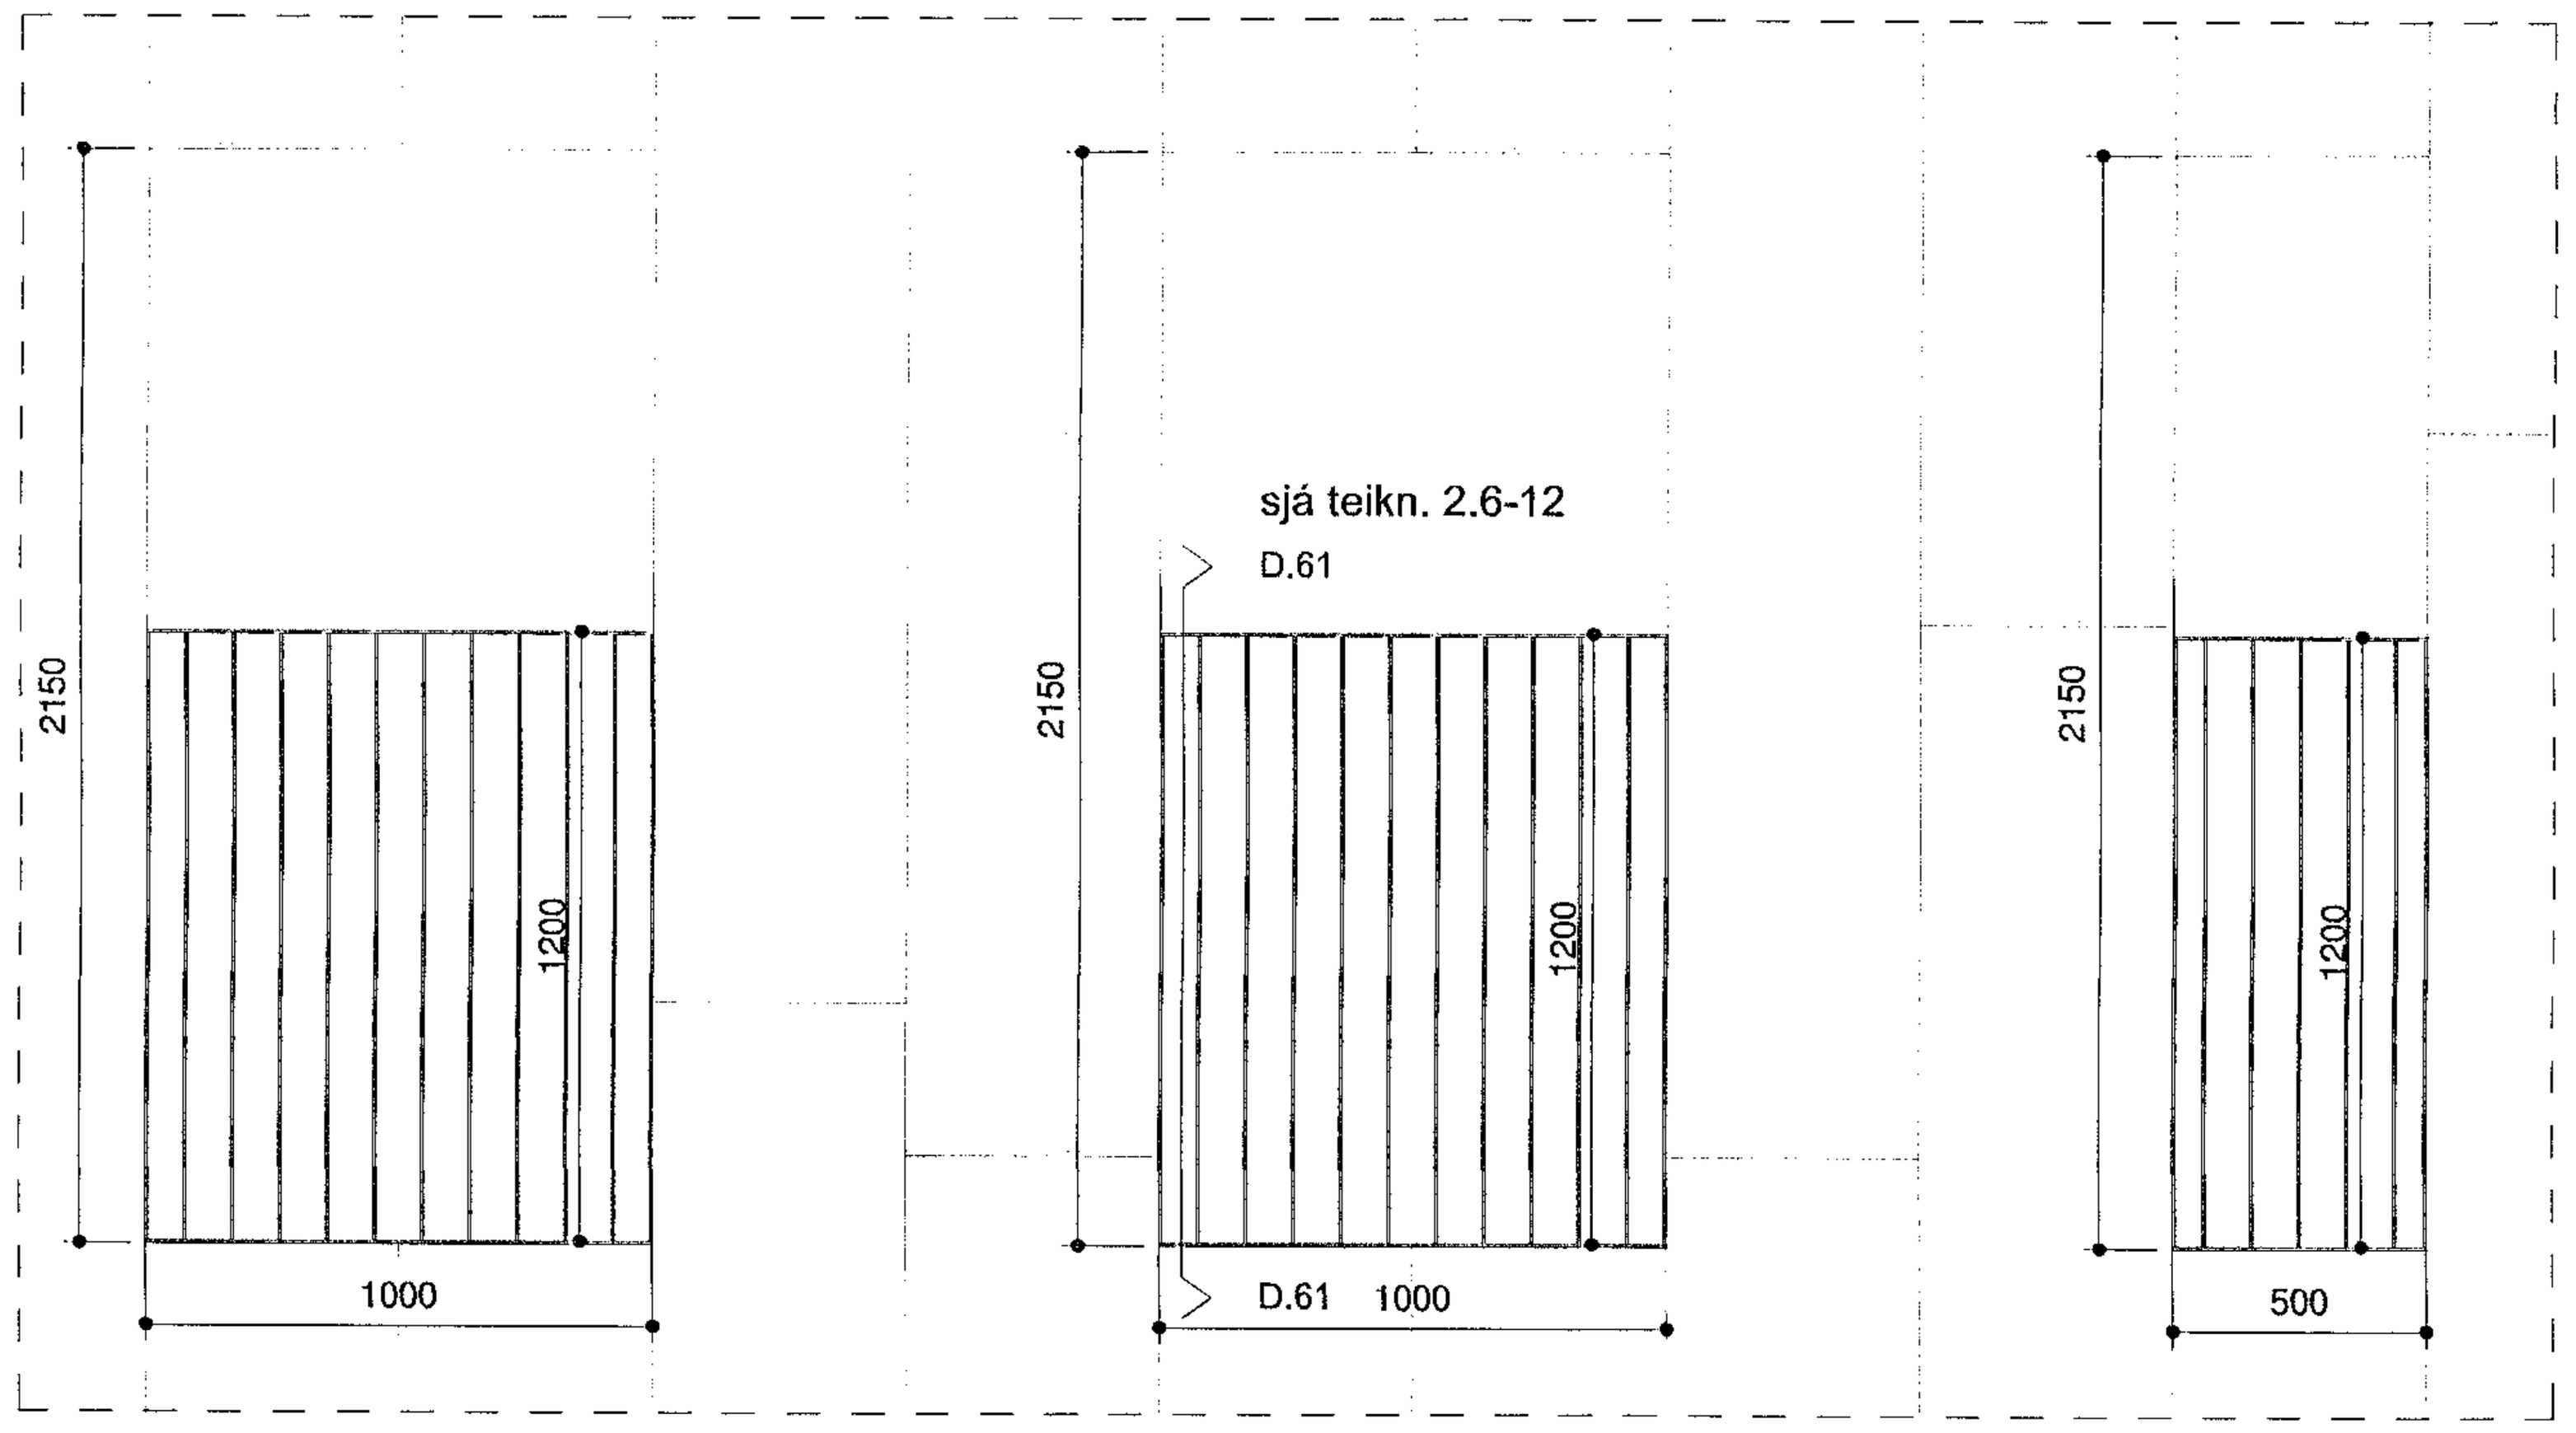

Svalalokun 03-04 F
mkv: 1 : 20

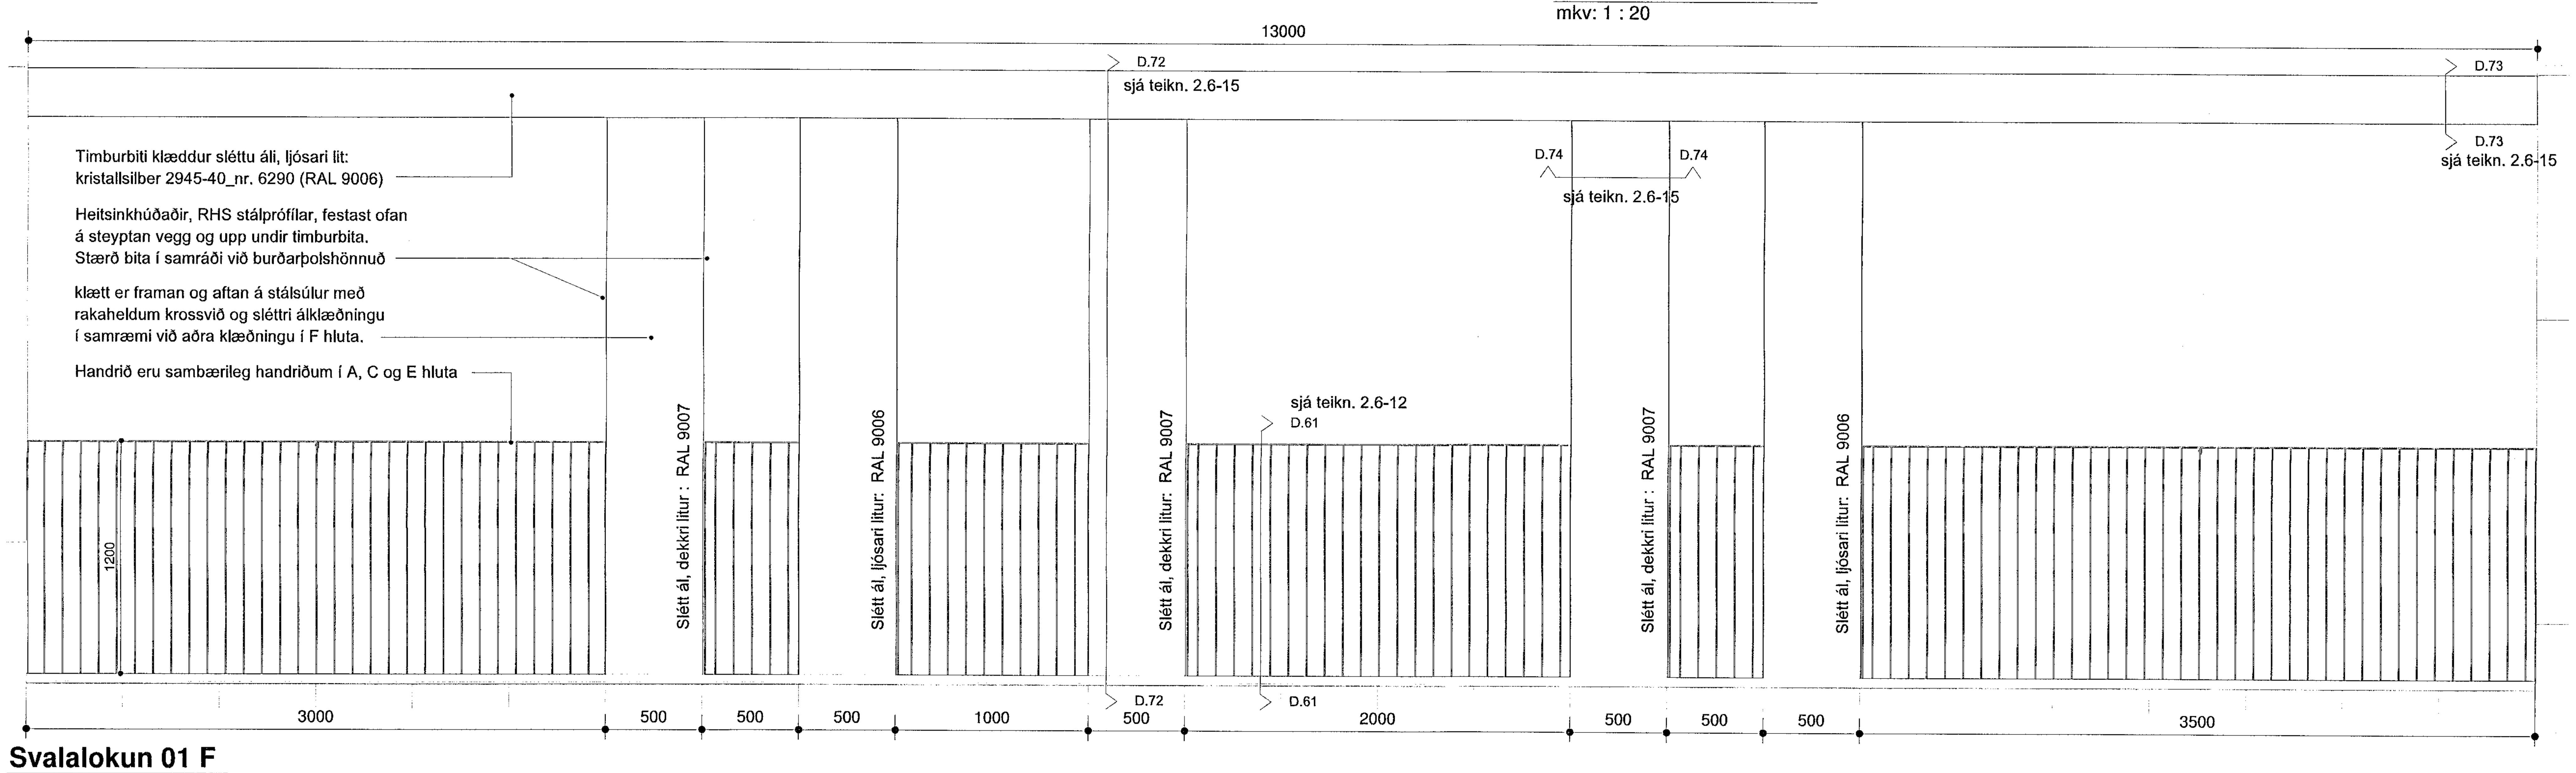

Svalalokun 01 F
mkv: 1 : 20

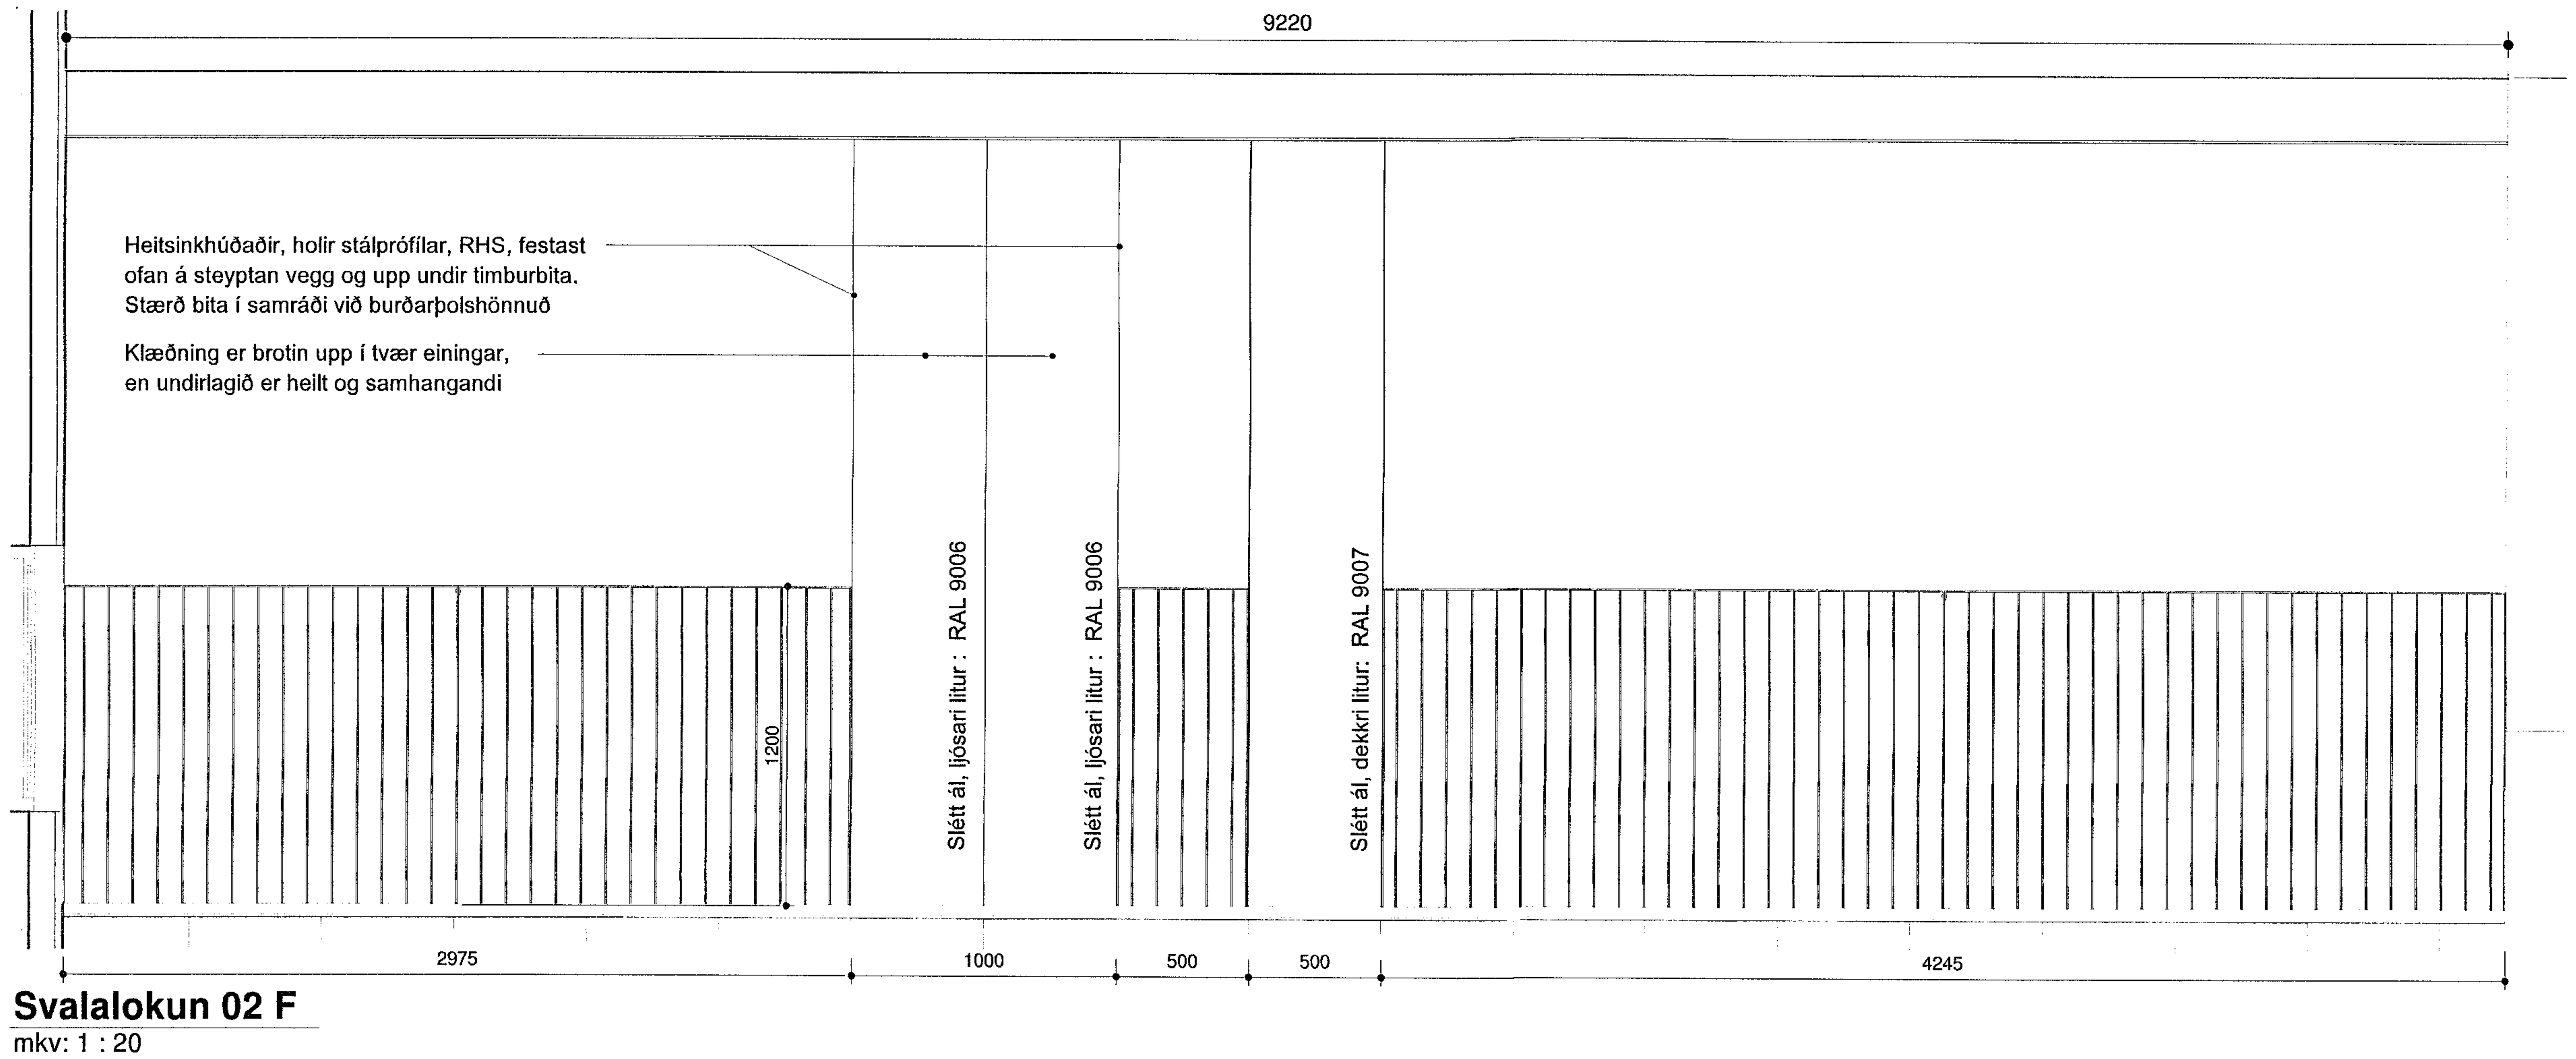

Svalalokun 02 F
mkv: 1 : 20

Samþykkt þann
14 NOV 2019
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Mál skulu tekin á staðnum fyrir smíði

VERKTEIKNINGAR SKV. SAMÞYKKTUM AÐALUPPDRÁTTUM ÞANN:
09.10.2019
Hönnunarstjóri: Ivon S. Cilia

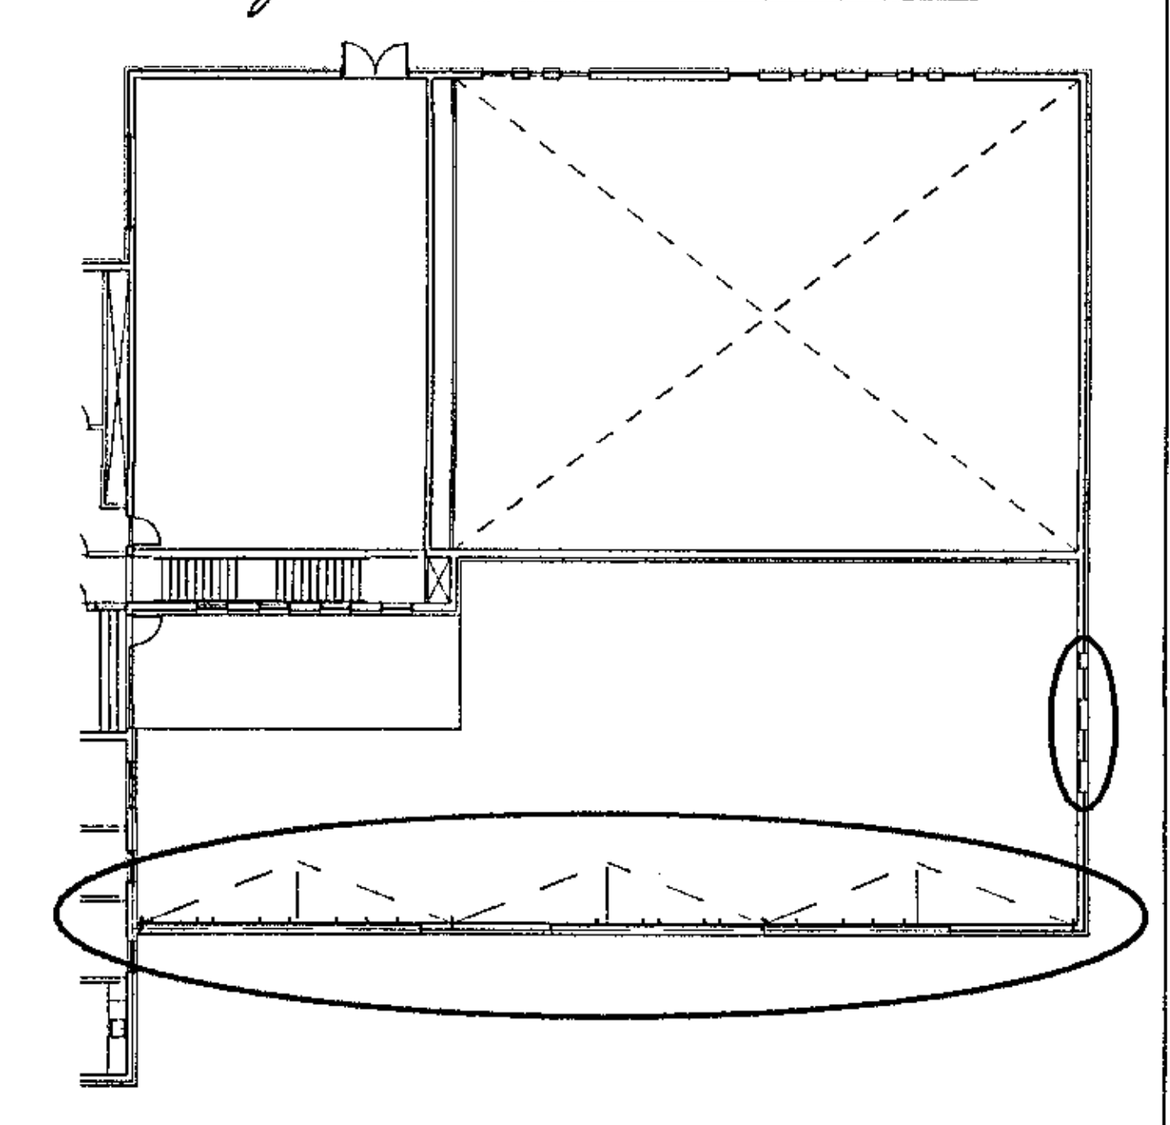

C	11.11.2019	Svalahandrið uppfært
B	06.06.2019	Teikningar til bygg.fulltrúa
A	06.09.2018	Texti uppfærður

BREYTINGAR

VERKHEITI
Hádegisskarð 1, Hafnarfirði
Skóli
Verkteikningar

VERK
Svalarlokanir

MÁL: 1 : 20 / A1
DAGS.: 13.07.2018
HANNAÐ: ISC
TEIKNAÐ: HGB
YFIRFARIÐ: ES
VERKNÚMER: 484-02
FL: 04
TEIKNINGANÚMER: 2.5-81
ÚTG: C

T.ark
ARKITEKTAR
BRAUTARHOLTI 6 - 105 REYKJAVÍK - ÍSLAND
SÍMI: 540 5700
teiknistofan@tark.is
www.tark.is

SAMÞ. Ivon Stefán Cilia Arkitekt FAÍ FSSA Kt.:141155-4159

Öll afnot og afrit teikninga, að hluta eða heild, er háð samþykki höfunda, skv. ákvæðum höfundalaga.