

AÐALHÖNNUDUR:

Skýringar

Almennt:

Allt efni skal vera vottað.

Allar neysluvatns- og hitalagnir skulu vera PEX, agðar í Ídráttarrörum. Tengistykki skulu vera frá áma framleiðanda.

Allir stammar og lagnir að þeim skulu vera PP.

Frágangur og vinna við allar lagnir, sem og
þrýstiprófun, skal vera í samræmi við gildandi
taðla og reglur.

Staðsetning hreinlætistækja, sjá
arkitektateikningar.

Stærðir lagna:

leysluvatnslagnir að stökum tækjum skulu vera 16x2,2mm, nema Ø20x2,8mm að BK og SB.

Stofnlagnir neysluvatns skulu vera ø20x2,8mm

Stofnlagnir g lfhita skulu vera ø28x4,0mm.

Lega lagna:

leysluvatnslagnir skulu lagðar við einangrun undir ólfplötu 1 Ídráttarrörum og þaðan í léttum eggjum að tækjum. Lagnir fyrir kalt vatn skal eggja undir einangrun en lagnir fyrir heitt vatn skal leggja ofan á einangrun.

Sölfhitalagnir efri hæðar skulu lagðar upp vegg
eðri hæðar, í gegnum göt í gölfplötu efri hæðar
og þaðan í tilogn á gölfplötu efri hæðar.

agnir að stökum tækjum skal leggja í

agnir að ofnum eru PEX lagnir með súrefnisvörn ídrættarörum.

Tenging hreinætistækja:


Ireinlætistöki eru tengd með PP-plastþípum með úmmíþéttihringjum.

Priftæki:

| | | | |
|----|-----------------|-----|----------------|
| BK | – Baðkar | SB | – Steypibað |
| TV | – Eldhúsvaskur | UPV | – Uppþvottavél |
| JL | – Handlaug | VS | – Vatnssalerni |
| HP | – Heitur pottur | PV | – Þvottavél |
| RV | – Ræstivaskur | | |

Aðrar skammstafanir:

- CN — Gólfniðurfall
- CSN — Gegnumstreymsniðurfall
- RK — Rennsliskóti
- SN — Svalaniðurfall
- ST — Stammi milli hæða
- DN — Þakniðurfall

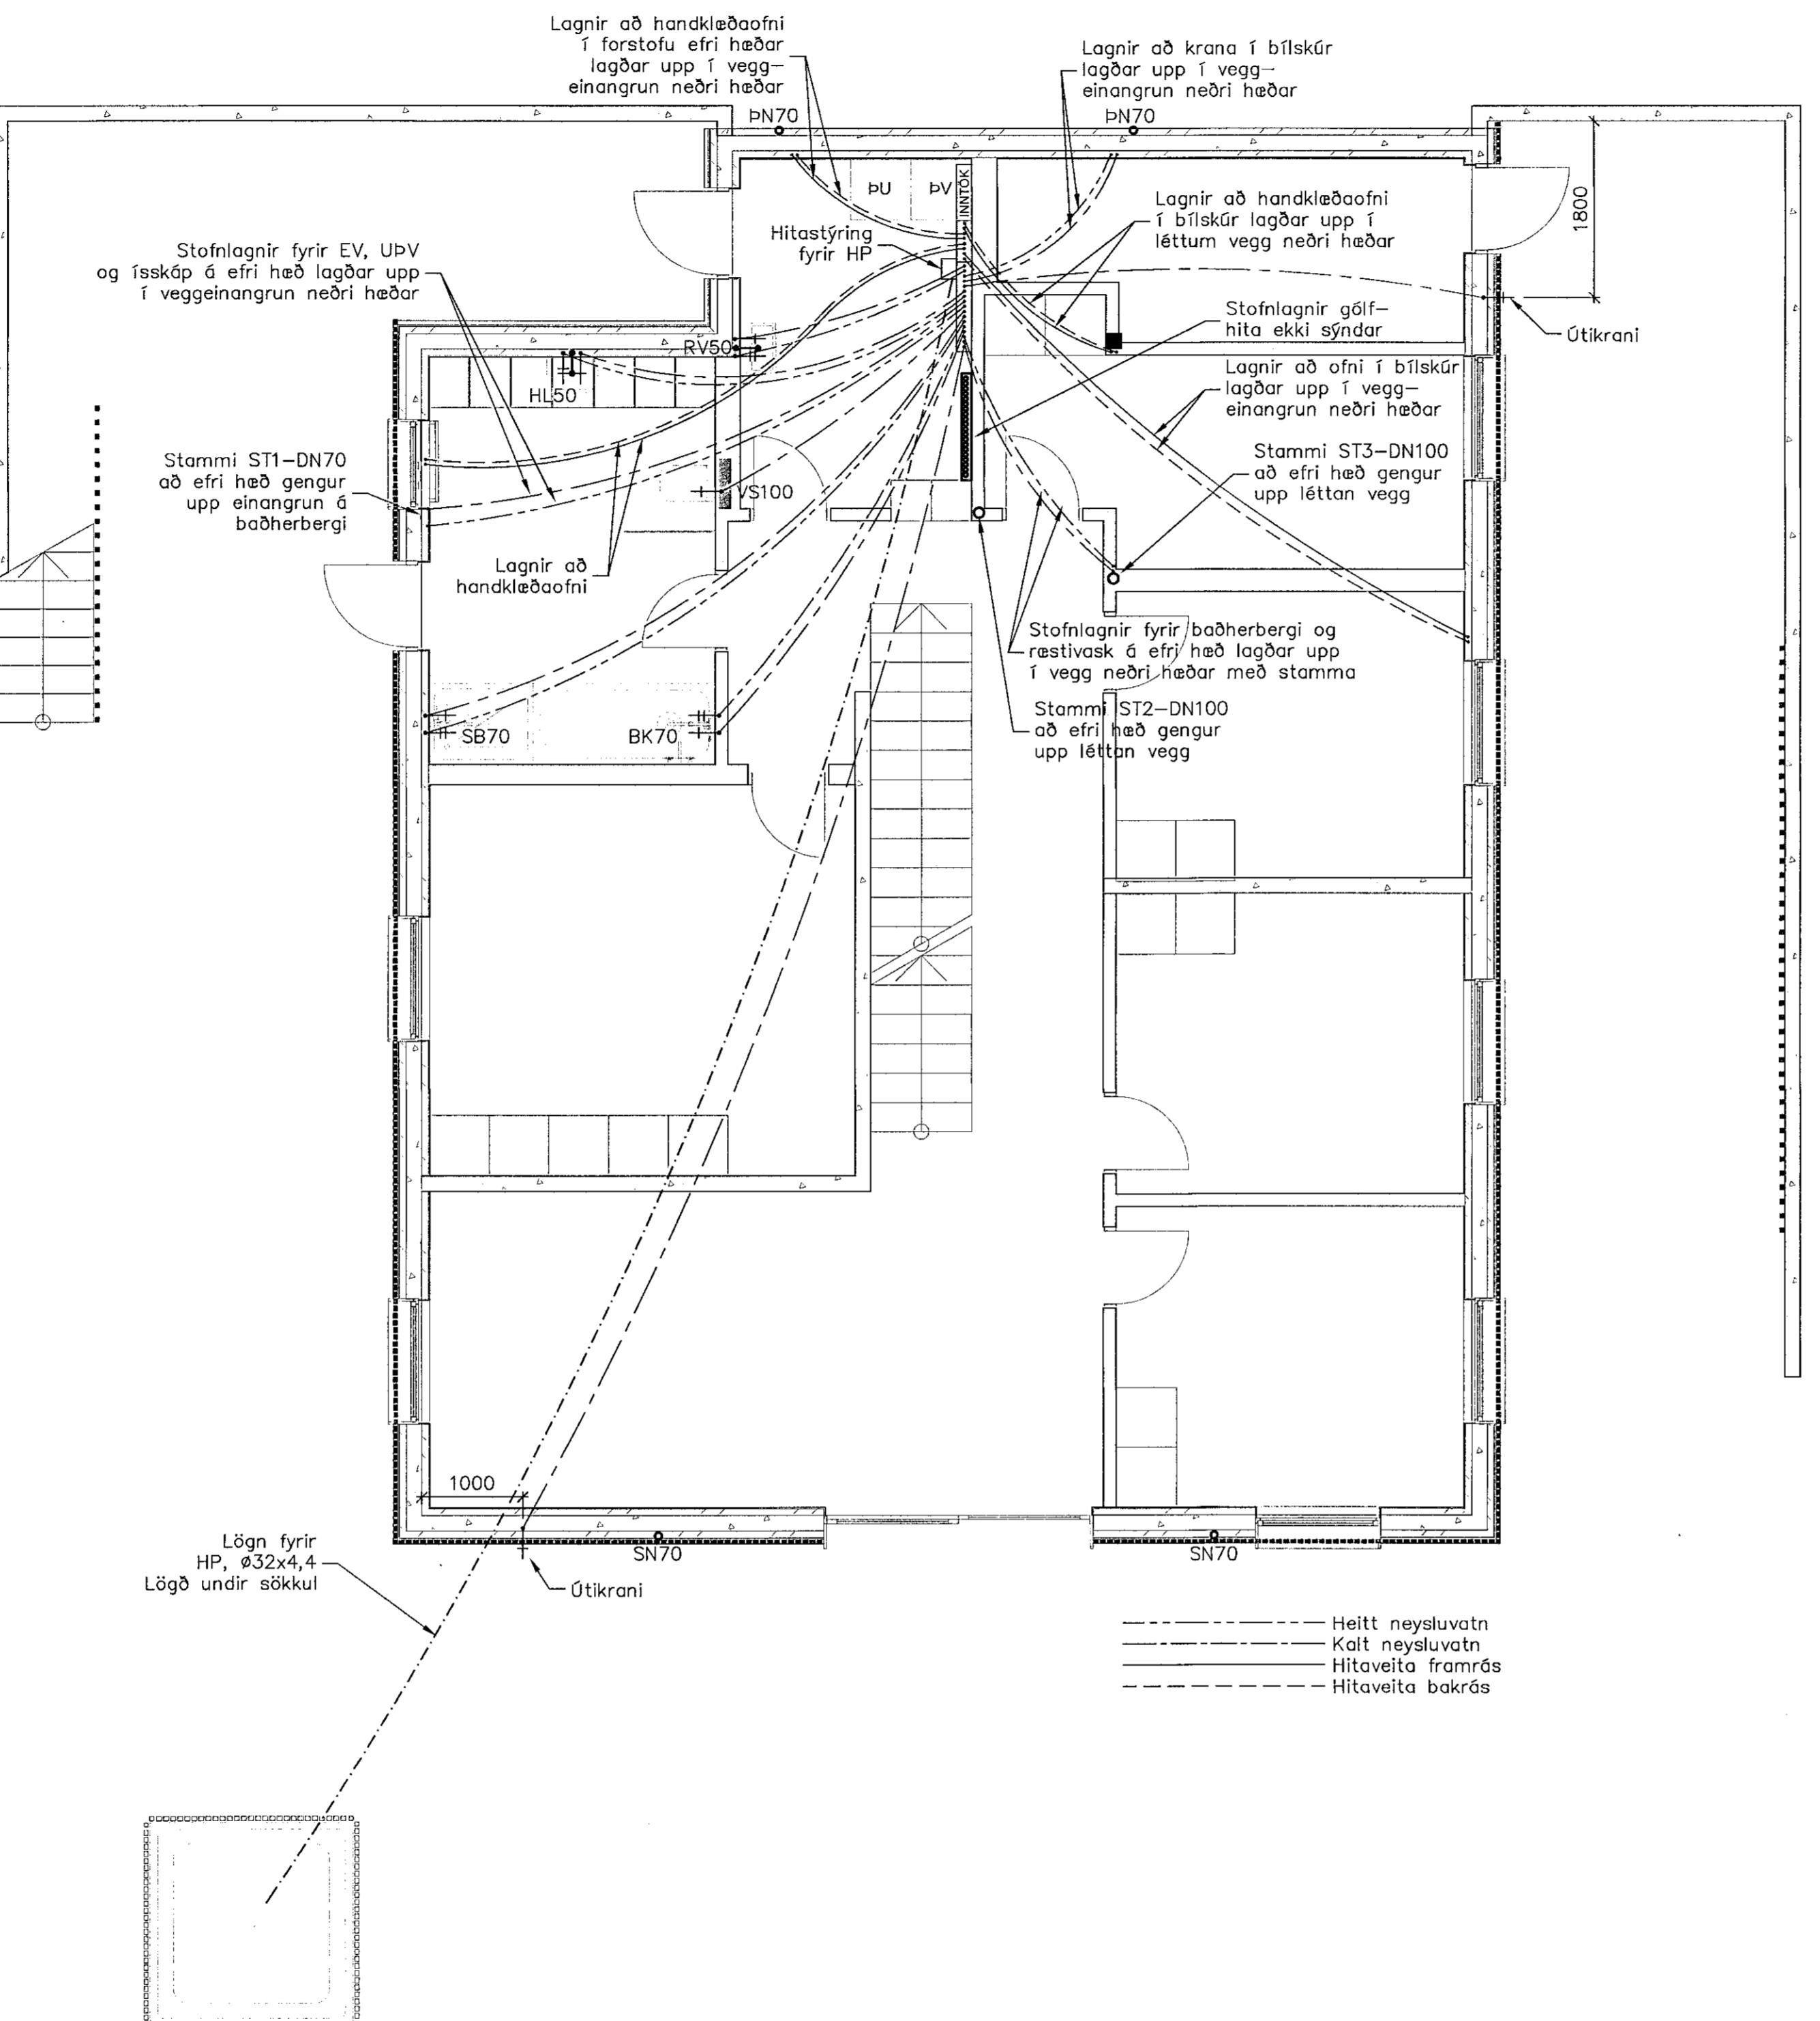

GRUNNMYND
1:50

A horizontal scale bar at the bottom of the page, showing a distance of 5000mm. The scale is marked at 0, 1000, and 5000mm.

www.verkis.is - sími: +354 422 8000