


Sampykki þann
02. Júlí 2020
Byggingulurðin í Hafnarfirði

ADALHÖNNUÐUR: 

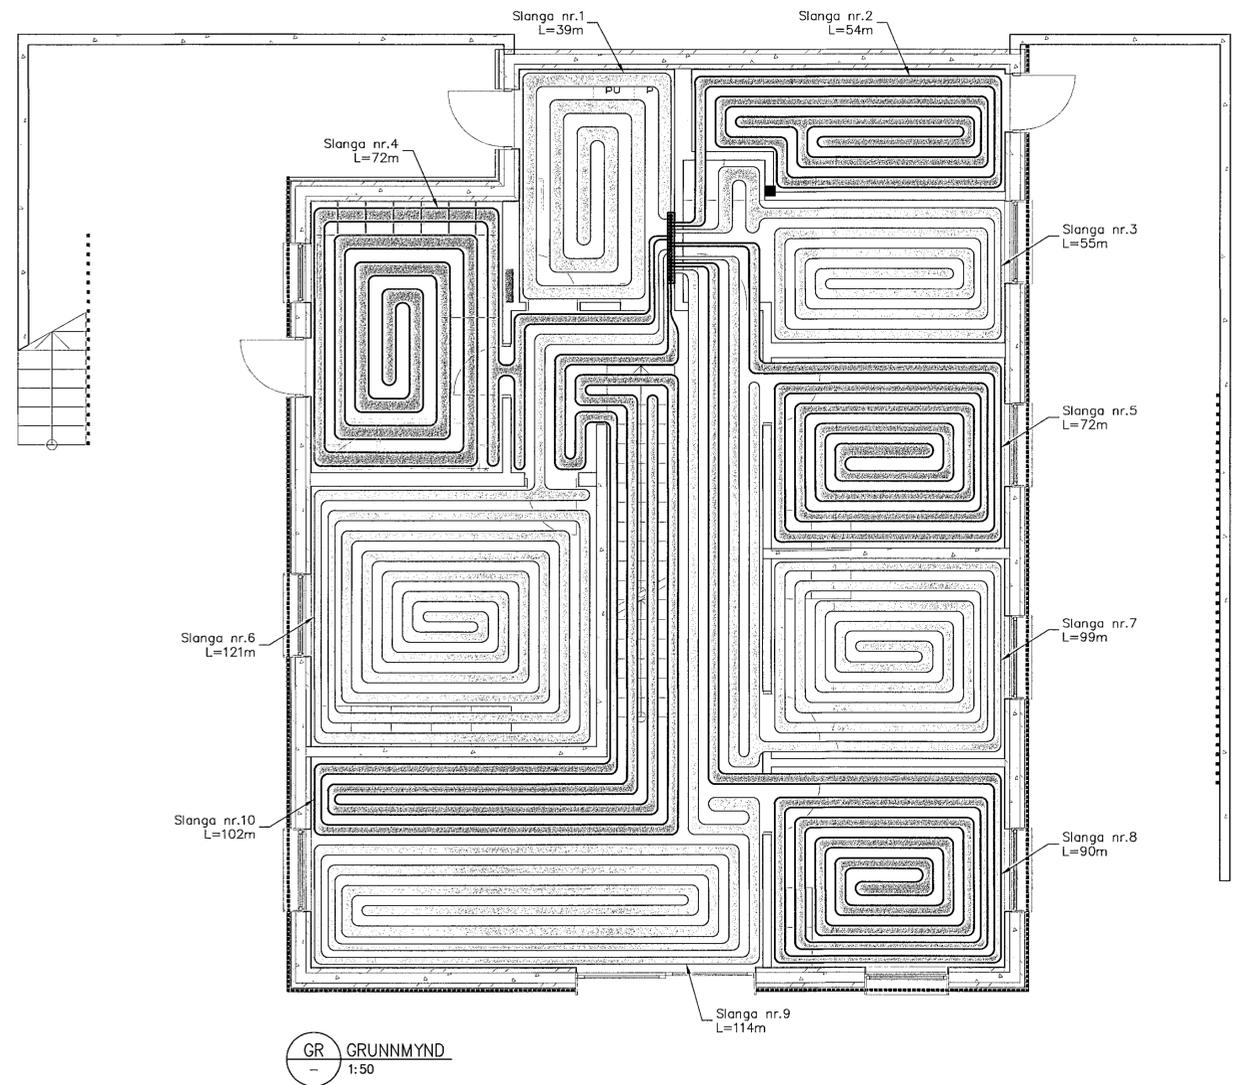

GR GRUNNMYND
1:50

Skýringar:

Almennt:

Allt efni skal vera vottað.
Gólfhitalagnir eru $\varnothing 20$ mm PEX lagnir í þrýstiflokki PN6 og steypast inn í plötu neðri hæðar. Tengistykki skulu vera frá sama framleiðanda. Steypuhúla yfir lagnirnar skal vera umk. 40 mm.
Leitast skal eftir að hafa innsteyptan hluta lagnanna án tengistykkja. Séu tengistykki í steypu skulu þau vafin með einangrunarbandi þannig að þau komist ekki á snertingu við hana.
Setja skal hífðarrör þar sem lagnir fara í gegnum vegg eða hurðargöt.
Hvergi má nota svartar eða galvanhúðaðar stöllagnir.
Frágangur og vinna við gólfhitalagnir, sem og þrýstiprófun, skal vera í samræmi við gildandi staðla og reglur.

Legu gólfhitalagna:

Bil á milli gólfhitalagna er almennt 150 mm, en 200 mm á flísalögðum rýmum. Þetta skal bil á milli lagna meðfram útveggjum um 50 mm á 0,5 m svæði.
Gólfhitalagnir eru lagðar ofan á járngrind plötu. Tryggilega skal festa lagnirnar niður þannig að ekki sé hætt á að þær fíjóti upp þegar steyp er yfir þær.
Þar sem lagnir fara undir innveggjum skal merkja staðsetningu þeirra þannig að trygg sé að þær verði ekki gataðar þegar veggjum er komið fyrir.
Gólfhitalagnir samsíða innveggjum skulu liggja minnst 5 cm frá þeim.

Hitastillar í rýmum:

Staðsetningar hitastilla skulu ákveðnar á staðnum að teknu tilliti til m.a. innréttinga og sálargæsla. Staðsetja skal hitastilla í 1,5 m hæð frá gólf, þar sem sál skín ekki.
Nota skal þröðlausu eða beintengda hitastilla. Ef nota á beintengda hitastilla skal leiða að þeim rafmagnsrör frá stjórnþáði og setja tengidósir í vegg.




www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMPYKKT: Guðmundur Ámundason 090954-2459
ga@verkis.is
Kt. 090954-2459

A 2020-06-08 VINNUTEIKNING ÁKG ÁKG AÆ GÁM
ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIÐ HANN RÝNT SAMP

MALARSKARÐ 6, HAFNARFIRÐI
Einbýlishús
Lagnir
Gólfhitalagnir neðri hæðar
Grunnmynd

VERKFANG TEIKNING M43-101 A



© Öll eðrot og ótrúan tölningur, að hluta eða í heild er höfð skriflegu leyfi höfundar