


Allar pípur einangrist með glerullarhólkun og síðan vafðar með plastvafi.  
 Ofnkronar séu sjálfvirkir retúr, Danfoss fj.  
 Efni og vinna sé í samræmi við reglugerðir VH og HVR.

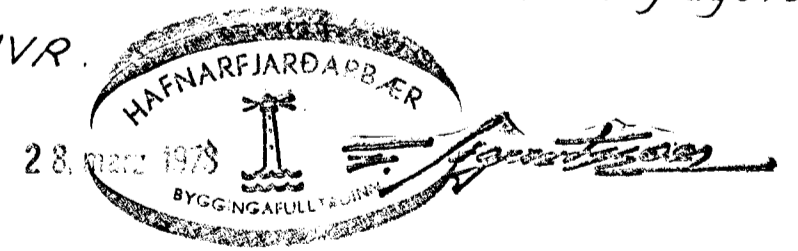

SÁVANGUR 3			
hitaloðn	verk 7801	no	
kerfismynd	mál ~	d:	
GUDMUNDUR GEIR JÓNSSON mfl	breytt		