


GRUNNMYND M=1:50

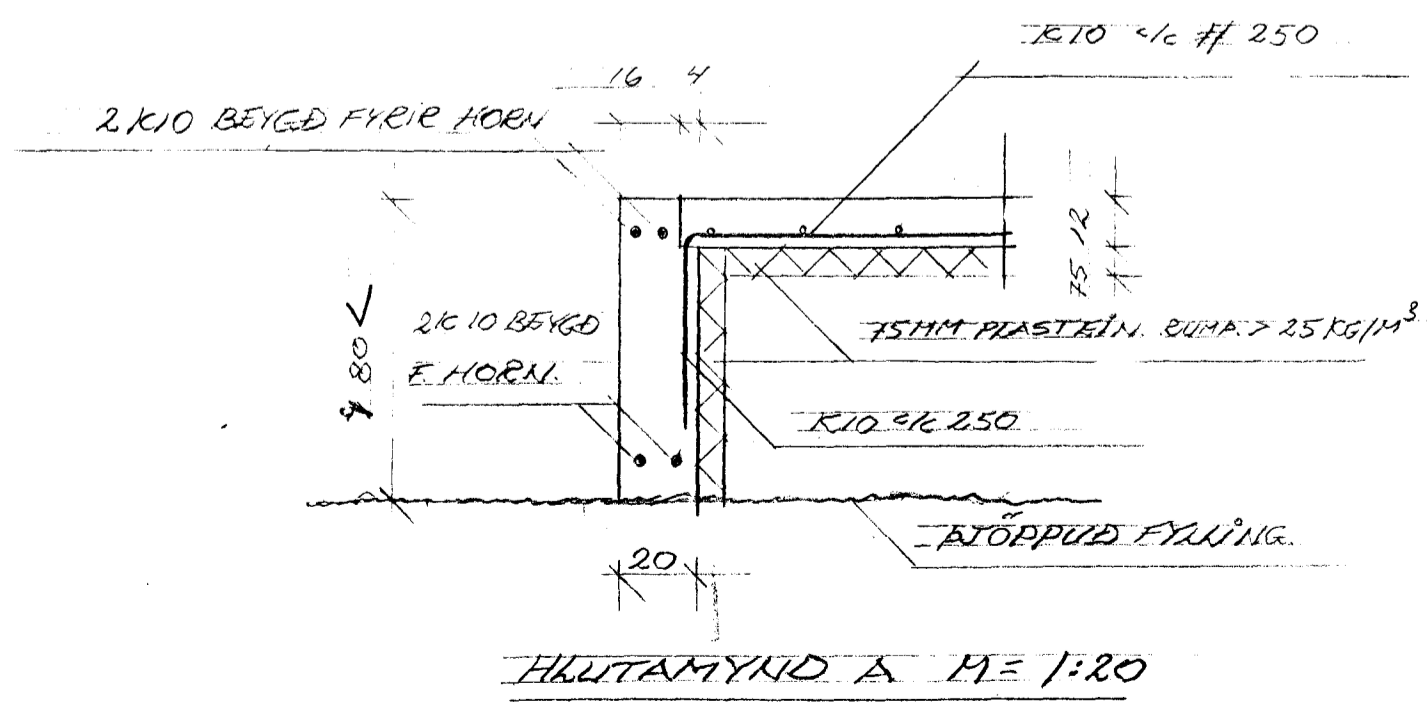

HLUTAMYND A M=1:20

**ALMENNAR SKÝRINGAR:
ÁRÍÐANDI AÐ VEL SÉ LESIÐ YFIR:**

Öll mál eru í millimetrum og centimetrum.
Kótar eru í metrum.
Húsið er timburhús byggt á staðnum einangrað
Með 100mm steinull klætt að utan með panel.
UNDIRSTÖÐUR:
Allar undirstöður standa á klöpp.
Reiknað álag á undirstöður er: 0,19 MN/M2
Við útreikninga á leyfilegtu álagi á fyllingu er gengið út frá ÍST-15 en þó er ekki farið upp fyrir 3,0 kg/cm² og er sú tala ákvarandi þar sem leyfilegt álag samkv. ÍST-15 er hærra en 3,0kg/cm². Allir sökkulveggir eru min 20cm á þykkt.
BURÐARFYLING:
Ganga skal úr skugga um að burðarfylling undir undirstöður uppfylli eftirfarandi kröfur miðað við þjöppupróf:
E2=>1100kg/cm² og E2/E1<2,3.

HÆÐ SÖKKULVEGGJA:
ATH:Fari hæð sökkulveggja yfir 120cm skal setja einfalda járngrind #K10c/c25cm í miðjan vegg á því svæði, auk teiknaðra járna, nema annað sé tekið fram á teikningum. járn liggja min <> 5cm frá útbrún útveggja.

EINANGRUN SÖKKULVEGGJA:
Sökkulveggir einangrast niður með 3" plasteinangrun. Botnplata einangrast undir með 3" plasteinangrun. Nema annað sé sýnt á teikningu.

Þar sem veggir(innveggir) koma að útvegg, skal veggurinn einangrast min 1. metra inn í sökkul frá útvegg, burðarfyllingarmegin.
FYLING INN Í SÖKKLA:
Fylla skal inn í sökkla með malar-eða hraunfyllingu, og skal hún þjöppuð í 30cm lögum, með 200 kílóa vibro-handváltara.
Botnplata skal steipt á vel þjappaðri malar- eða hraunfyllingu, þannig að ekki sé hætt á sigi.

SÖKKULSKAUT:
Jarðtenging sökkulskauta 2K10 niðri í sökkul, skal festa saman með 2stk 1/2" víraklemmum á hver samskeyti K10 járna min <> 60cm í skeytilengd skv. raflagnateikningu. Varandi frágang annan á raflögn, raflagnstöflu visast til raflagnateikninga.

STEYPA:
Öll steypa skal uppfylla kröfur ÍST-14 svo og eftirfarandi:
Fjarlægðarstuðull lofts < 0,25 mm
Loftinnihald: 5-6 %
Vatns/Sementstala 0,45-0,50
Styrkleiki steypu > S250
Sementsmagn:>300kg/m³
Sjá enn fremur ákvæði verklýsingar.
Styrkleiki steypu sökkulveggja er S200.
Sementsmagn:>250kg/m³.

STEYPUSTYRKARSTÁL:
KS 40 suðuhæft stál. Mál á lykkjum eru utanmál.
Ekki má skeyta meira en þrjú hvern í sama sniði.

Byggingafulltrúi Hafnarfirðar
Árg. út þann
- 3. MAÍ 2002

BR.	BR. DAGS.	EDLI BREYTINGA.	SIGN.	STADUR:	Sléttuhlíð landnr.123150 ,220 Hafnarfirði.	BLAÐ NR:	1-01
				SKÝRING:	sökkulveggir	KVARDI:	7:30/1:20
						FUNNAÐ:	EAH
						TEIKN:	EAH
						DAGS:	7/5 2002
						VERK NR:	SÖKKUL
						SAMP:	