


Lagnir Kjallara, Grunnmynd 1:50

Samykktt þann
24. sep. 2014
Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði
Fh. Höllur S. Gunnlaugsson

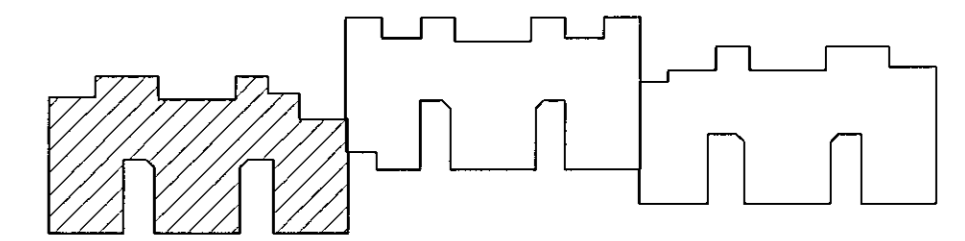

Lykilmynd

Hítalagnir Skýringar

Hítalagnir skulu vera úr svörtum stálpipum með stöðluðum tengistykjum samsvaramáti DN 2440.
Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
Fjarlægð á milli festinga
Notamál Fjarlægð
15-32 mm 2,5 m
40-50 mm 3,0 m
Elnagra skal lagnir með 20mm glerullar hökum.
Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillita og loftskrófur.
Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bór, og skal þrýstingur standa amk. 24 tíma án þess að falla.

Neysluvatnslagnir Skýringar

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera PP (polypropylene) lagnir af gerðinni Fusiotherm faser composite pipe SDR 7.4 frá Aquatherm og SH-T-FB frá Aquatherm.
Flata skal e/f leðbeiningum framleðanda um notkun og meðhöndlun eftir áttunni svo og IS-T-87 og DS-439.
Festa skal lagnir með viðkomendum festingum.
Mesta fjarlægð á milli festinga
Notamál Fjarlægð
20 mm 85 sm
25 mm 95 sm
32 mm 110 sm
40 mm 125 sm
50 mm 145 sm
83 mm 185 sm
Elnagra skal lagnir með ádragsseingun.
Lóbrettar stöflagnir eru húðar með eldvarnarkvæðu.

Fráveitilagnir Skýringar

Fráveitilagnir Innahúð skulu vera úr steypuálm. Pipur skal setja saman með málum úr ryðinu stáli og með þéttingu úr gúmmi. Allt e/fri skal vera samsvaramáti að gerð og gæðum.
Allar beygjar og greinar skulu gerðar með viðeigandi tengistykjum.
Nota skal hjóðseingandi burðarfestingar á lóbrettar lagnir.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Inntök færð	29. 11. 2013	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kt. 160851-2529 Brakkagötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9651 Netfang: svsn@si.is		Staður Dalsás 2 Hafnarfirði Skýring Lagnir Kjallara	
Hannað / Teiknað	Kvæði 1:50	Dagsetning 08-12	Verk. Teikn.nr. 2-03