


sjá vinnuteikn. innanhússl. no. 01,
allir tengistútar 10mm.

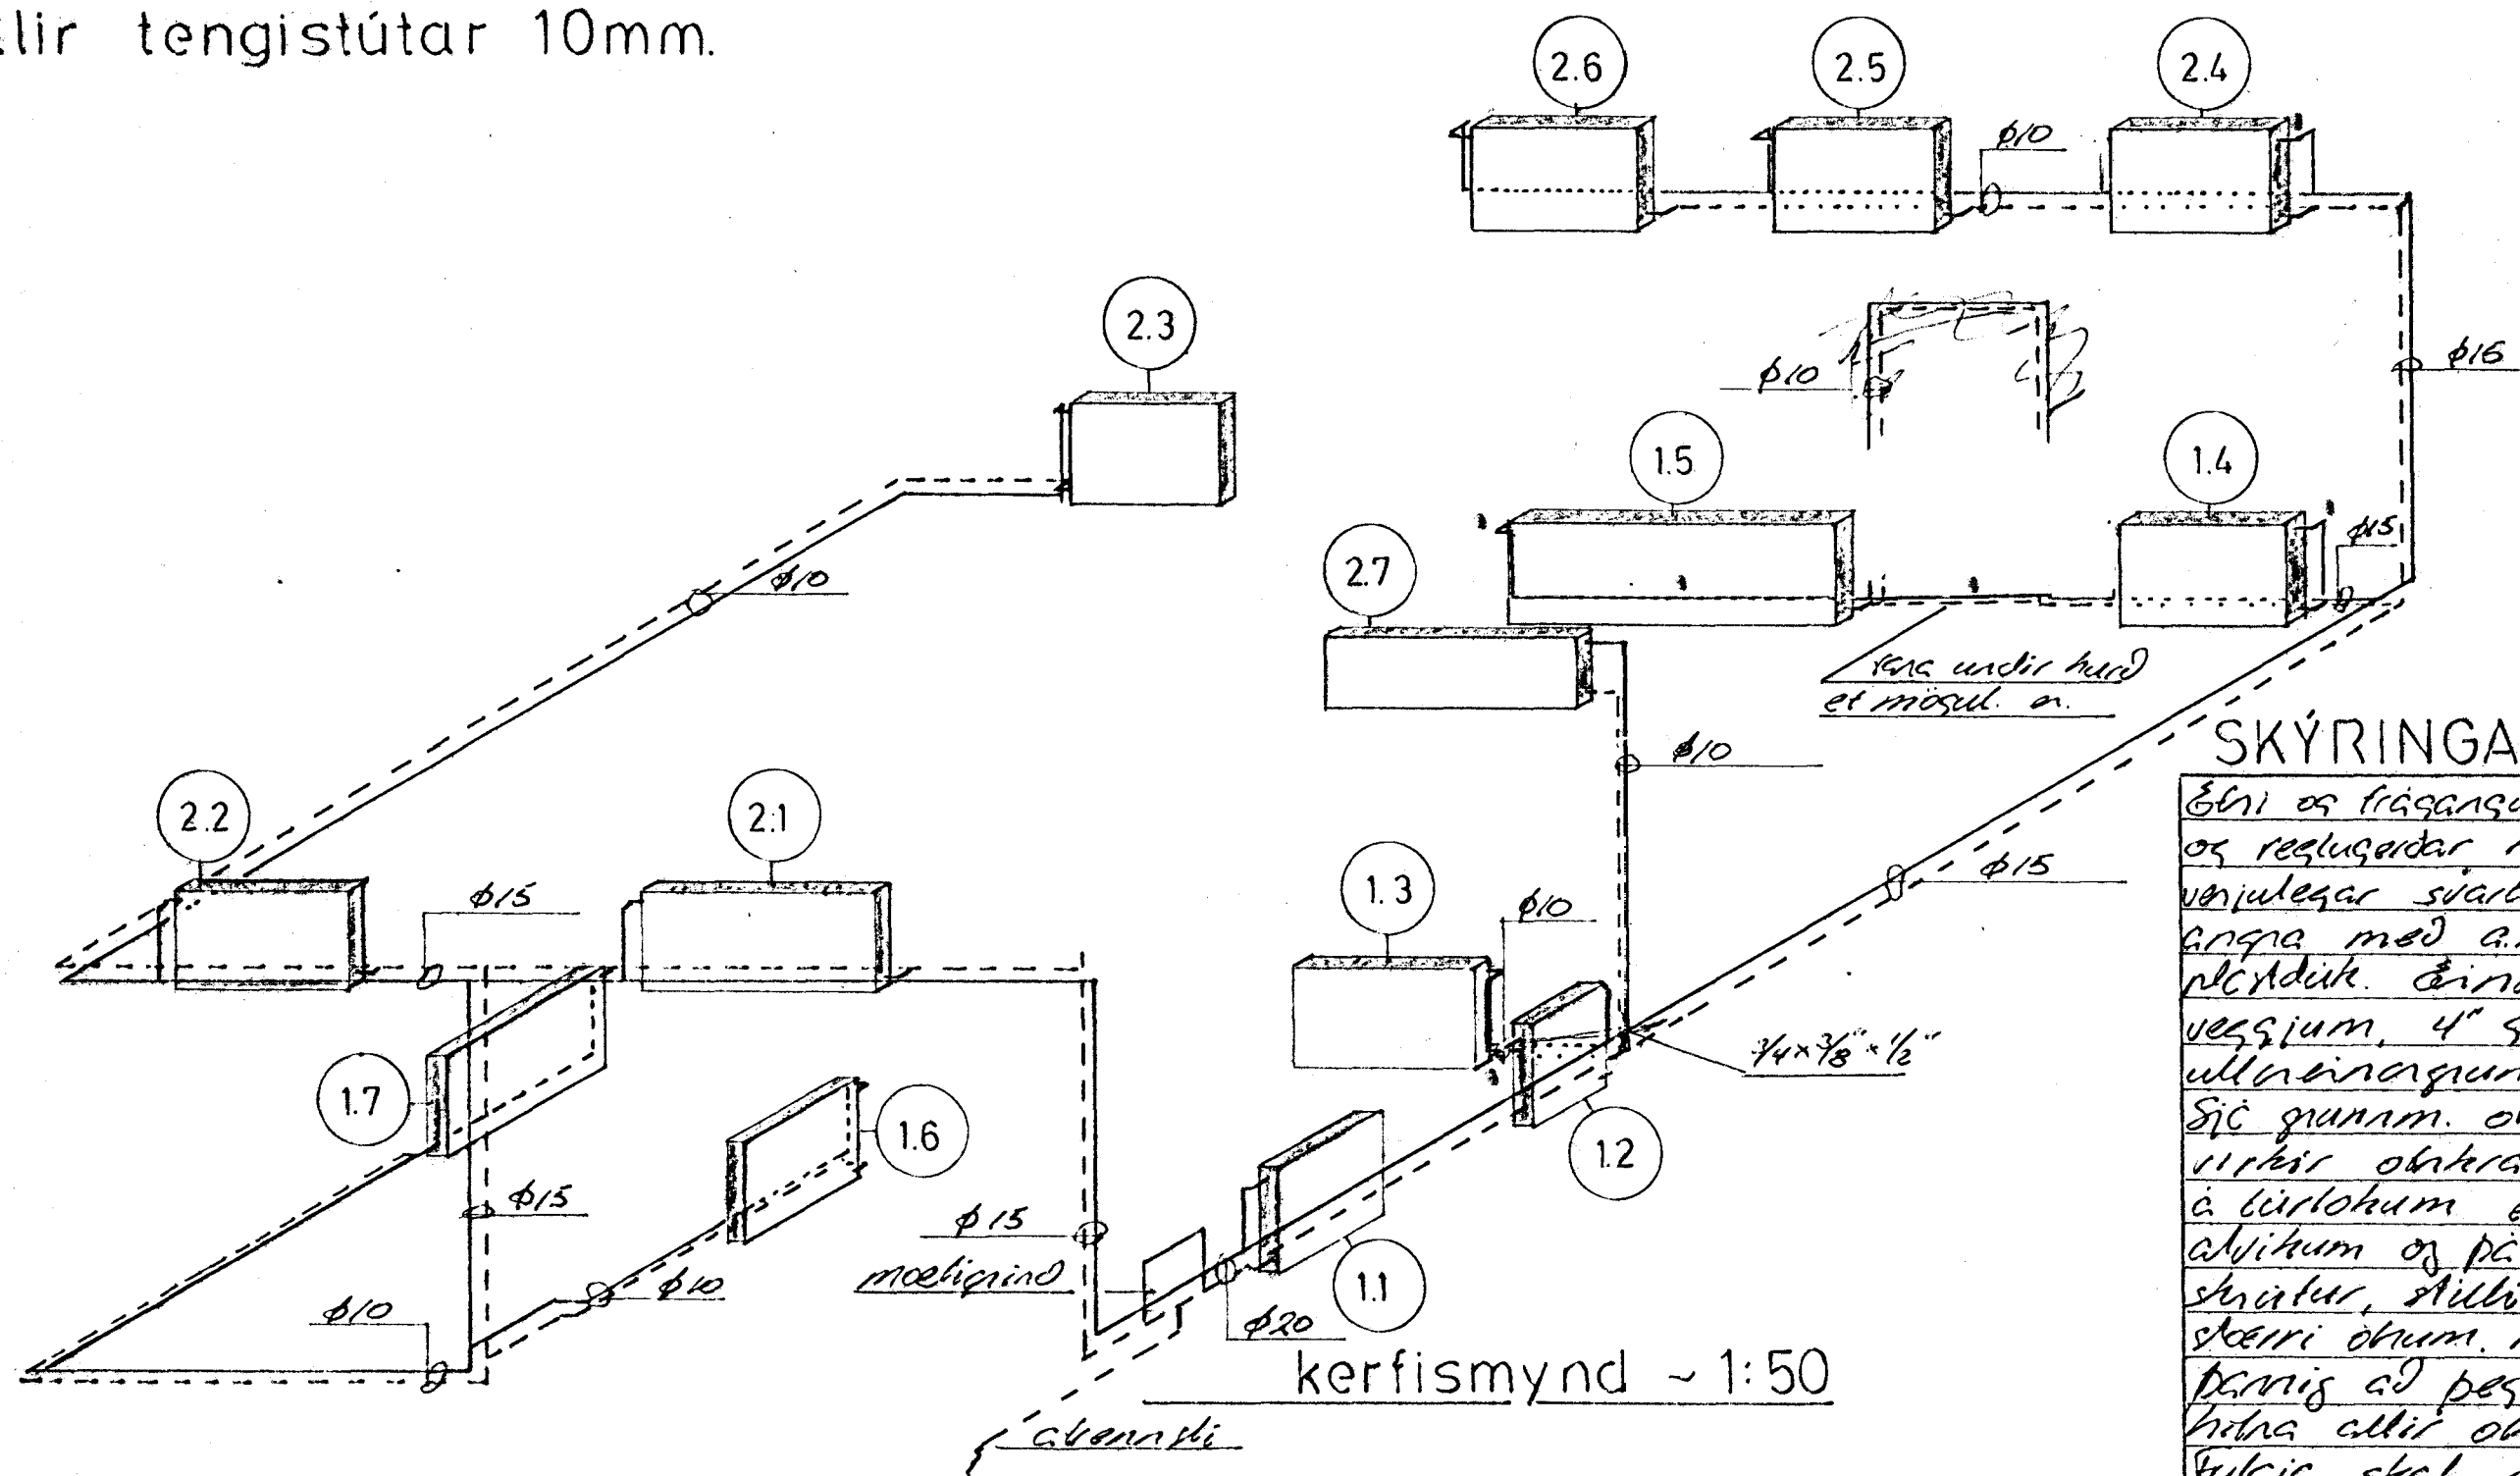

SKÝRINGAR.
 Eftir og frágangur lagna skal una sentu byggingsásmá skalanefni og reglugerðar hitau. Reykjavíkur. Allar pípur og fittings stúla una vörulegar svartar og mála skal með astalldmátringu og ein-anna með a.m.k. 20mm skulldhólum og velja síðan með Nórdik. Áiragun útlagja se 3" þátt á skurðum veggjum, 4" skulldhólum í útvessing. 8" glau-ullarinnar og loftum milli sperra.
 Sjá grunnm. og á vinnulegu. og á öðrum stúla una gætt virkjar okkrarar íd. Dentoss, p.e. þá Dentoss þátt íd. á lúttokum eða Dentoss Fúre. íd. í rekirlokum, allt ellir ávítum og þá sístaklega getid. Á öllum öðrum síu loft-straútur, stúllit og vestilagt að hafa alþeimingsbrana á stærri öðrum. Kallid skal stúllt í lóbin sagnum stúllitain þannig að þegar stúllvirkir lokar eru oppin allir að telu þá hitna allir öðrar íd. vel.
 Fylgja skal alþemum vinnulegum við þegar, tækinga allan tækingar í skulldhólum þak. með öllum nauðsynlegum áttum og þráttjónum. Ána skal ríð lútt að nafng í tæringarstakri se mögulega tengd við alþvöðvandi áttar anþað er tengt við hol-resskanti. Það lútt er sentilngid et íd. þannig.

Staðt. í skurðum
 hvornig þad þat unnið þingimur. 28.08.84

— framrás heitt vatn,
 - - - bakrennsli.

Stökkjarhvammur 12 - Hafnarfirði

Þorgrímur Stefánsson tæknifr.
 Hraunbraut 12 Kópav. s.43637
 apríl 1984 Þorgrímur
 Þorgrímur Stefánsson.

kerfismynd ofna og
 skýringar
 m. ~ 1:50, apríl 1984