


sjá vinnuteikn. grunnm. 03.
 ath. efst á öllum lóðr. stofnum komi 30 cm langur loftpúði með sama þvermáli og sverasti stofninn. Sami frágangur á lengri hliðargreinum.

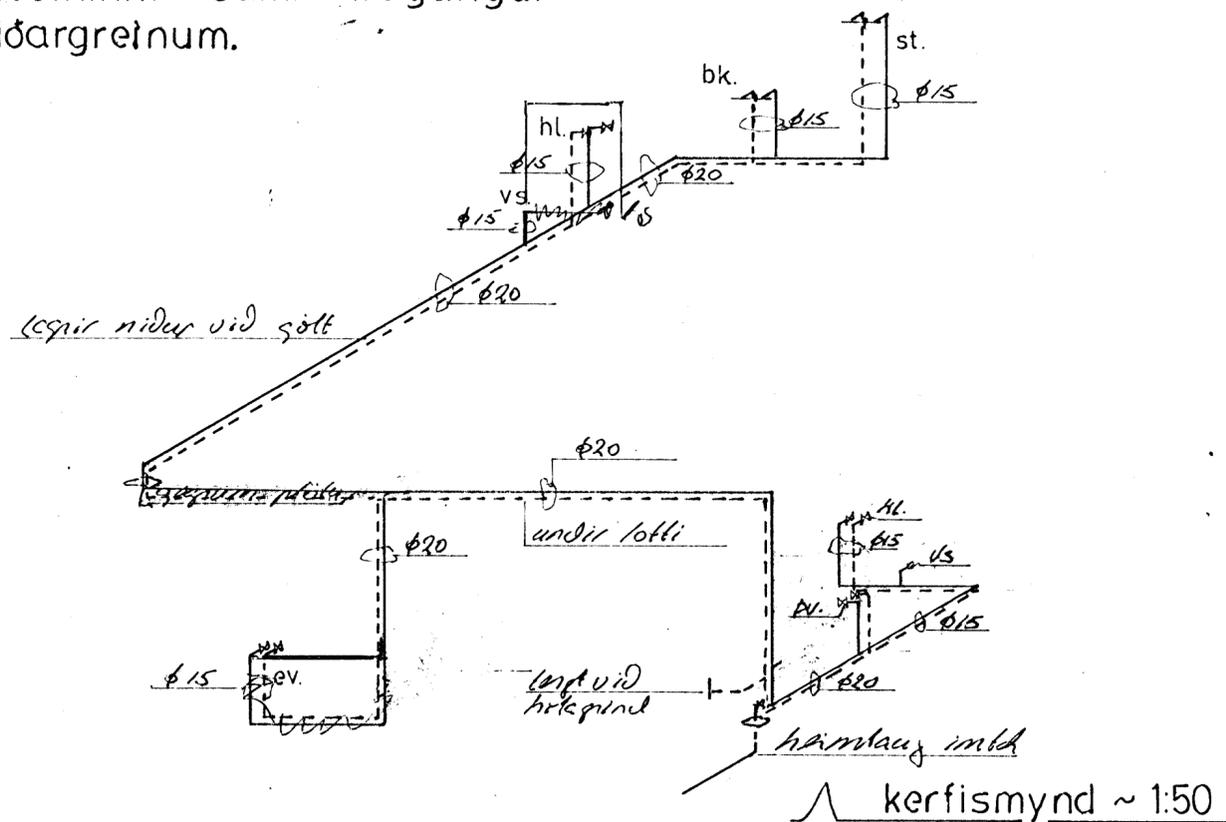

skýringar:

Þessi og hvargur lagja skal vera samkv. bússkráskempanet skammtjanda og reglugerðar varðveita Rannsóknir (Stecher). Öll elni í lögum rör og þittins skal vera galy. Því. Pipar skal velja með sisalappa árangri með 20mm skurullrholkum sem vatinn er með plastdík. Kettid skal möla með hólðu vatni og þýðingri gyltemi. Góðii rannsóknir við hvert boði og ein veyrnistokur við þvottavélar. Leggja undir plötu nu úr Rannsóknir plati. Sjá sér mynd at innblöguum í tíðrennisklæðingun. Lagja undir lofti sem við stund. eða, þannig ef skert los sé.

— kalt vatn
 - - - heitt vatn



Stekkjarghvammur 14016 Hafnarfirði

Þórgímur Stefánsson tæknifr.
 Hraunbraut 12 Kópav. sí 43637
 gld 1980 þórgímur
 þjórn 1984 þórgímur
 Þórgímur Stefánsson

kerfismynd vatnslagna
 m ~ 1:50,
 apríl 1984

ATH.
 Bentingar vegna háss n. 16
 Þórgímur Stefánsson 12.06.84