vinnuteikn. innanh.l. 02

sjá vinnut. innanhússlagna no. 01
allir tengistútar 10 mm.

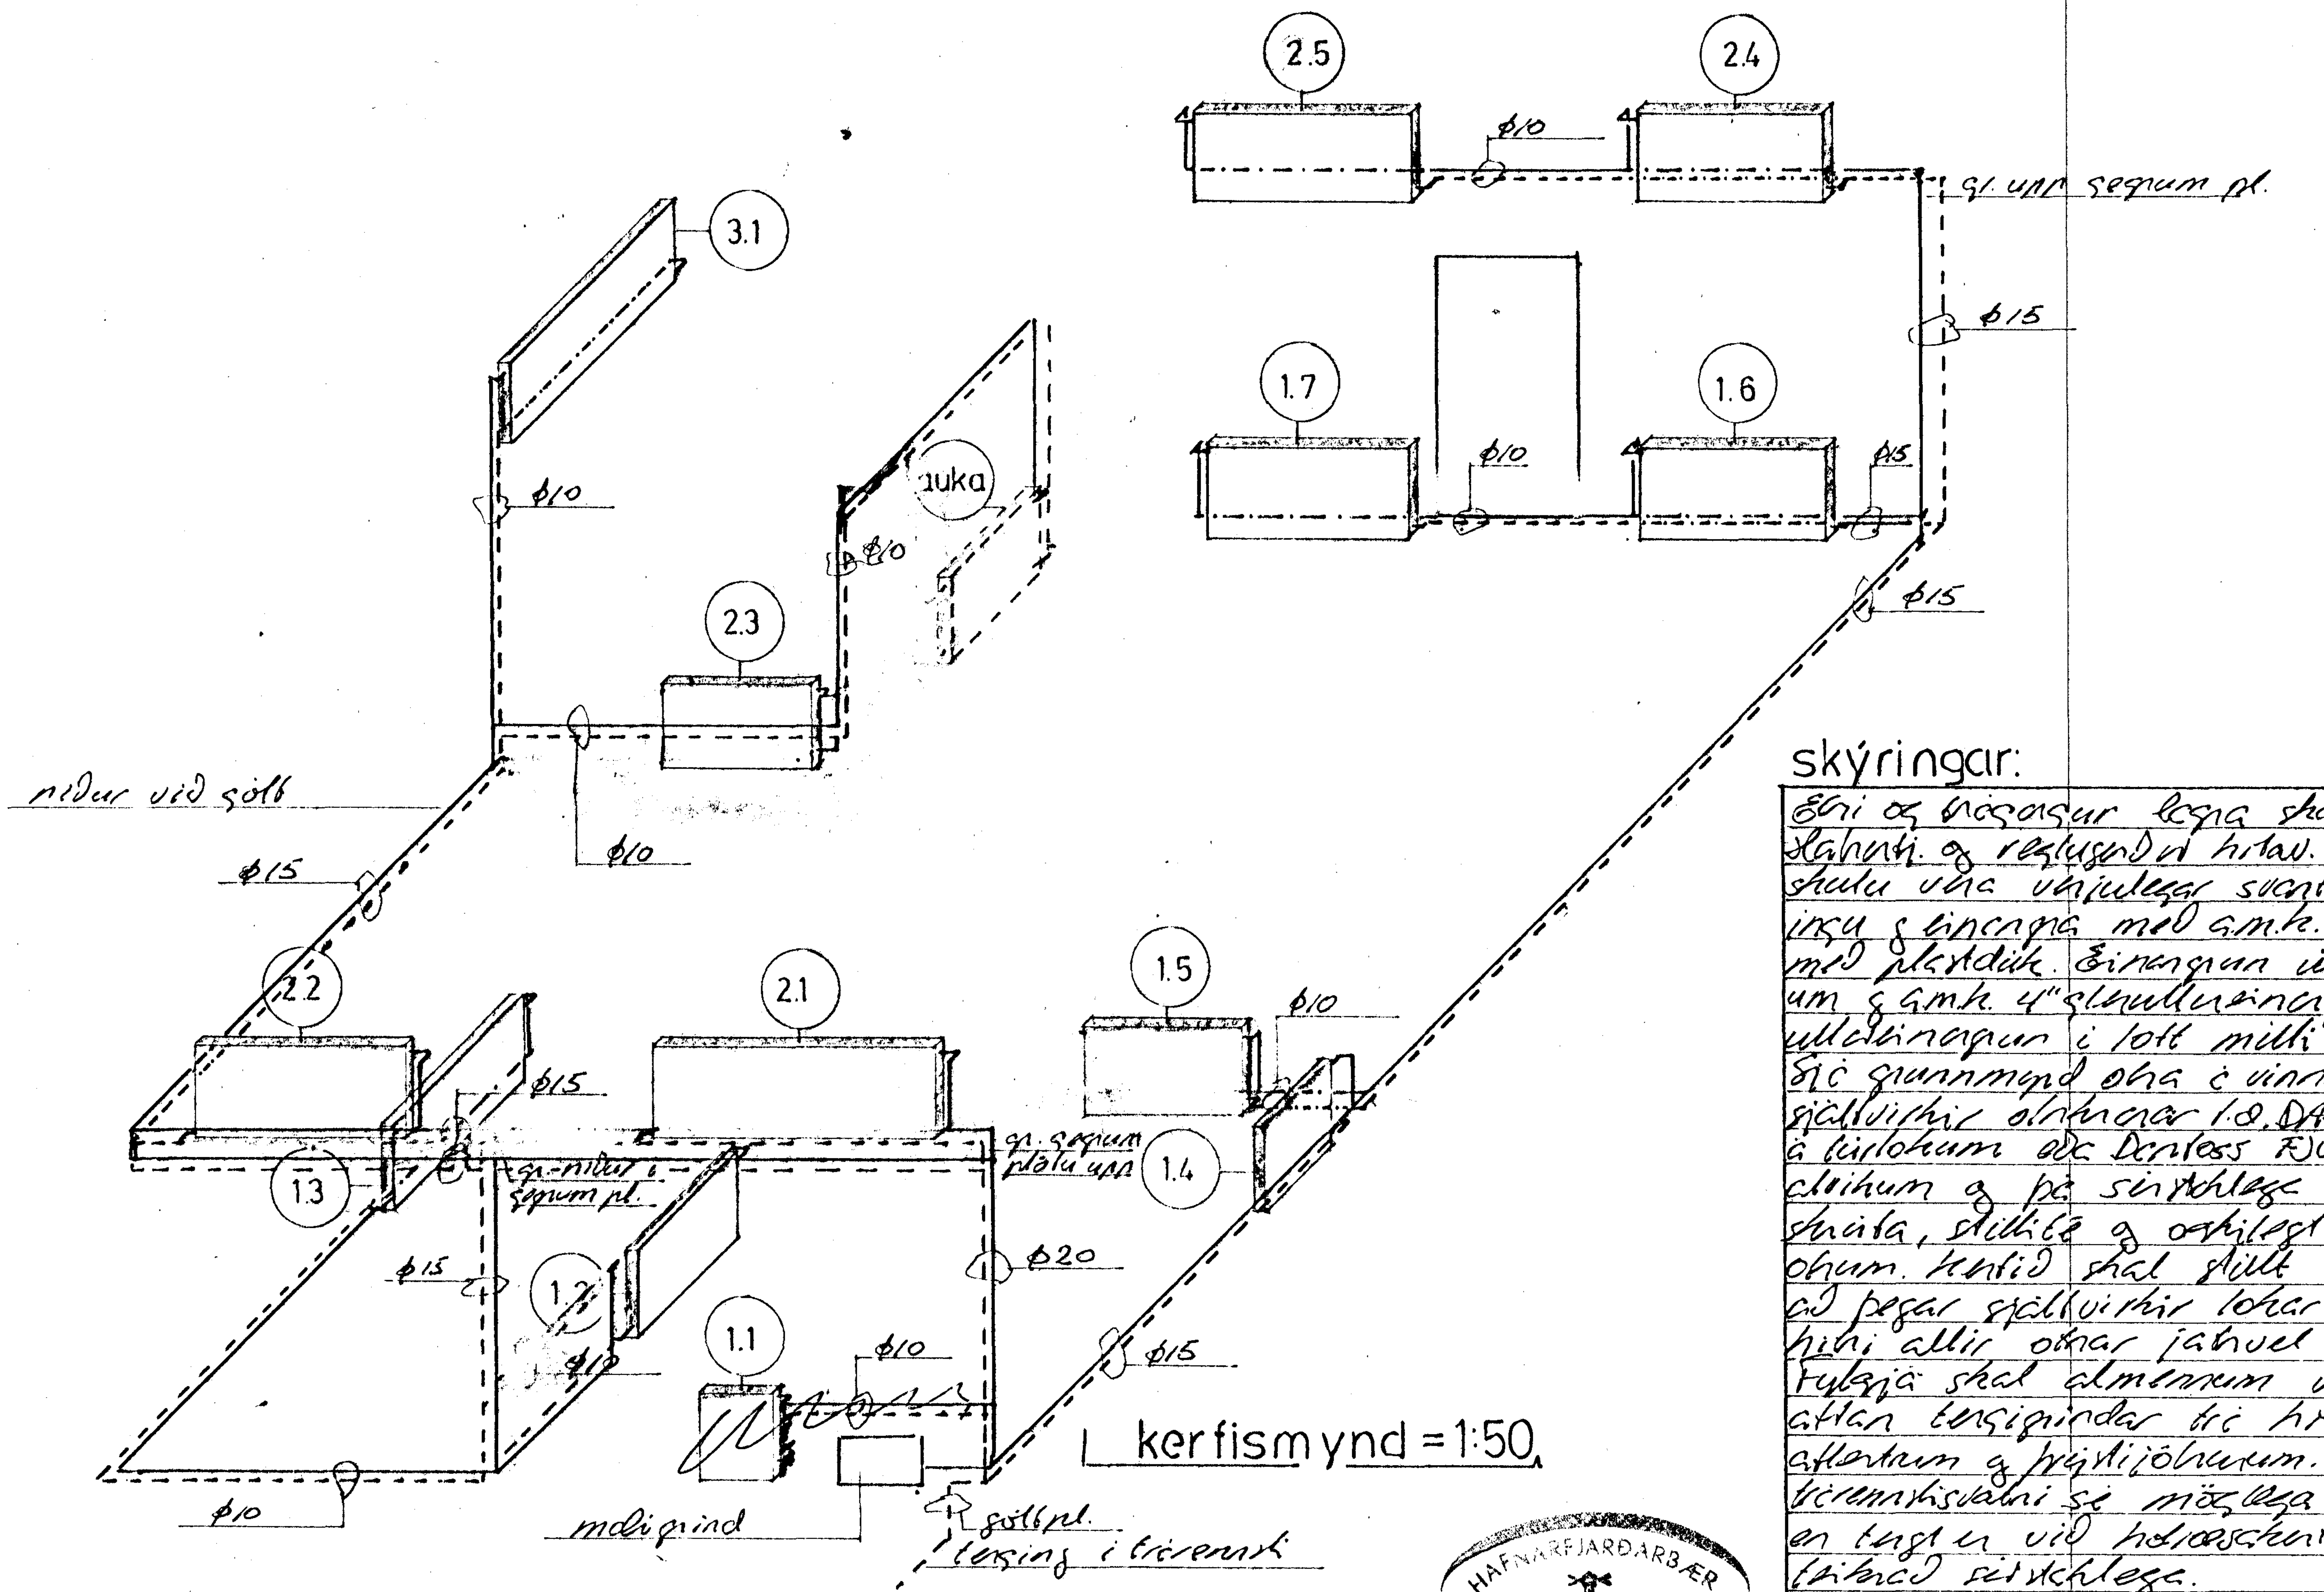

skýringar:

Efni og frágangur lagna skal vera samkvæmt byggingasamþ. Hafnarfj. og reglugerð Hitav. Reykjavíkur. Allar pípur og fittings skulu vera venjulegar svartar og mála skal með [illegible]málningu og einangra með a.m.k. 20mm glerullarhólkum og vefja síðan með plastdúk. Einangrun útveggja sé 3" plast í steyptum veggjum og a.m.k. 4" glerullareinangrun í útveggjagrindur og 6" glerullareinangrun í loft milli sperra.
Sjá grunnmynd ofna í vinnuteikn. no. 01. Á ofnum skulu vera sjálfvirkir ofnlokar t.d. DANFOSS, þ.e. þá Danfoss RAVL lokar á [illegible] eða Danfoss FJVR lokar á [illegible], allt eftir aðstæðum og þá sérstaklega getið. Á öllum ofnum sé loftskrúfa, stillitæ og æskilegt að hafa afloftningarhana á stærri ofnum. Kerfið skal stillt í lokin gegnum stillitæ þannig að þegar sjálfvirkir lokar eru opnir allir að fullu þá hitni allir ofnar jafnvel.
Fylgja skal almennum vinnureglum við frágang tengingar eftir tengigrindar frá Hitav. Rvk. með öllum nauðsyn[illegible] og þrýstijöfnurum. Gæta skal vel þess að nýting á bakrennslisvatni sé möguleg tengd við snjóbræðslukerfi áður en tengt er við holræsakerfi. Sé það gert skal það kerfi teiknað sérstaklega.

[signature]

HAFNARFJARÐARBÆR BYGGINGAFULLTRÚINN
14. júní 1984

——— framrás heitt vatn
- - - - - bakrennsli

Stekkjarhvammur 14 og (16) Hafnarfirði

Þorgrímur Stefánsson tæknifr.	
Hraunbraut 12 Kópav. s.43637	
apríl 1984 [signature]	
júní 12. 1984 [signature]	
Þorgrímur Stefánsson [signature]	

kerfismynd ofna og skýringar, m= 1:50
apríl 1984.

breytingar 13.16 12.06.84 [signature]

ATH.
breytingar í húsinu no. 16, [illegible]
12.06.84 [signature]