


Kerfismund n: 50

sjá vinnuteikn. innanhusl. no. 01, allir tengistútar 10mm.

SKÝRINGAR.

Éfni og língur tegna skal vera samta. Þessi tegning skal vera og reglugerðir hita Rafjarviku. Allar pípur og tóbings skulu vera vörjulegar svantar og mála skal með astakmalningu og einanga með a.m.k. 20mm skruðlökum og velja víðan með náðdiki. Éinngun utvegja sé 3" plast á stænum veggjum, 4" skruðlökunum í útvegja og 6" skruðlökunum í loftum með sperra. Sjá grunnm. öna á vinnuteikn 01. Öðrum skulu vera sjálfvirkir ölkannar f.d. Dentoss, þ.e. þe Dentoss RAUL lokar á turlokum eða Dentoss FUR lokar í returlokum, allt allir avikum og þe sérstaklega getid. Ö öllum öðrum skulu loftskurur, stullit og oestilegt að hata öllum öðrum á sperra öðrum. karkid skal stult í lokin segjum stulliteim þennig að þegar sjálfvirkir lokar eru opit allir að fölu þe hita allir öðrar jarvud. Fylgje skal almennum vinnureglum við tíngis tegningar allan língurindar líe hita. Þe. með öllum nauðsepl. ölkstum og þe öðrum. Öna skal íeð þeip að nótng í tíngislinu sé mögulega tengd við afbrotakentí íður en þeð er tengt við hótteskenti. þeð kenti skal setja þe.

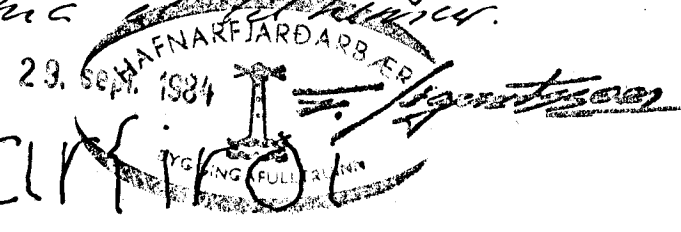

— framrás heitt vatn,  
- - - bakrennsl.

Stekkjarhvamur 18 - Hafnarfjörður  
 borgrimur Stetansson tæknifr  
 Hraunbraut 12 Kópav. s.43637  
 áskil 1984 þpjm  
 kerfismynd ofna og  
 skýringar  
 m = 1:50 ágúst 1984.