vinnuteikning innanhússlagnir 04.

## skýringar

Efni og frágangur lagna skal vera samkv. byggingasamþykkt Hafnarfjarðar og reglugerðar vatnsveitu Reykjavíkur. Allt efni í lögnum rör sem fittings skal vera úr galv. Pípur skal vefja með sisalpappa, einangra með 20 mm steinullarhólkum sem vafinn er með plastdúk. Kerfið skal þróa með köldu vatni og þrýstingi 6 kg/cm². Góðir rennilokar eru við hvert tæki og einstreymislokar við þvottavélar. Lagnir undir plötu eru úr Reykjalundarplasti. Sjá sérmynd af innlagnslögnum í líðrennylistaþinsu. Lagnir undir lofti séu vel skorðaðar þannig að ekkert los sé.

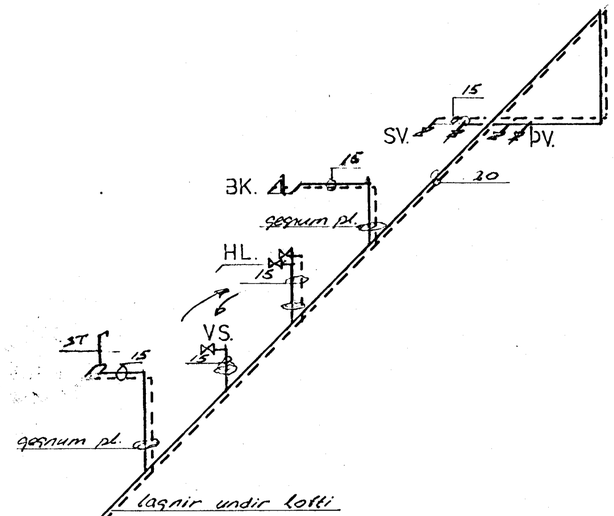


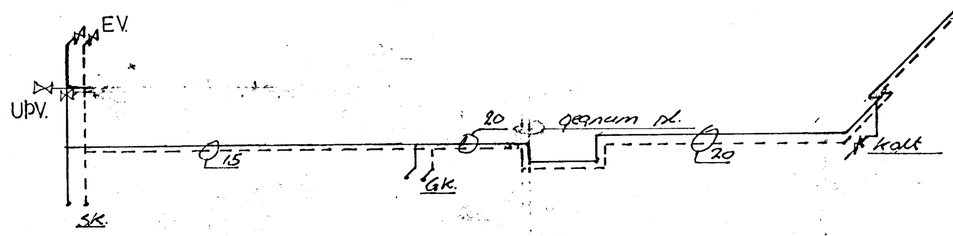


sjá vinnuteikn. grunnm. no. 03
efst á öllum lóðréttum stofnum skal vera 30cm langur loftpúði að þvermáli jafnt og sverasti stofn, sami frágangur á lengri hliðargreinum.

rúmmynd ~1:50

15. marz 1984 HAFNARFJARÐARBÆR BYGGINGAFULLTRÚINN

——————— kalt vatn
- - - - - - - - heitt vatn

# Stekkjarhvammur 20 Hafnarfj.

| | |
|---|---|
| Þorgrímur Stefánsson tæknifr. Hraunbraut 12 Kópav. s.43637 | kerfism. vatnslagna |
| nú'83 Þgr. Þgr. Snæbjörns á nr. þríhnu | m=1:50 nov. 1983. Þgr. |
| Þorgrímur Stefánsson | |