

BYGGINGARLÝSING

Fyrirhugaðar breytingar fela í sér að húsnæði (byggingarár 1954) bar sem aður var til húsa jármslöja og síðar Byggðasafn Hafnarfjarðar, mun nú hýsa starfsemi Hafnarfjarðarleikhússins. Helstu breytingar á húsnæðinu eru þær að því er skipt í þrjú aðal rími sem eru leiksalur fyrir 150-200 áhorfendur, forsalar með snyrtungum, veitingasölu og skrifstofulöfti, og búnings- og föðrunaðstöðu með geymslulöfti og tæknlaböstu fyrir leiksýningar (ljósaborð o.p.h.). Burbærirkvi í aðalsal hefur breytt, og í stað súlna koma tvær eldværðir stálbitar sem hvila á steinsteyptum útveggil.

1-ÚTVEGGIR. Útveggir eru 300mm steinsteyptir. Útveggir voru klæddir með 50mm steinulli og ímör mürkeri árið 1994. Gluggar sem eru með tvöföldu glerti, hafa margir verið byrgðir að innan með timburplötum en eru sýnilegir að utan.

2-PAK. Pak er gert úr 180mm stálperrum (IPN-18) m. 1500mm millibill, ofan á þær eru boltarar 2" x 3" timurlektur, þar ofan á er borðklaðning, pappi og aluzink bánujárm. Milli stálperra kemur 5" steinullareinhangrun, og neðan á hana harþpressus 1" steinullarplata m. álklaðningu. Pakhalli er 54° og 11°. Pakjárm var endumýjað árið 1994, og skotrennur klæddar ýmislist með þakdúk eða aluzink áfellum sem ganga undir þakjámið. Rafmagns-hitsvifur komið fyrir í rennumum.

3-SÖKKULL OG GÖLFPLATA. Sökkull og gölfplata eru úr jámbentri steinsteypu. Gölf í skrifstofuðstöðu yfir forsal og á geymslulöfti yfir leikaraðstöðu eru úr grind með ank. 200mm timburásum, einangrá og með klæðningu í flokk 1 til að ná El-60 brunamótstöðu þar sem við á. Sökkull og gölfplata eru úr jámbentri steinsteypu.

4-INNVEGGIR. Nýir innveggir eru sýmlist gerðir úr blíkkstöðum eða timburgrind (berandi) og eru klæddir tvöföldu lagi úr spónaplötum og gipsi. Innveggir í húsnæðinu eru m. klæðingu í flokk 1 og uppfylla skilyrði byggingarreglugerðar um eldværir þar sem við á. Veggir og milliloft sem skilja að aðalsal og önnur rími eru einangraðir með 100mm steinulli.

5-EINFÖLDU SKYGGNI úr stálgrend með bárujámsþaki verður komið fyrir við aðalinnangang.

6-INNTAK FYRIR RAFMAGN er á tveimur stöðum í ríminu, en inntak fyrir hitaveitlu og vatnsveltu er í aðliggjandi húsnæði.

7-BÍLASTÆÐI. Alls eru upph 180 bílastæði á löð leikhússins, við aðliggjandi hótel, á löð nærliggjandi línóttahúss, og við tónllastarskóla og kirkju.

BRUNAVARNALÝSING

- Hönnun og uppsæting brunavölvþrunakerfis tengt viðurkenndri vaktstöð verður í samræmi við IS EN 54 og reglur Brunamálastofnunar.
- Tvar 30m brunaslöngur eru í ríminu, ein í forsal við aðalinnangang, og ein í aðalsal við útgöngudyr. Neyðarfýsingu og handslokktækjum verður komið fyrir þórfum.
- Rýmingarleiðir úr aðalsal eru um útgönguleiðir á norðurhlíð byggingar, en þær eru um tvær dyr (2 x 1400mm fyrir miðju salar), og um 1800mm dyr að forsal. Flóttaleiðir úr aðalsal eru allar með "panik-síðu".

Rýmingarleiðir úr forsal er um aðalinnangang (900mm) og um 1800mm dyr að aðalsal.

Rýmingarleiðir úr aðostöðu leikara eru um Inngang á norðurhlíð (900mm), um bjórgunaronar á suðurhlíð, og um 900mm dyr að aðalsal.

Rýmingarleiðir af skrifstofulöfti yfir forsal eru um svallir á suðurhlíð, og um hringslaga niður í forsal.

- Koma skal fyrir útlíosum og neyðarfýsingu í samræmi við Eldvaremærtílt.
- Reykskynjarar sem tengjast stjórnstöð verða staðsettir í samræmi við Eldvaremærtílt.

BRUNATÁKN:

Veggir og hæbaskli með merktri brunamótst. —El-60—

Útlíos.



Flóttaleiðir



Brunaslanga



Stjórnstöð viðþrunakerfis




Samþykkt bann

23. SEPTEMBER 2004


Byggingafulltrunn i Hafnarfjörði
Eh. Kristjan Þorarinsson

[Signature]

lykilmynd

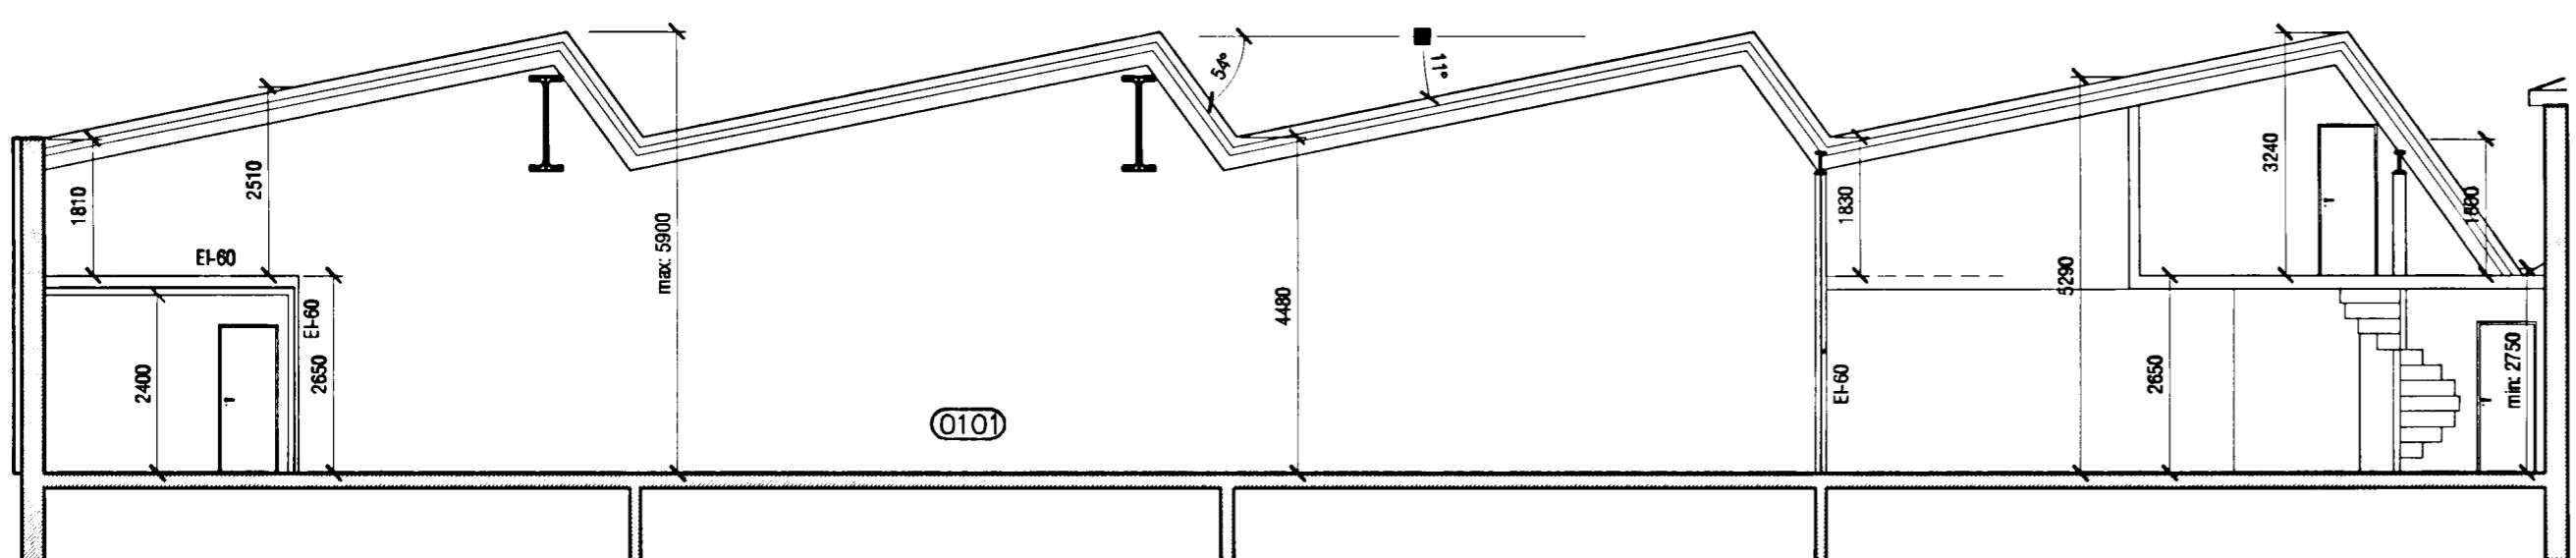

A B Snelöing A-A
mkv. 1:100

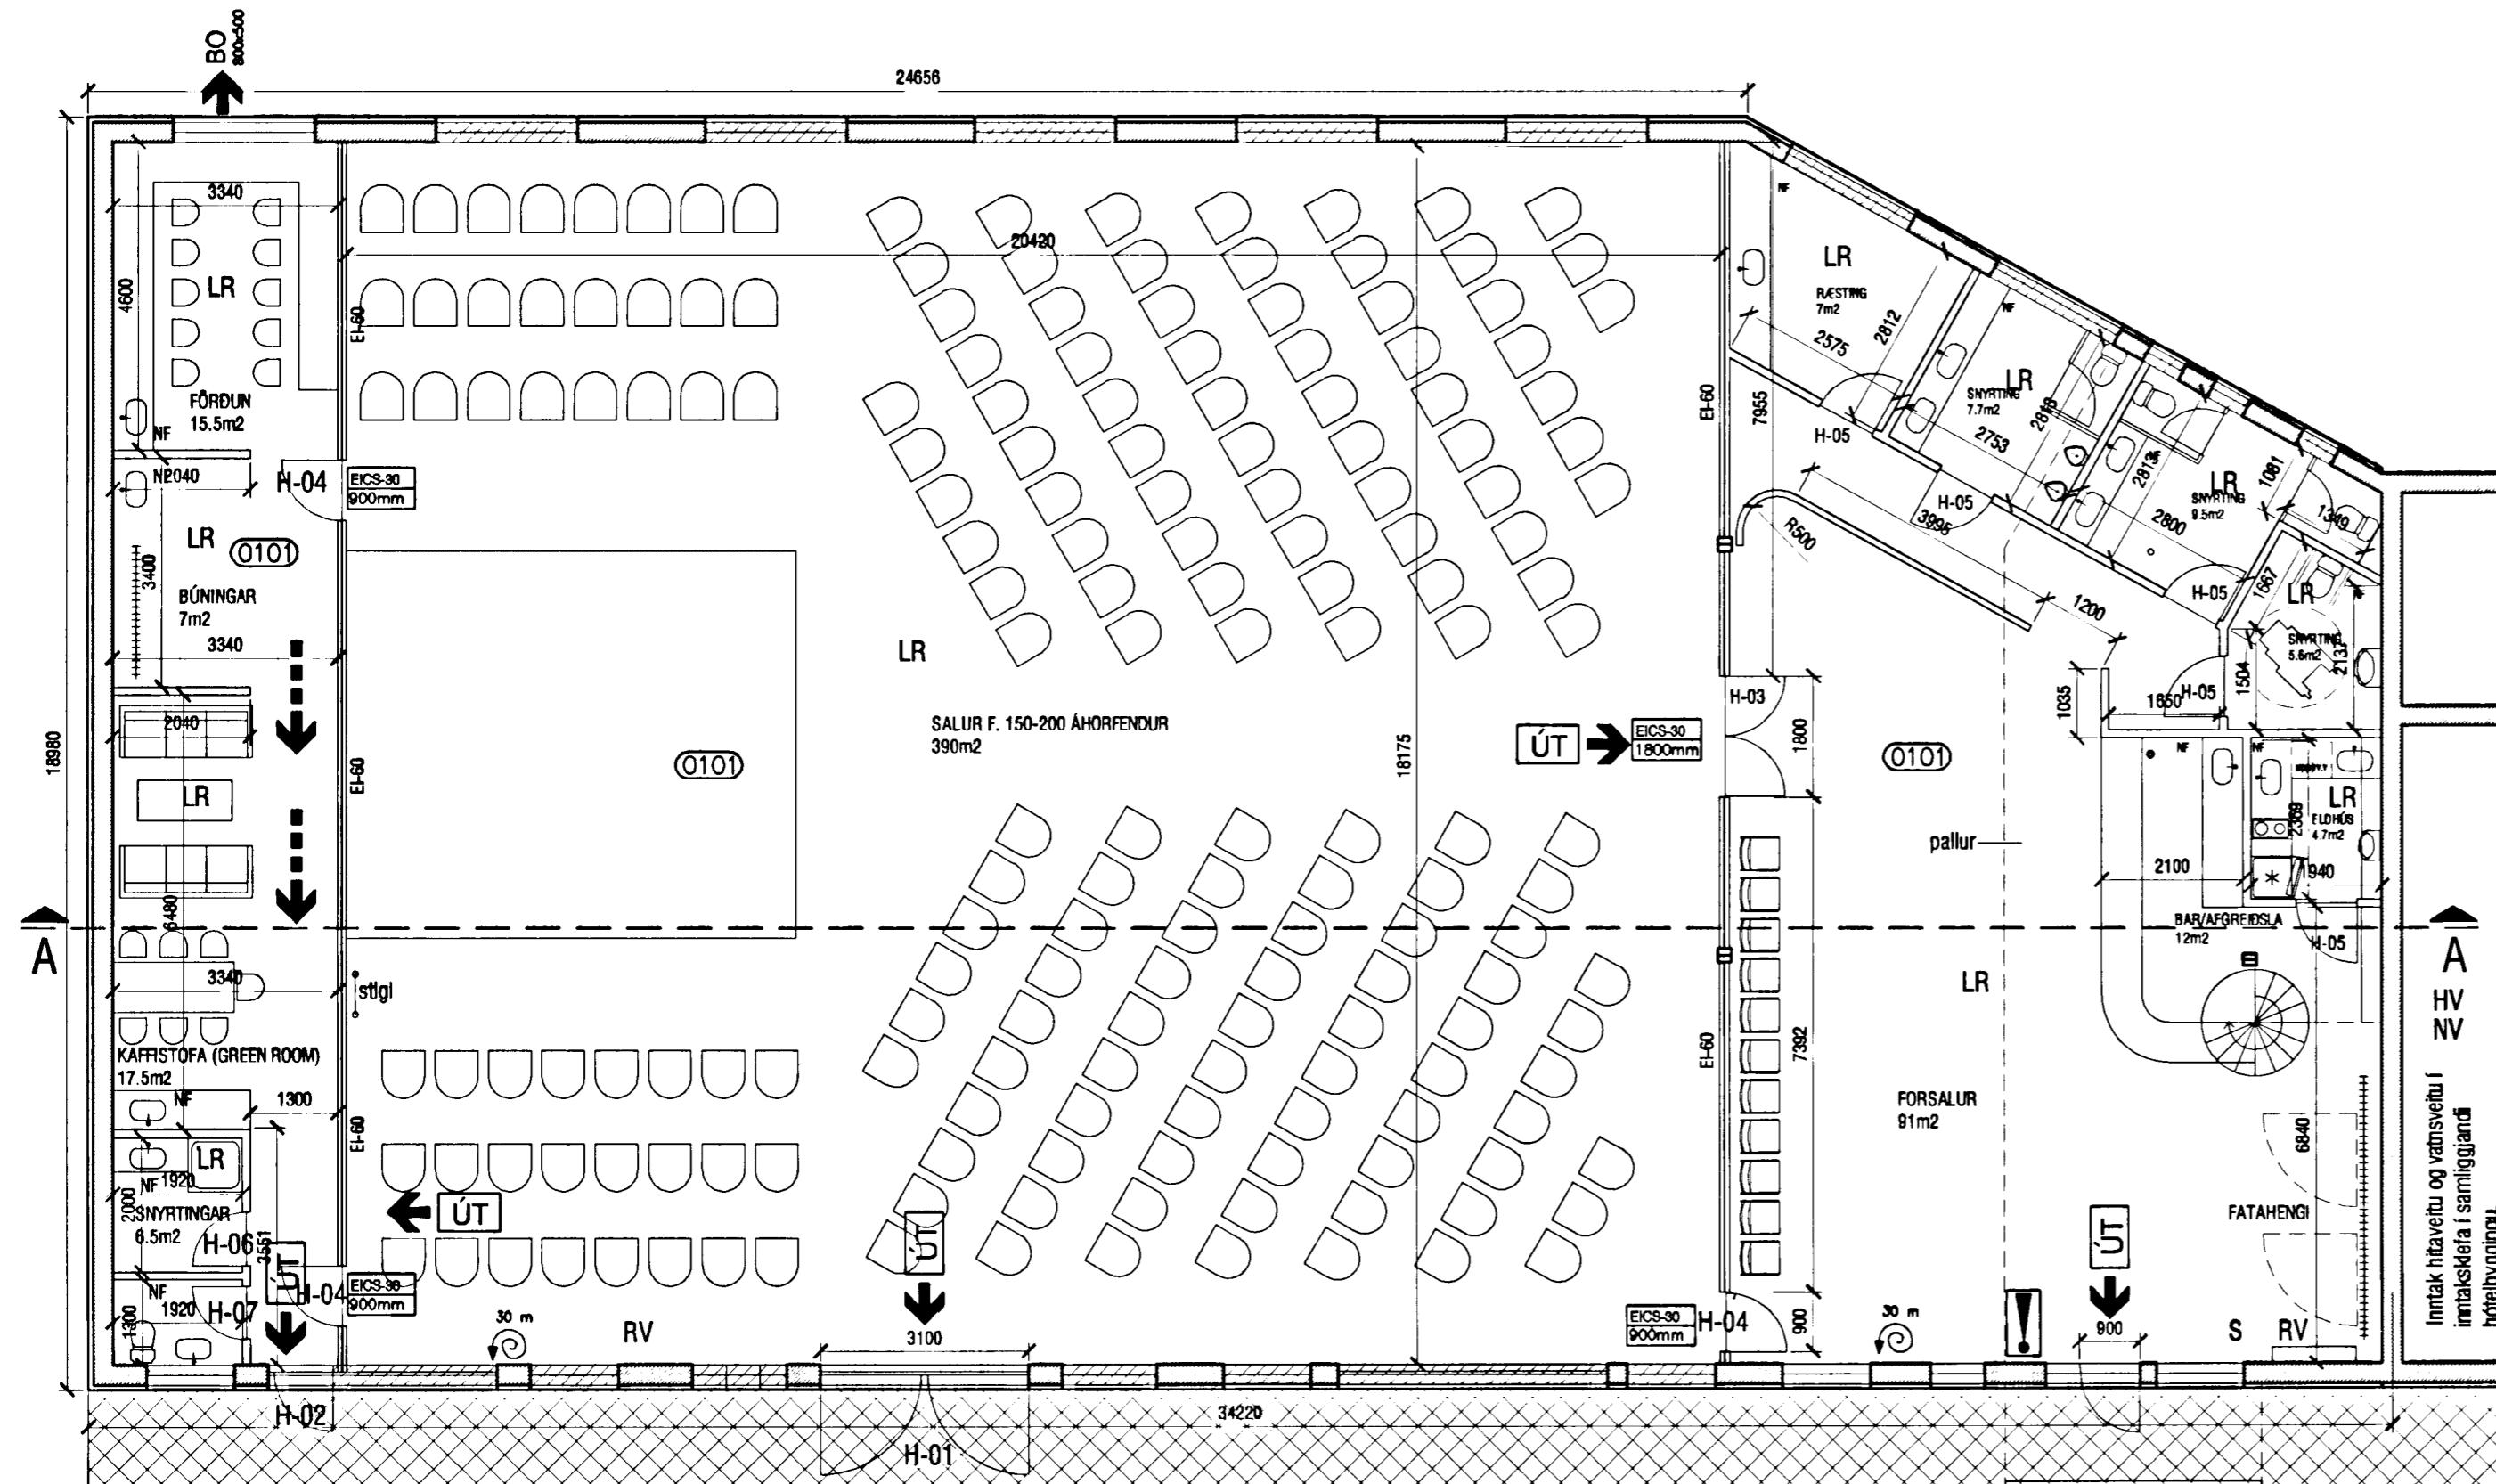

A B Grunnmynd 1. hæð
mkv. 1:100

breytingar
A - 01.09.2004 - ýmsar breytingar
B - 17.09.2004 - ýmsar breytingar

KÁRI EIRIKSSON arkitekt FAI

[Signature]
KE - kt: 070365-4059
VERKSTÆÐI ARKITEKTA ehf. - kt: 570800-2210 - Gunnarsund 5 - 220 Hf.
Sími: 565 9779 - GSM: 899 0999 - Email: kark@aok.is - www.aok.is

Fastelignafélag Hafnarfjarðar

verk HERMÓÐUR OG HÁÐVÖR

SMIÐJAN - Strandgötu 50

teknig nr.

0410
201

Grunnmynd 1. hæðar

Snelöing A-A

ADALUPPDRÁTTUR

hænnið KE	teknig nr. KE	degi. JUNI 2004
mkv. 1:100	tölvuskrá 0410-201.dwg	

blæðsetarð A2	ath!	Öll máli eru í millimetrum.
Mælið ekki af tekninum, Öll væfaeftrið skal vera undir hönnuð.		

Mælið ekki af tekninum, Öll væfaeftrið skal vera undir hönnuð.

Ósamræmi í tekninum skal tilkynna hönnuð strax.