



RÚMMYND 1:50
HÚS NR. 23

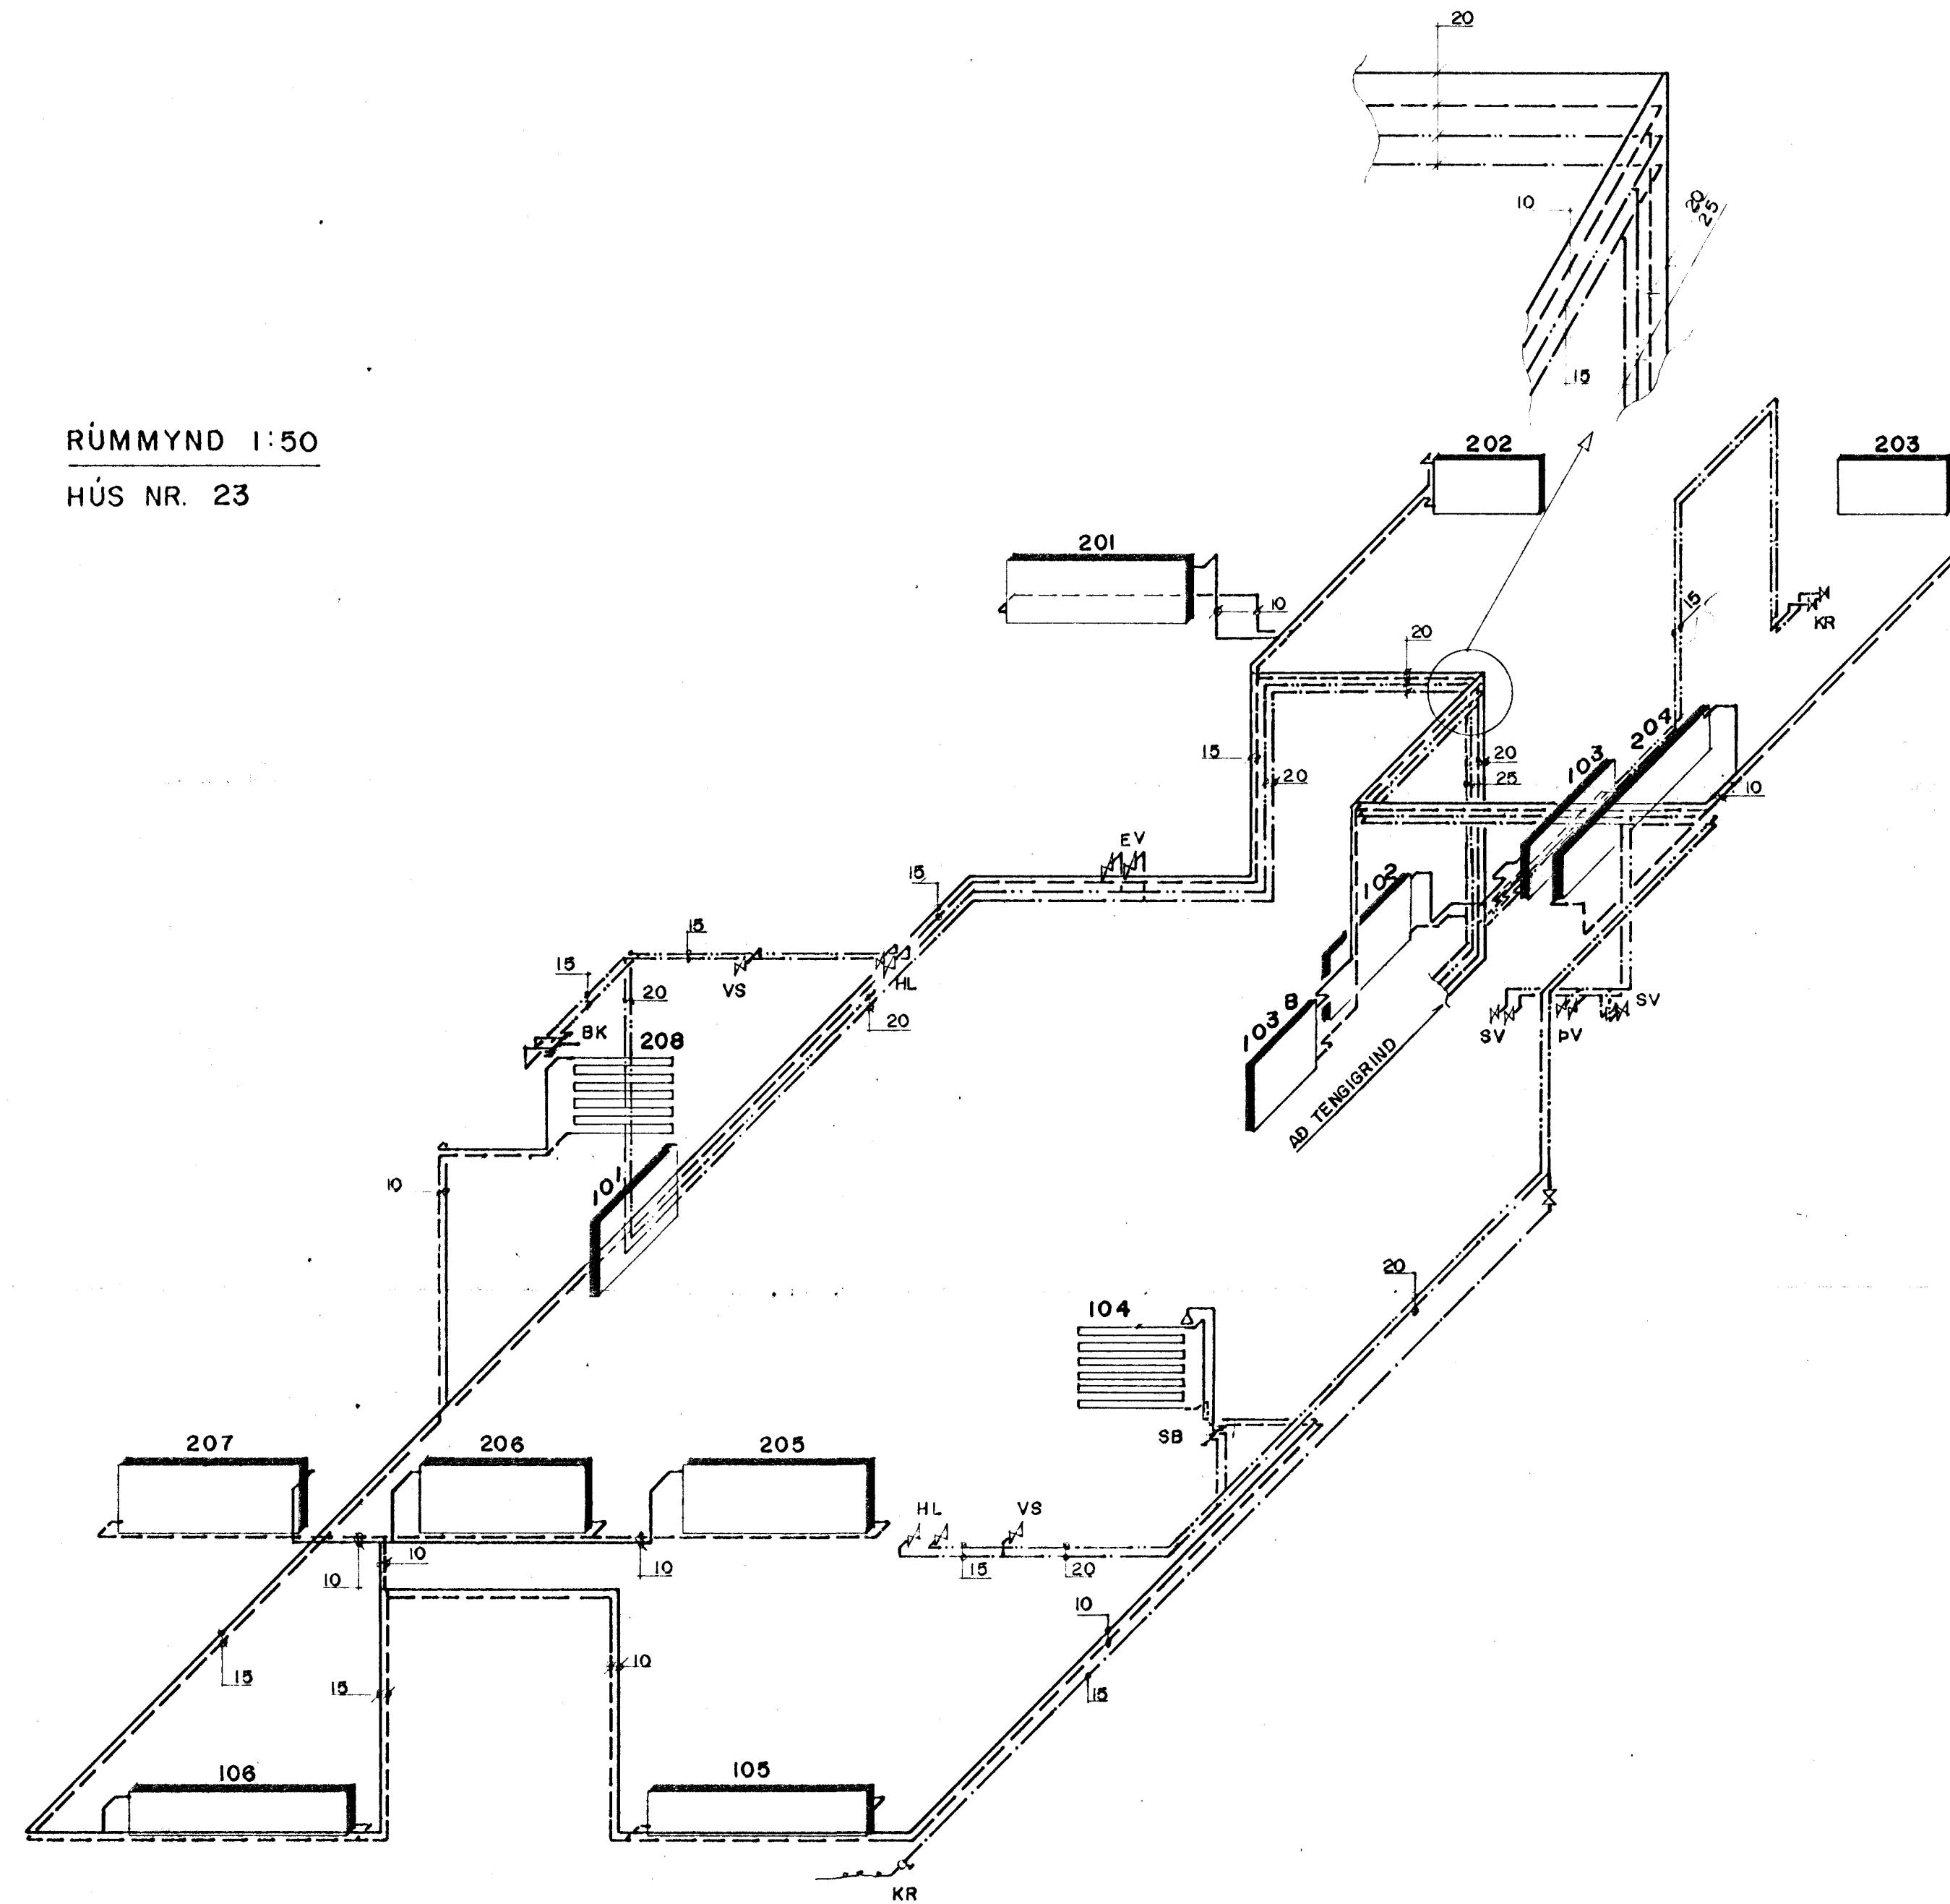

TENGIMYND

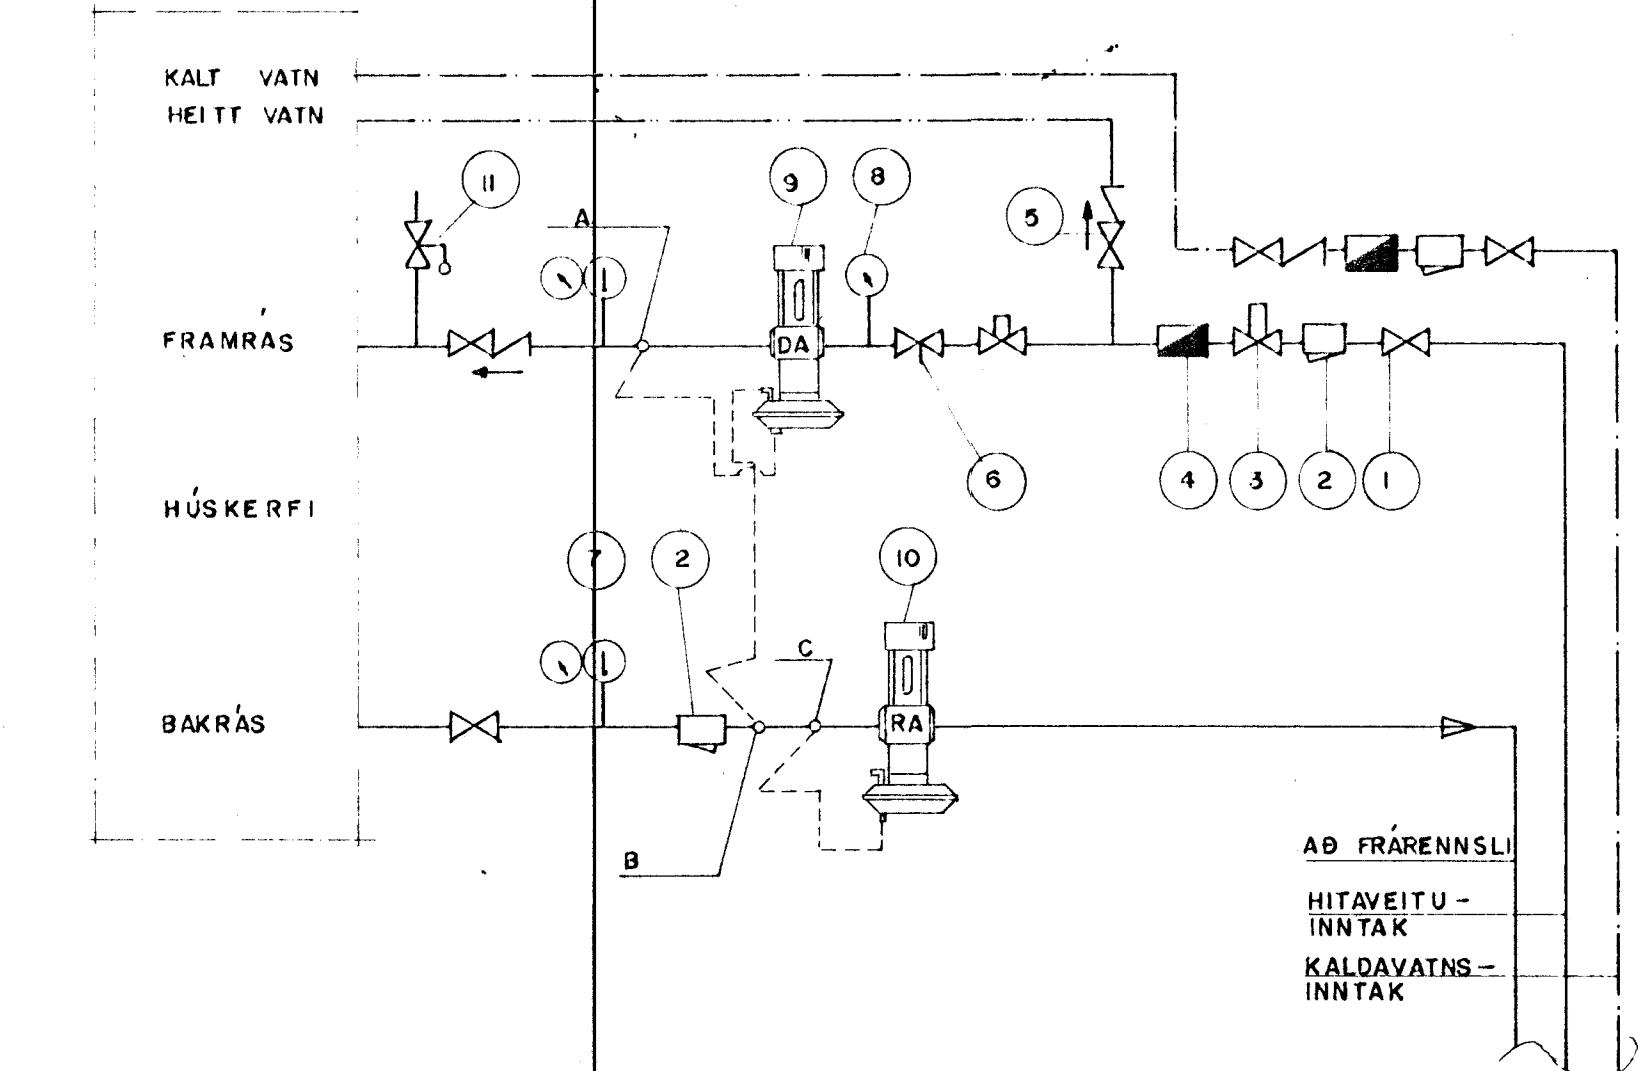

- I. RENNILOKI
2. SÍA- DANFOSS F.V.
3. HEMILL
4. VATNSMÉLIR
5. EINSTEFNULOKI
6. STILLIHANI
7. HITA- OG PRÝSTIMÉLIR
8. PRÝSTIMÉLIR
9. SJÁLFVIRKUR LOKI DANFOSS: AVD-DA EDA AVDL
10. SJÁLFVIRKUR LOKI DANFOSS: AVD-RA
II. ÖRYGGISLOKI

Stakarli
Opær skulur verði þóttigar. Skulur stakarli
skulur með 10-140
þóttur skulur með 8 mm gerulatardælum og 10 mm
þóttur með plastiðum -8 mm gerulatardælum
Villa-efnumengið er 10 mm
Villa-efnumengið er 10 mm
Skulur skal reikna með
þóttur 10-140 gráður
Ófær skulur vinni samræmi við ist- og innanstu-
mispakkt 10 mm og prystipón 8 atm
Villu-efnum skal vera stillileg og loftissíða
berfð skal prystareynt með 8 atm brystingi
Exsisteri
Opur skulur verði galvanohóðar. Sáðkunarið 10-140
Opur skal einangra með 20 mm gerulatardælum og 10 mm
þóttiduk eða svinsvarandi frágang
Venda lauga- og offlægriðar skal setja 20 cm hætpá
Verleika eins og sverasti hita-efnumengi
þó ekki grunni en 20 mm
Verfð skal prystareynt með 10 atm prystingi

16 JAN 1989
HAFNAREIÐARSKERFI
BYGGINGAFULLTRUI

SUÐURHVAMMUR 23, HAFNARFIRÐI		
BR. 3 II.01.89 V/HÚS 23.	BR. 2 9.I.88 V/HÚS 19 SJÁ TNR. L7/8	BR. 1 16.8.88 V/HÚSA 17 08 25
AB GRIT	AB GRIT	AB GRIT
BREYTTA		
VERKFREDISTOFA STEFÁNS OG BJÖRN'S S.F. ATRIJAVÍKURVERI 68 240 HAFNARFIRÐI SÍM 68140		
REINN 'AB	TEINK. 01	VÍRF.
DAG 20.02.88		
S. Stefánus		