GRUNNMYND 1:50

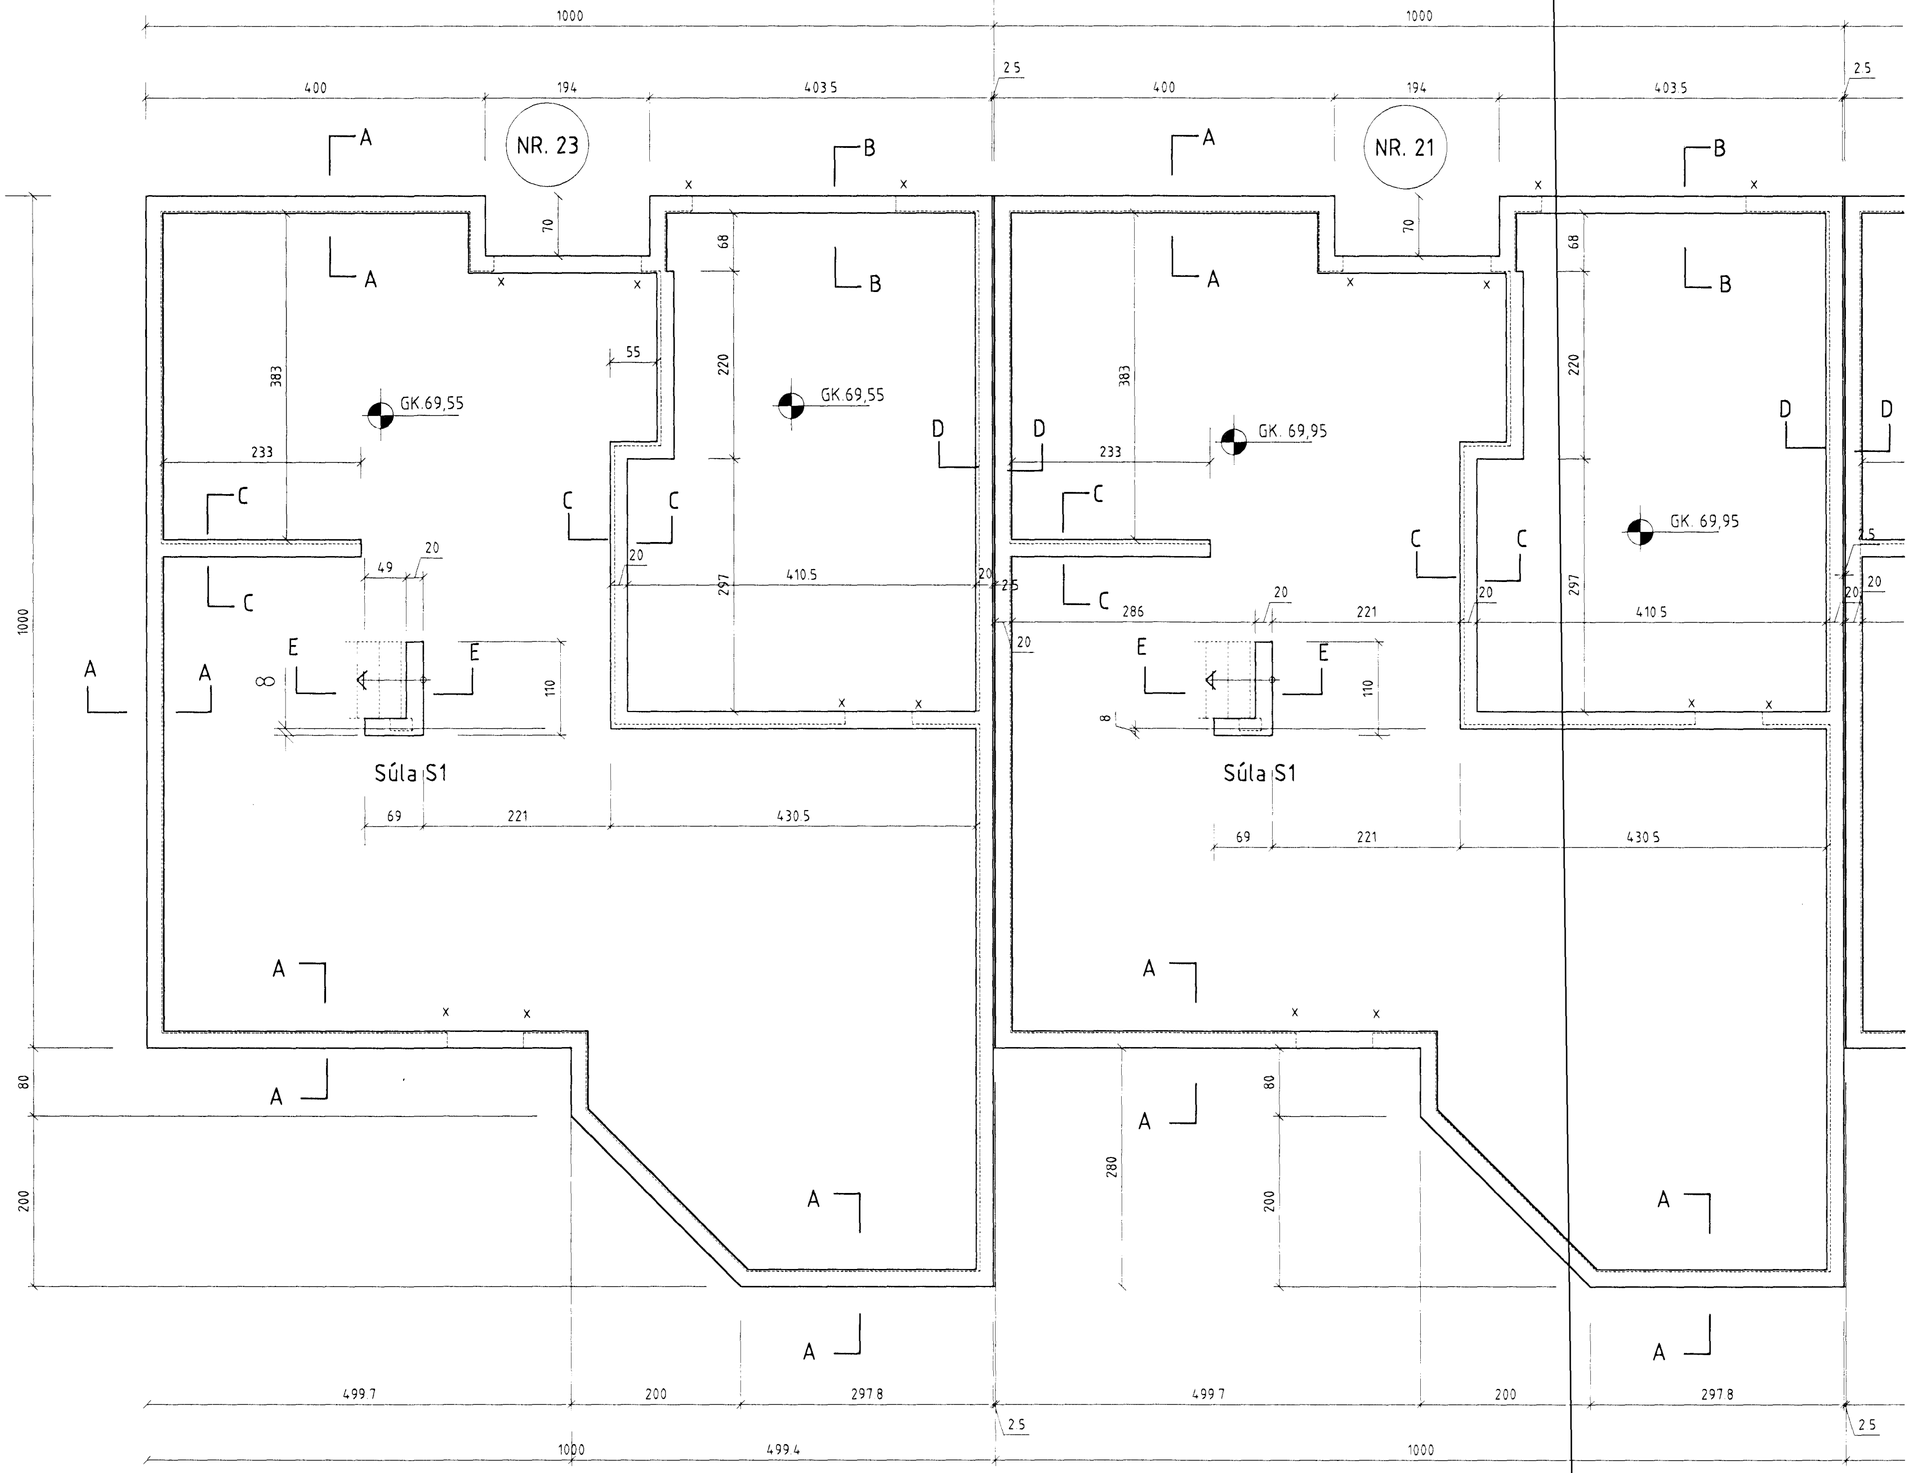

Skýringar:

Steypa í undirstöðum skal vera S-250.
Steypustyrktarjárn Ks.4200, merkt sem K á teikningum.
Steypuhula minnst 40mm. í undirstöðum og í ómúrhúðuðum veggjum,
25mm. í múrhúðuðum veggjum og 15mm. í plötum.
Umhverfis öll múrop og í veggendum komi 2K12, járnin
nái minnst 500mm. út fyrir brúnir opa.
Undirstöður standa á klöpp. Mesta álag er 2 kg/cm2
Öll efnisgæði og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerð og staðla

Á stöðum merkt x á grunnmynd, koma stungujárn,
2K 12 L=1200mm., skeytilengd 500 mm. upp fyrir ettri brún botnplötu.

Byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreid pann
14 MARS 2002

Teiknistofan Röðull	Knarrarvogi 4 Reykjavík S: 5683577 Fax 5683522	Mkv. 1:50	Hannað: hg
		Dags: sept 2001	Teiknað: hg
Verkheiti: Svöluás 19,21 og 23 Hafnarfirði		Breytt:	Yfirfarið: hg
		Breytt:	Fjöldi blaða 18
Verkhluti: Undirstöður Grunnmynd		Breytt:	Blað nr. 1
		Breytt:	

Helgi Gunnarsson h.s. 5544708 f.s. 8933489 f.s. 8533489
Jón Rafns Antonsson h.s. 5670775 f.s. 8928377 f.s. 8528377