


Hönnunarforsendur: ÍST 67 og RB rit nr 30 "Varmaeinangrun Húsa"
 Allur frágangur lagnar skal vera skv. ÍST 67.
 Allar hitalagnir séu stállagnir nema annað sé tekið fram, settar saman með viðurkenndum tengistykkjum (fittings).
 Hitilagnir skal þrýstiprófuð skv. kröfum HR.
 Allar lagnir að stökum aftöppunarstað eru ø10 nema annað sé tekið fram.
 Lagnaleið milli bílskúrs og íbúðar skal vera ofan niðurtekens lofts í íbúð. Við frágang lagnaleiðar skal nota eldvarnarþéttiefni EVO-Firescal eða sambærileg með lögnum til að skerða ekki brunapól A60 veggjar.

Byggingafrútil Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 13.11.1998
 Sigurbjartur Halldórsson

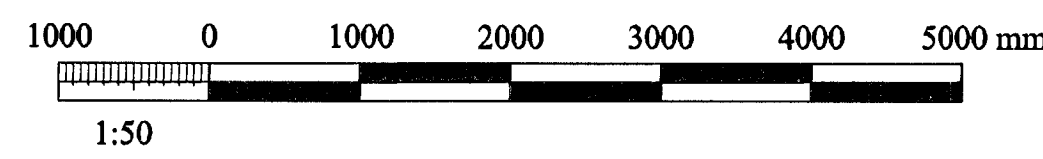

BJARKI GUÐMUNDSSON BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR
 LÆKJASMÁRI 84, 200 Kópavogi
 Sími: 564 1607 & 896 4994

VERKEYFINGUR
Teygabyggð 8, Hafnarf
 Hitalagnir
 RÚMMYND / OFNLOKAR

MEV. 1:50
 HANNAÐ BG
 TEEKNAÐ BG
 DAGS NÓV. '98
 VERK NÚM. ERJ006
 TEEKN NÚM. L102-1101
 SAMPYKKT

BYGGINN
 NR. DAGS. Breytingar. NAFN

BYGGINN
 NR. DAGS. Breytingar. NAFN