

BYGGINGARLÝSING

Húsið er staðsteypt á hefðbundinn hátt og hvílir á sökkli og plötu úr jámbentri steinsteypu. Á húsinu er timburpak klætt bárujámí. Innveggir eru ýmist úr timburgrind klæddri gipsklæðningu eða hleðslusteini. Stígi er staðsteyptur. Allar klæðningar eru í flokki 1.

1-ÞAK. Þak er gert úr 225x50mm spærum sem hvíla á steypum útveggjum og stálbitum. Einangrað með 175mm léttull, klætt með borðaklæðningu og bárujámí. Neðan á spærum er loftaklæðning, fest á rafagnagrind. Þakhalli er 14°.

2-ÚTVEGGIR. Útveggir eru 180mm steyptir, einangraðir að innan með 100mm frauðplasteinangrun m. múrhúð.

3-GLUGGAR. Gluggar eru hefðbundnir timburgluggar steyptir í útvegg. Tvöfalt gler er í gluggum og 14mm loftbil.

4-SÖKKULL OG GÓLFPLATA. Sökkull og gólfplata eru úr jámbentri steinsteypu. Einangrað með 100mm frauðplasteinangrun.

5-INNVEGGIR. Innveggir eru ýmist úr 100mm hleðslusteini eða einangraðri timburgrind með gipsklæðningu.

6-SVALIR. Tvær svalir eru á húsinu, stórar SV sólsvalir og lítlar NV útsýnissvalir. SV svalir eru steyptar, en handrið er úr timburgrind klæddri liggjandi víðarklæðningu. Loft forstofu og salemis sem eru undir SV svölum eru einangruð með 100mm frauðplasteinangrun með múrhúð. NV svalir og handrið eru steypst. Gólf NV svala er einangrað með pressaðri einangrun með vatnshalla, þar ofan á kemur dúkur, undirlag og steypdar hellur.

7-FRÁGANGUR UTANHÚSS. Byggingarhlutar eru aðskildir með litavali og mismunandi áferð steypu. Fletir með hraunáferð eru í ljósgráum lit, en sléttússaðir eru í dekkri gráum lit. Þak er dökkgrátt. SV svalir, umgjörð útidryra, sorggeymsla og flötur undir þakskeggi eru klædd með vandaðri timburklæðningu, t.d. sedrusviði.

KÓLNUNARTÖLUR (hámarksgildi):

Útveggir	0.4 W/m ² K
Útv. (vegíð meðaltal)	0.85 W/m ² K
Þak	0.2 W/m ² K
Gólf á fyllingu	0.3 W/m ² K
Gluggar og gler	2.0 W/m ² K
Hurðir	3.0 W/m ² K

SKÝRINGAR:

HV= Inntak hitaveitu
 VV= Inntak vatnsveitu
 RV= Inntak rafveitu
 S= Inntak síma
 NF= Niðurfall
 ÞNF= Þakniðurfall

BRUNATÁKN:

Björgunarop

Veggir og hæðaskil með merktri brunamótstöðu.

Hurðir og gluggar með merktri brunamótstöðu.

Rýmingarleið.

Rýmingarleið við útgang.

Reykskynjari.



GRUNNMYND 2. HÆÐAR

mkv. 1:100




Samþykkt þann

04 APR. 2001

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Kristján Þórarinnsson

RP

tyklmynd

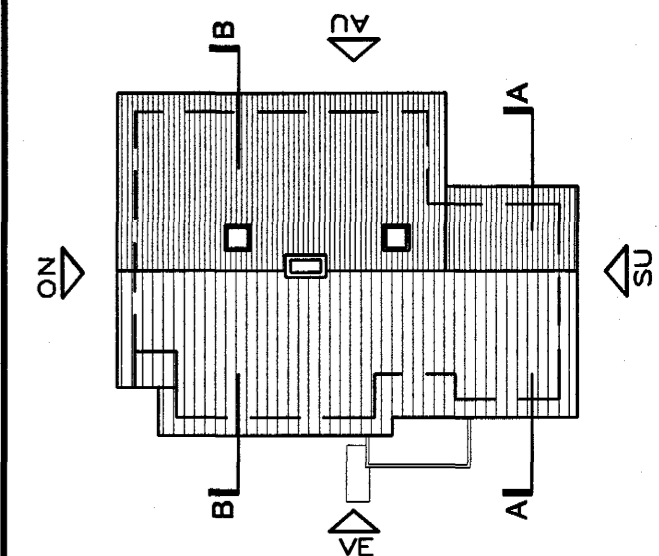

breytingar

A - 05.03.01 - Breyting á fyrirkomul. og skráningu matshluta 0103. Gluggavegg milli eldhúss og sjónv. herb. bætt inn á grunnm. 2. hæðar.

B - 27.03.01 - Allir hæðarkótar í húsinu færast upp um 200mm. Ýmsar aðrar smábreytingar (tilfærsla á niðurföllum o.s.frv)



KÁRI EIRÍKSSON arkitekt FAÍ - kt: 070365-4059
 Verkstæði Arkitekta ehf. - kt: 570800-2210 - Gunnarsundi 5 - 220 Hafnarfjörður
 Sími: 565 9779 - Fax: 565 9778 - GSM: 699 0999 - E: kari@ak.is - www.ak.is

verkkaupi

Helga Ólafsdóttir og Bergur Helgason

verk

EINBÝLISHÚS AÐ ÞRASTARÁSI 17

teikning

Grunnmynd 2. hæðar

teikning nr.

0102

Byggingarlýsing

202

AÐALUPPDRAÐTUR

hannað KE teiknað KE dags. 05.MAR.2001

mkv. 1:100 tölvuskýr 0102-202.dwg

blaðstærð

A2

Öll mál eru í millimetrum. Öll vafaatriði skal bera undir hönnuð. Mælir ekki af teikningum, öll mál athugið á staðnum. Ósamræmi í teikningum skal tilkynna hönnuði strax.