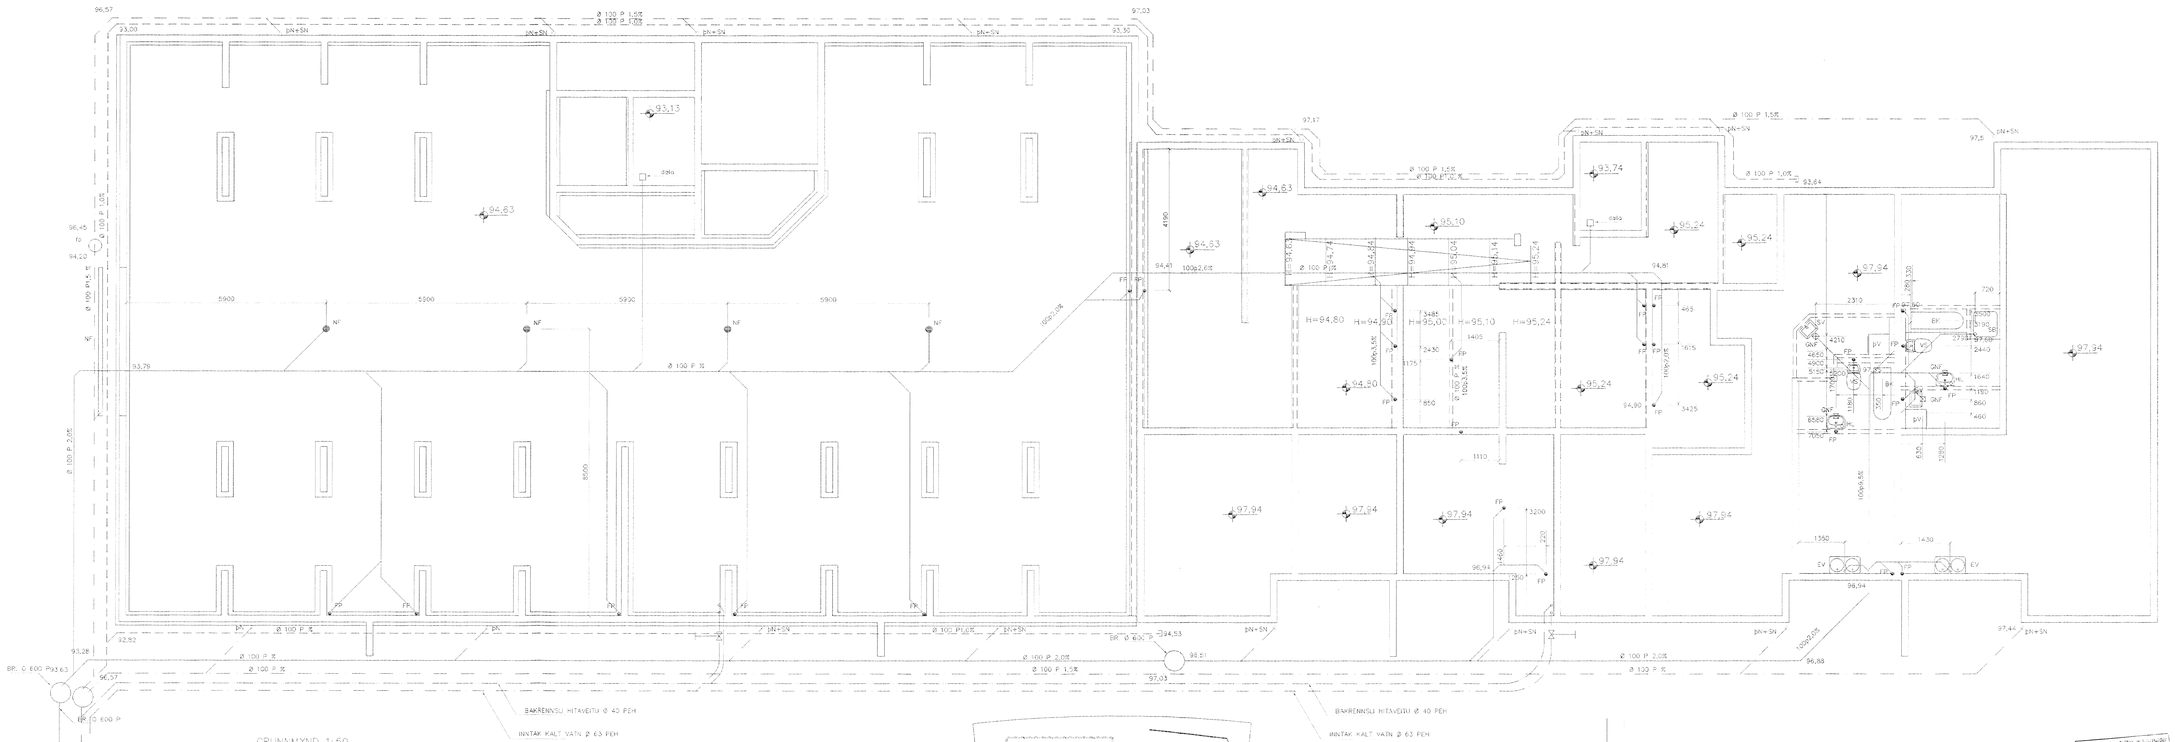
GRUNNMYND 1:50
BAKRENNSLI HITAVEITU Ø 40 PEH
INNTAK KALT VATN Ø 63 PEH
BR. Ø 600 P
ER Ø 600 P
Ø 100 P 1,5%
Ø 100 P 2,0%
Ø 100 P 1,0%
Ø 100 P 3%
Ø 100 P 5%
Ø 100 P 2,5%
Ø 100 P 1,5% ST
Ø 100 P 2,0% ST
DN+SN
NF
FP
EV
BV
VG
DNF
5900
8559
1110
1350
1430
96,94
96,88
97,44
97,94
95,24
95,10
94,83
93,74
93,64
97,5
97,12
97,03
96,57
96,51
94,53
93,28
93,79
94,20
96,45
94,41
94,81
94,90
93,13
AFSTÖÐUMYND 1:500
Dæld 1 lyftuhúsi 1:20
TÁKN FYRIR LAGNIR
SKÝRINGAR
Frávikstegnir undir hafnarstöðu og utan með hliðs skulu vera úr PVC.
Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með varúðarmi á sandlagið.
Beinleg þil skgar skammrör verði 5 raðsu og Ø gat 19 jafnað stuðning.
Skeyta skal rör með Ber til gerðum Bátlíning.
Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.
Byggingafulltrúi staðfestir hér með samþykkt
3 0 MAÍ 2002
VG
ÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI: 565-6208 FAX 565-2075
E-mail:teiknistofaeyvik@islandia.is
kt: 440653-2529
Br. Dags. Breytingar Sign.
ÞRASTARÁS 44
HAFNARFIRÐI
GRUNNMYND- GRUNNLAGNA
MKV. 1:50 1:500
DAGS. Maí 2001
VERK. NR. 2119
TEIKN. NR. 2-01
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3069
TEIKNAÐ G.M.
BREYTT