

Tengist fráveitulögn hússins

SKÝRINGAR.

FRÁRENNSLI

Allt efni í grunnlögn skal vera PVC og í frárennislögn innanhúss skal það vera PP eða PEH pípur einangraðar með 15 mm steinull og síðan vafðar með plasti. Þakniðurföll skal tengja við drenlagnir sem enda í steinsteyptum dælubrunni, en í honum skal koma fyrir brunndælu með flotrofa, sem dælir regnvatni í aðalbrunn hússins. Kóta á eldri brunnum skal athuga á staðnum og halli á pípum ákvarðast af þeim. Öll mál eru í mm, hæðarkótar eru í metrum. Allur annar frágangur skal vera samkvæmt ÍST-65, ÍST-68 og gildandi reglugerðum.

NEYSLUVATNSLAGNIR

Allar pípur og fittings skulu vera galvanhúðuð stálrör samkvæmt DIN 2240. Þar sem rör koma undir loft eða á vegg skal hengja þau upp með minnst 2 m. millibili. Allar pípur skal einangra með glerullarhólkum sem og allan fittings. Kaldar leiðslur skal einangra með rakavarnarlagi og þétta samskeytin með límbandi. Lögnina skal skola áður en hún er tekin í notkun og einnig skal hún prófuð með 8 kg/sm² í 24 klst. áður en hún er hulin. Allt efni og allur annar frágangur skal vera samkvæmt ÍST-67 og gildandi reglugerðum.


HITALAGNIR

Allar pípur og annar fittings skal vera venjuleg svört rör samkvæmt DIN 2440. Þar sem rör koma undir loft eða á vegg skal hengja þau upp með minnst 2 m. millibili. Allar pípur og fittings skal einangra með þar til gerðum glerullarhólkum, nema annað sé tekið fram. Kerfið skal prófast áður með 6 kg/sm² í 24 klst. áður en leiðslur eru hular. Allt efni og allur annar frágangur kerfisins skal vera í samræmi við ákvæði ÍST-67 og aðrar gildandi reglugerðir.

MERKINGAR.

—————	Frárennislögn	GN	Gölfniðurföll
—————	Drenlögn	SV	Skolvaskur
.....	Heit neysluvatnslögn	PN	Þakniðurföll
.....	Köld neysluvatnslögn	GK	Garðkrani
—————	Framrás hitalagnar	GH	Gólfhæð
.....	Bakrás hitalagnar		• Lögn fer gegnum plötu


Ofnar skulu vera minnst 4000 W á hvorri hæð fyrir sig. Stærð þeirra má vera 600 x 3000 og ofnlokar RA-N10 Staðsetning stúta skal vera A-D

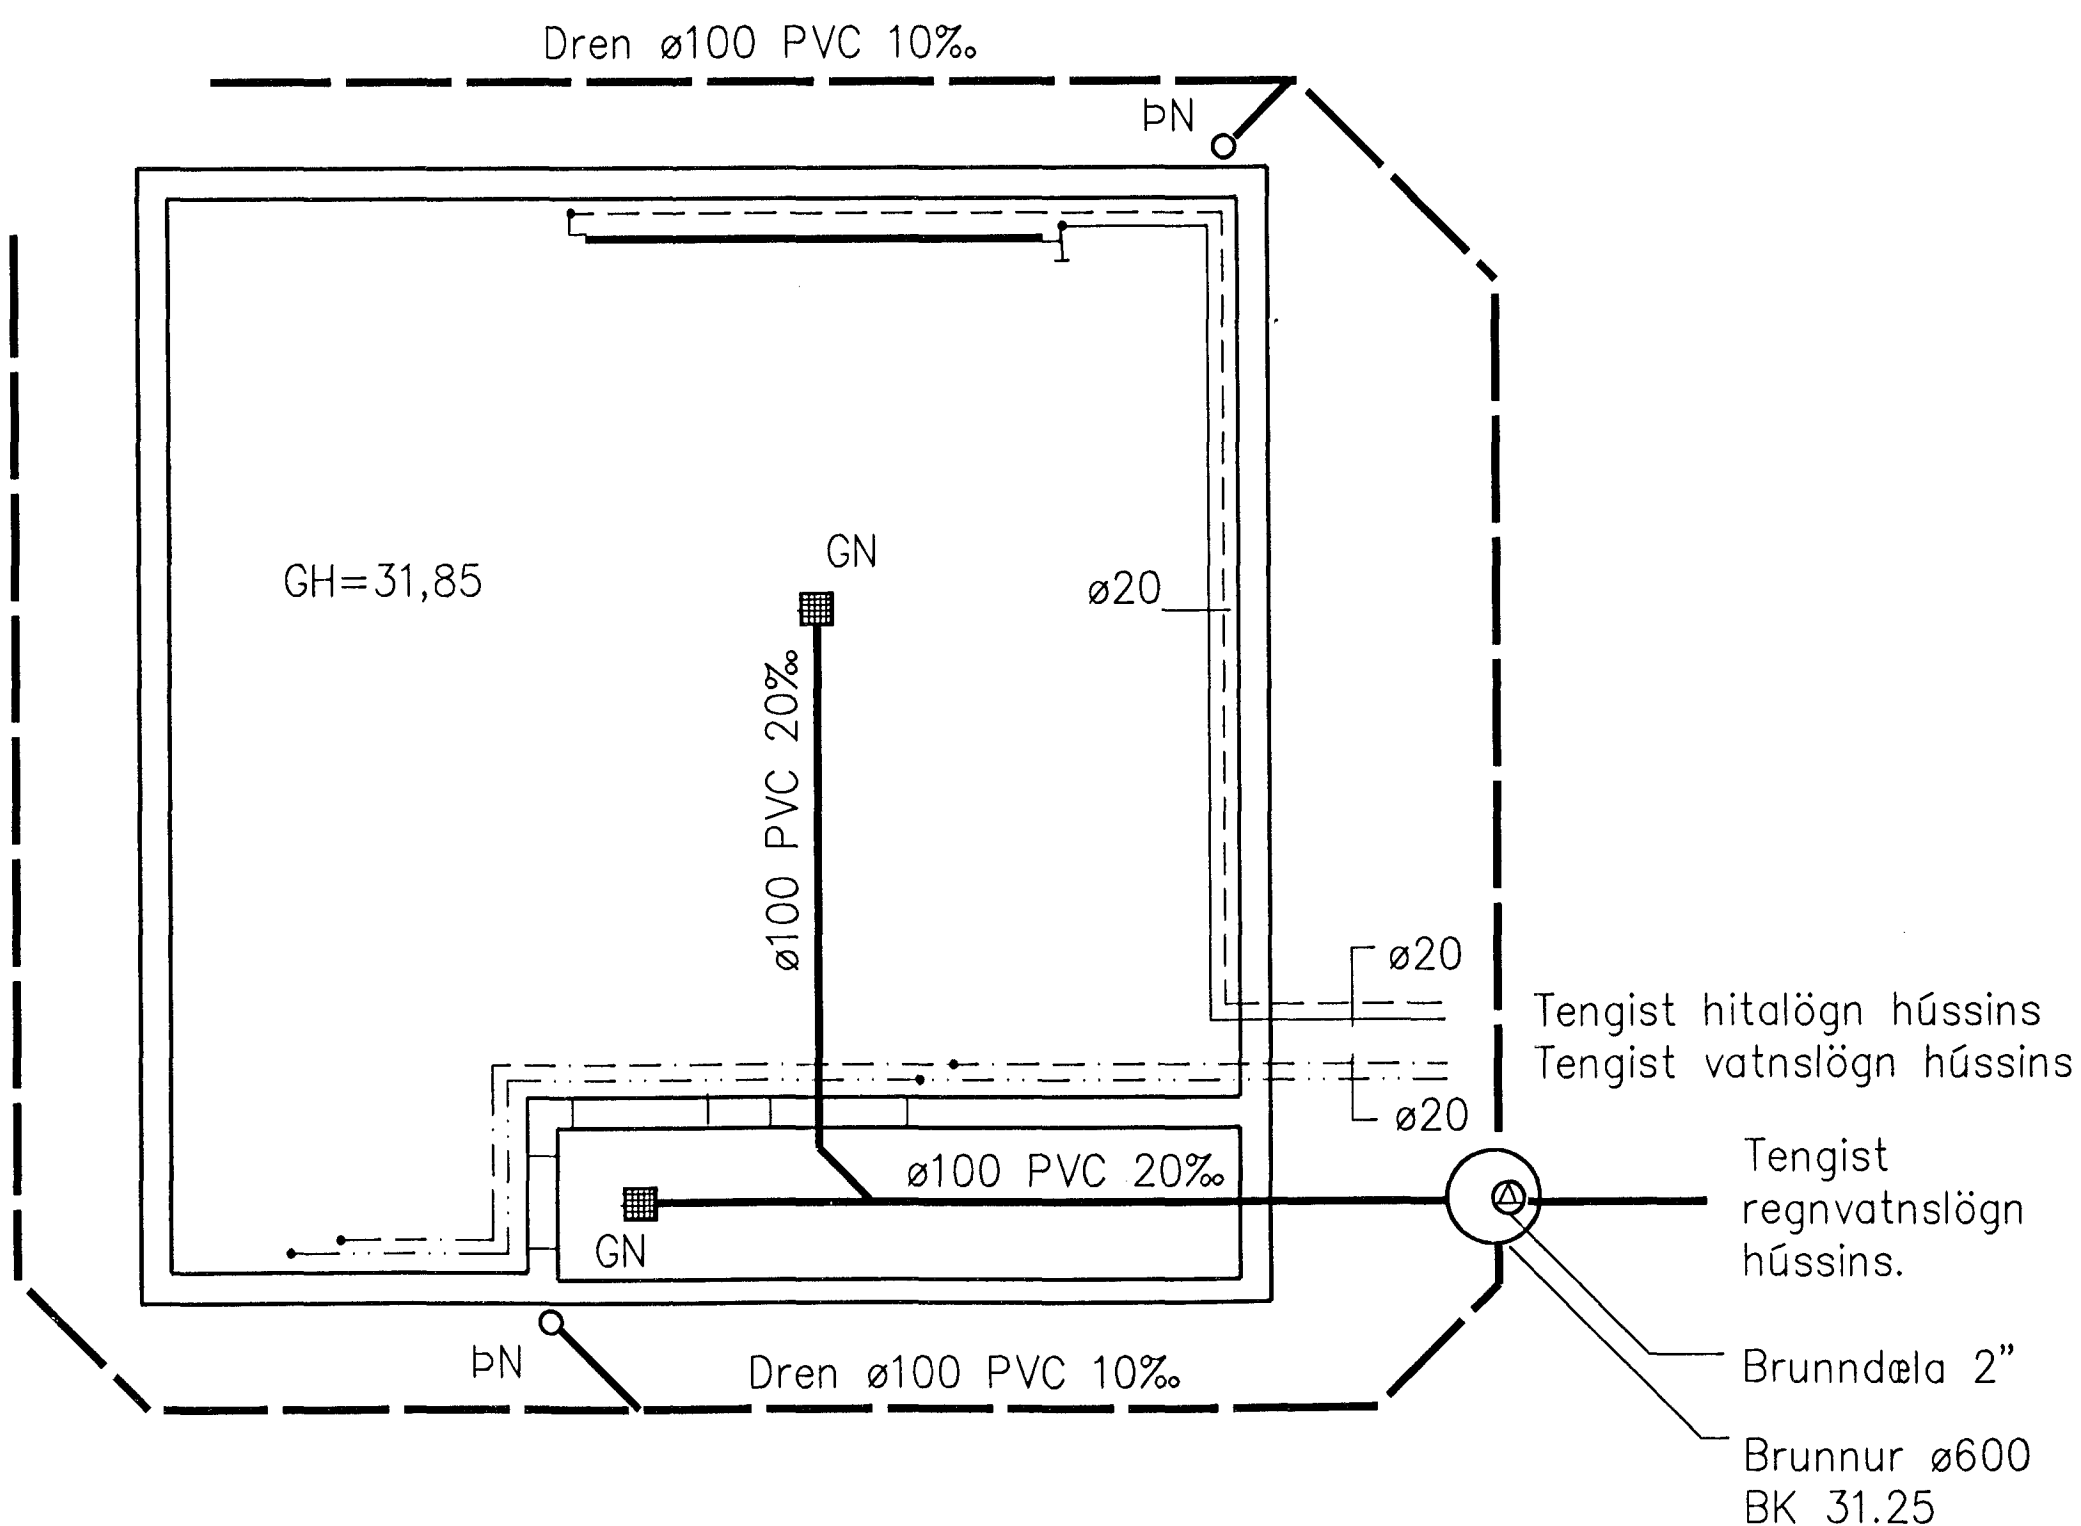

Tengist hitalögn hússins
Tengist vatnslögn hússins

Tengist regnvatnslögn hússins.

Brunndæla 2"
Brunnur ø600 BK 31.25

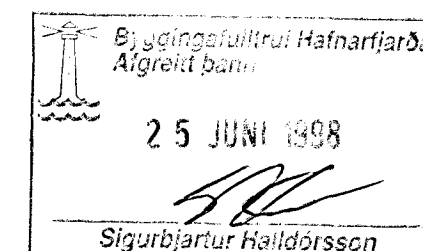

breyting		nafn		Agnar Strandberg Byggingarteknifræðingur Daltúni 38, Kópavogi s. 554 4790		Vallarbarð 15 Hafnarfirði	
hönnuð	apríl 1998	agnt	apríl 1998	Agnar Strandberg		Bílgæymsla, lagning	
teiknað	maí 1998	agnt	maí 1998	Agnar Strandberg		dagsetning:	
Kópavogi 21.06.98	Halldór Þórir Halldórsson	Kl. 21.06.98	Halldór Þórir Halldórsson	s. 565 5840		júlí 1998	telkn. nr. 3
						málkvæði:	1:50
						A2	