


**Skýringar:**

Niðurfall í innheyrslu skal vera með 40 cm sandfangi. Efni og vinna skal vera í samræmi við holræsareglugerð staðarins. Rúmmynd af hitalögn sjá teikn. nr. 04-02

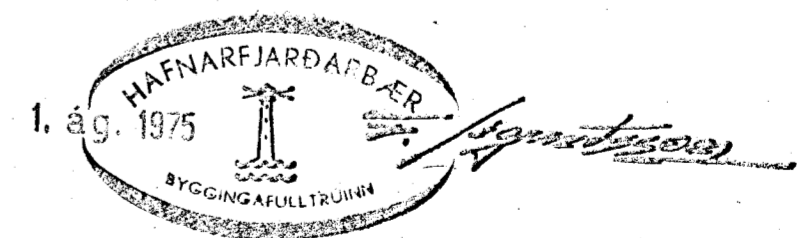

VERKFRÆÐISTOFA GUÐMUNDAR G. ÞÓRARINSSONAR SKIPHOLTÍ 1 REYKJAVÍK, SÍMI 26061		BLAÐ
VESTURVANGUR 36 HF		KVARÐI: 1:50
BÍLSKÚR, FRÆRENNSLI OG HITALÖGN PLANMYND		REIKN. O.J.G. TEIKN. O.J.G. DAGS: 30.6.'75
NR: 16/7	DAGS: 16/7	AF: O.J.G.
BREYTING		SAMP. Guðni Eiríksson
		NR. 02-01