

SÖKKULSKAUT SAMKV.
TÆKNILEGUM
TENGISKILMÁLUM

AÐ TENGIDÓS SÖKKULSKAUT

TAFLA

10mm² Koparvir í pípu
tengist eftir atvikum á
PE- eða PEN-skinnu í töflu.Tengibox fyrir sökkulskaut
skal ávallt vera sýnilegt
og aðgengilegt. Staðsett
við vatnsinntök eða undir
töflu.

TENGIBOX

Ef tengdar eru fleiri taugar
í boxið skal nota safnskinnu
þannig að auðvelt sé að losa
hverja taug til mælinga.Tryggja skal rétta notkun
þessara járna með öruggri
merkingu.

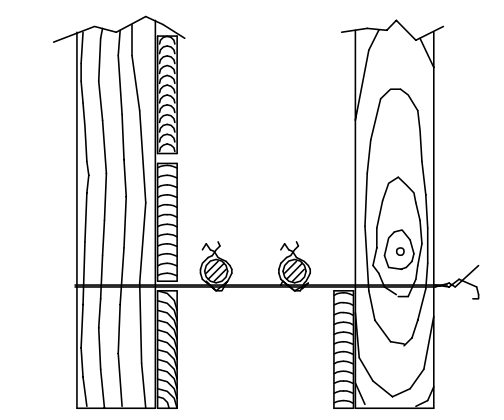
TEIKNING ER EKKI Í KVARÐA

SNID Í TÖFLUVEGG
DÆMIGERÐUR FRÁGANGURSamtenging milli
járna á tveimur
mótlægum stöðum.

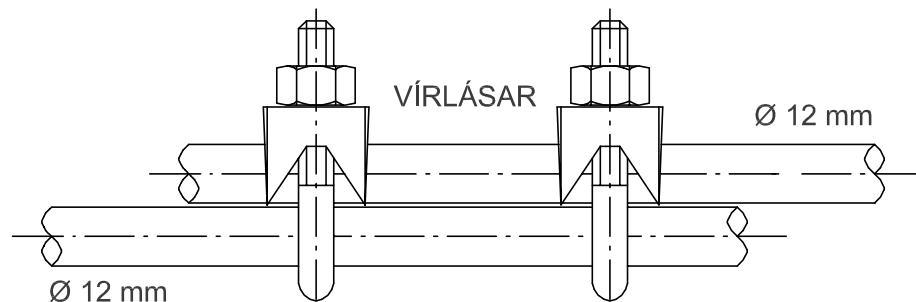
Ø 12 mm

VIRLÁSAR
SAMTENGING STEYPUPEINA

TEIKNING ER EKKI Í KVARÐA

FYRIRMYND GRUNNMYND SÖKKULVEGGJA
DÆMIGERÐUR FRÁGANGUR

SNID A - A Í SÖKKULVEGG

Tengja skal saman tvö neðstu járnin
í sökkulveggjum allan úthringinn.

Setja skal tvo virlása á hver samskeyti.

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum
allan úthringinn og að upptaki í tengibox.

TEIKNING ER EKKI Í KVARÐA

SAMTENGING STEYPUPEINA
DÆMIGERÐUR FRÁGANGUR

ÚTGÁFUFERILL

ÚTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAÐ	YFIRF.	SAMR.
01	16.08.24	Verkteikning	TT	SFB	JPJ

DAGS. UNDIRSKRIFTAR	F.H. COWI (NAFN OG KT.)
22.08.2024	Jens Pétur A. Jensen, kt: 031257-3879 jensj@cowi.com s: 8423413
DAGS. UNDIRSKRIFTAR	SAMRÆMINGARHÖNNUNUR / HÖNNUNARSTJÓRI (NAFN OG KT.)
22.08.2024	Andri Martin Sigurðsson, kt: 170583-4429 anmsn@cowi.com s: 8219839

BYGGT Á AÐALUPPDRATTUM - DAGS.: 27.05.2024 - ÚTGÁFA: 01

HÖNNUNUR
COWI
Urðarhvarfi 6 203 Kópavogi Sími: 422 3000 www.cowi.com cowi_is@cowi.com Kt.: 430572-0169

HEITI VERKS		Virkisás 25 Einbýlishús 221 Hafnarfjörður	
© ÖLL AÐNOT OG AÐRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.			
HEITI TEIKNINGAR Rafkerfi Sökkulskaut			
FRUMÚTGÁFA 20.08.2024	MIK. 1:50	STÆRÐ A1	
VERKNÚMÉR	VERKHLUTI 000	TEIKNINGANÚMÉR EDR-0101	ÚTGÁFA 01