


- Ljós sal**
- Gr 1 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 2 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 3 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 4 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 5 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 6 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 7 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 8 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 9 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 10 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 11 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 12 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 13 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 14 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 15 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 16 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 17 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 18 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 19 - Væra.
- Tenglar sal**
- Gr 20 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 21 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 22 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 23 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 30 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 31 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 32 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 33 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 34 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 35 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 36 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 37 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 38 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 39 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 40 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 41 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
- Ljós skrifstofur 2 hæð**
- Gr 42 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 43 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 44 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 45 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 46 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 47 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 48 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 49 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
- Ljós stofu**
- Gr 50 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 51 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 52 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 53 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 54 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 55 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 56 -  $3 \times 1.5^2$  NYM
  - Gr 57 -  $3 \times 1.5^2$  NYM

**Skýringar**

Málstraumur rofa og tengla sé 10A  
 Lagdir séu  $3 \times 1.5^2$  NYM í stremja rennum  
 Á skrifstofu á 2. hæð skal leggja hulla pípuhlögn  
 einnig í stiga gangi og íbúð  
 Binda saman heila og kaldavabnsinnlök frá jarðsteinu  
 og stökuljárn  
 Ávaldla skal vera rúm góð þarf að geta selúð ús  
 við bot greina vegna véla og þarf að geta úmnað  
 13 stk. einfasa mæla og 3 stk. þfasa mæla.

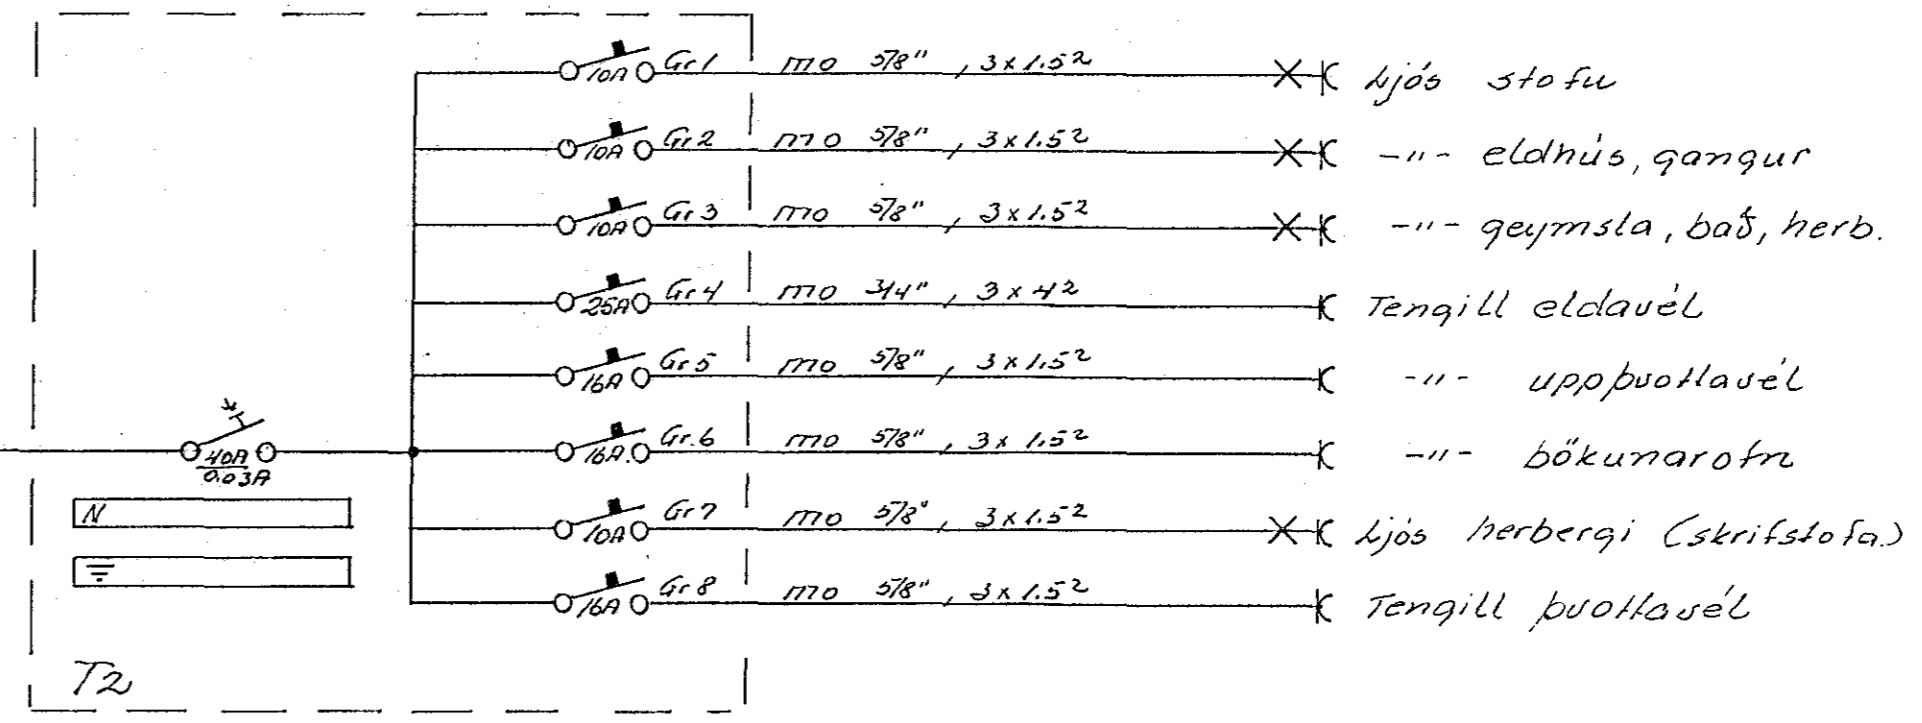

DALSHRAUN 13	
EINLÍNUMYND	M
TEIKN NR 033	BL 4 AF 4
Jóns Einarsson 5. 52829.	TEIKN 04 83