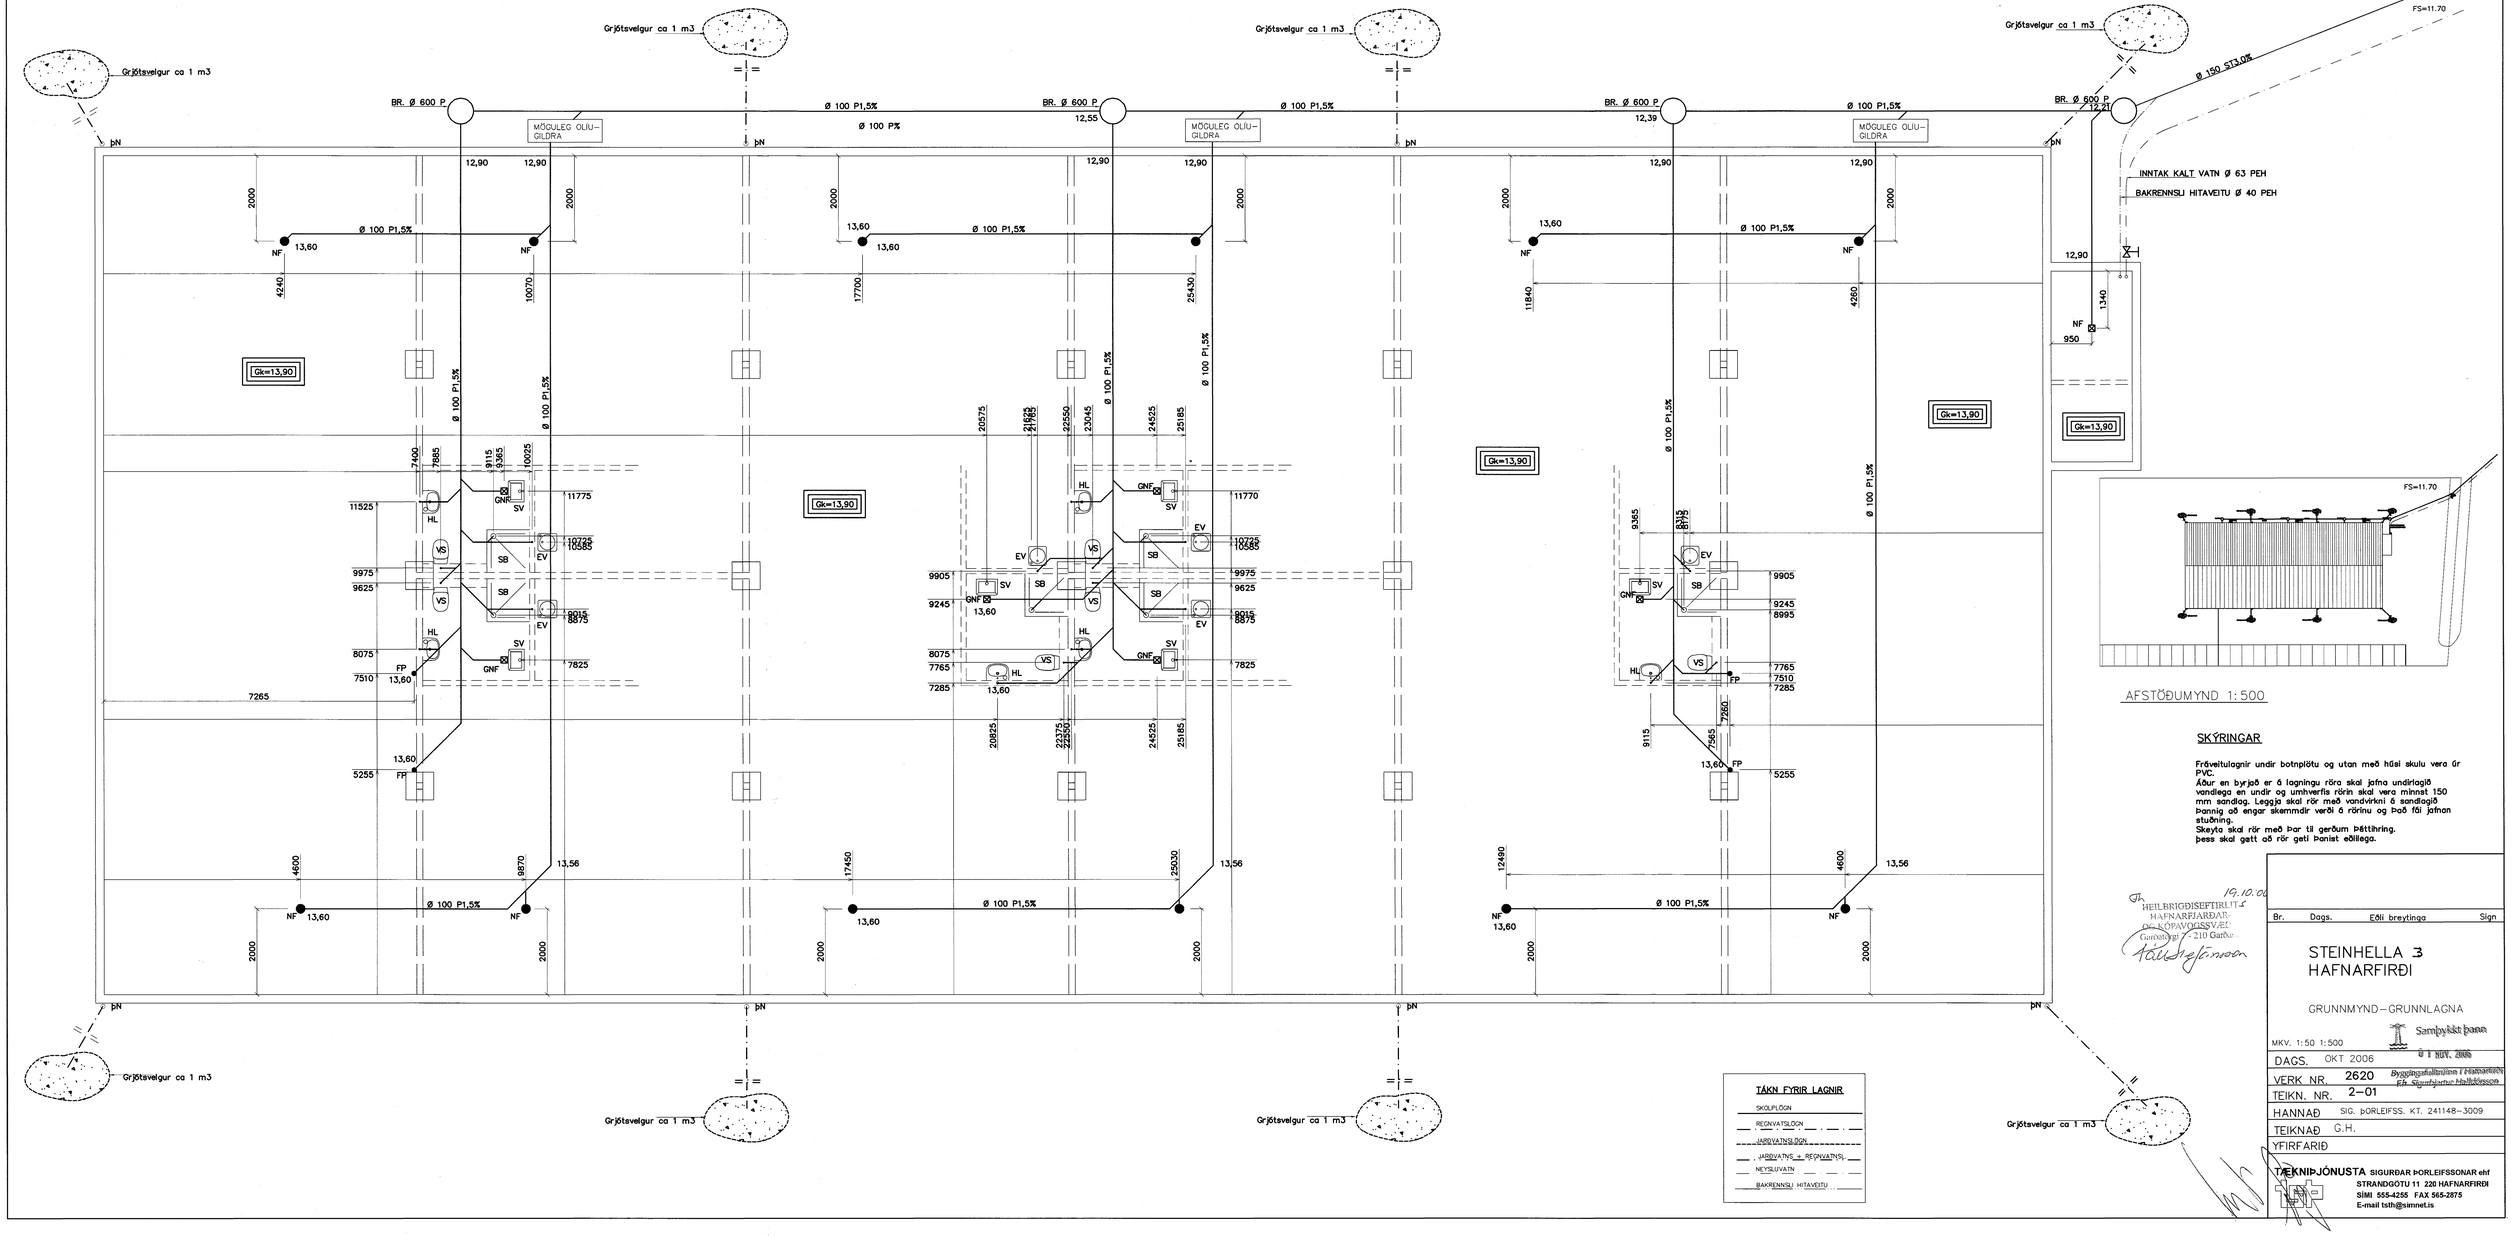
Grjótsvelgur ca 1 m3
BR. Ø 600 P
MÖGULEG ÚTÍU-GILDRA
Ø 100 P1,5%
Ø 100 P%
ÞN
NF
Gk=13,90
12,90
13,60
12,55
12,39
17700
25430
11840
4260
INNTAK KALT VATN Ø 63 PEH
BAKRENNSLI HITAVEITU Ø 40 PEH
Ø 150 ST3,0%
FS=11.70
12,21
1340
950
AFSTÖÐUMYND 1:500
SKÝRINGAR
Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring.
Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.
TÁKN FYRIR LAGNIR
SKOLPLÖGN
REGNVATSLOGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS- & REGNVATNSL.
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU
HEILBRIGÐISEFTIRLIT HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Garðatorgi 7 - 210 Garðabæ
19.10.06
Br. Dags. Eðli breytinga Sign
STEINHELLA 3
HAFNARFIRÐI
GRUNNMYND – GRUNNLAGNA
MKV. 1:50 1:500
Samþykkt þann
01 NÓV. 2006
DAGS. OKT 2006
VERK NR. 2620
TEIKN. NR. 2-01
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAÐ G.H.
YFIRFARIÐ
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjarnar Halldórsson
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875
E-mail tsth@simnet.is