

HITAVEITA  
KALT VATN, HEIMED 63 PEH  
1 100 MM IDRATTARRÆRI

AFGR/KAFFI

AFGR/KAFFI

LAGER / SALUR

LAGER / SALUR

SALUR

K = 20,50

LAGER / SALUR

LAGER / SALUR


AFGR/KAFFI

AFGR/KAFFI

SKÝRINGAR:  
ALLT EFNI OG FRÁGANGUR FRÆRRENSLISLAGNA SKAL VERA  
SAMKVÆMT VIÐEIGANDI REGLUGERÐUM OG ISL. STAÐLI UM  
PLASTLAGNIR. GÆTA SKAL ÞESS AÐ EÐLILEG ÞENNSLA  
HINDRIST EKKI Á LÖGNUM.

Við hönnun byggingarinnar Suðurellu 6 er ekki gert ráð fyrir  
að þar fari fram starfsemi, sem þarf næst mengunarvarna í fráveitu.  
Komi til slíkrar starfsemi í húsnæðinu verði bannaði í samnæmi við  
það komið fyrir í samráði við Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs.

1 HÆÐ - A

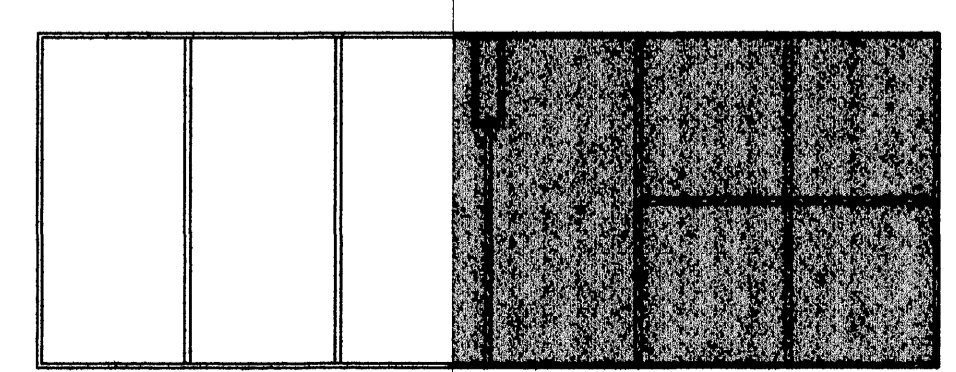

Samþykkt þann  
3. MARS 2007  
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Gh. S.S. 2007  
HEILBRIGÐISEFTIRLIT  
HAFNARFJARÐAR-  
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS  
Gardabúi 17 - 210 Gardabæ  
Halldórsson

ÚTI INNI  
ARKITEKTAR  
Jón Þór Þorvaldsson AL FSSA  
Kt. 021256 7579

REITUR FYRIR MENGUNARBOD AF ÞÖRF ER 4

Breytingar	
A	Feb. 2007 Gólfbrúföll sett & sértegn og skýringar

SUÐURELLA NR.6, HAFNARFIRÐI		
HERMANN ISEBARN MFI		
TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRAUT 4B		
s 5887544 kt 050244-4319 netfang his@inn.net		
Mál	1/20	FRÆRRENSLISLAGNIR
Dags.	Feb. 2007	GRUNNMYND -A
Blað	3	
Yfirfarir		
Hannað		

*Hermann Iseborn*