


Ofnatafla	VARMABÖRF pr ofn	MESTU MÁL (MM)			AFKÖST (W) (80-40°C)	TENNING	OFNLOKI	STILLING	OFNA TEGUND	OFNA FESTING	GERÐ
		LENGD	HÆÐ	ÞYKKT							
Norðurbakki 3 1.hæð											
150	1.417	2100	280	95		A - B	Túrloki - RA-N 10	2,5	Runtal	Í gólf	
151 - 163 - 175	580	1200	700	30		A - B	Túrloki - RA-N 10	2	Runtal	Í vegg	
159 - 171	580	1200	700	30		C - D	Túrloki - RA-N 10	2	Runtal	Í vegg	
152 - 164 - 176	1.420	1200	700	95		A - B	Túrloki - RA-N 10	2,5	Runtal	Í gólf	
153 - 160 - 165 - 172 - 177 - 184 - 185	500	600	1200			E - F	Vatnshitast. retúrloki	1	Handklæðaoafn	Í vegg	
154 - 166 - 190	982	1600	700	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	2	Runtal	Í gólf	
155 - 162 - 167 - 174 - 178	1.375	1300	700	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	2,5	Runtal	Í gólf	
156	1.634	2400	280	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	3	Runtal	Í gólf	
157 - 169	1.314	1400	700	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	2,5	Runtal	Í vegg	
180	1.314	1400	700	95		A - B	Túrloki - RA-N 10	2,5	Runtal	Í vegg	
158 - 170	1.545	1400	700	95		A - B	Túrloki - RA-N 10	3	Runtal	Í gólf	
161 - 173	2.105	2500	350	95		A - B	Túrloki - RA-N 10	3,5	Runtal	Í gólf	
168 - 179	2.105	2500	350	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	3,5	Runtal	Í gólf	
181	925	1000	700	95		A - B	Túrloki - RA-N 10	1,5	Runtal	Í gólf	
182	1.420	1200	350	180		A - B	Túrloki - RA-N 10	2,5	Runtal	Í gólf	
183	2.036	1700	350	180		A - B	Túrloki - RA-N 10	3	Runtal	Í gólf	
186	1.122	2800	280	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	3	Runtal	Í gólf	
187	2.349	2800	350	95		A - B	Túrloki - RA-N 10	4	Runtal	Í gólf	
188	2.015	1700	350	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	3	Runtal	Í gólf	
189	777	1000	700	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	1,5	Runtal	Í gólf	
191 - 192 - 193	510	1000	700	45		C - D	Túrloki - RA-N 10	1	Runtal	Í vegg	
<b>Samtals 1.hæð Norðurbakki 3</b>	<b>51.158</b>										

Miðað skal ofnastærðir við  $\Delta t = 40^\circ\text{C}$

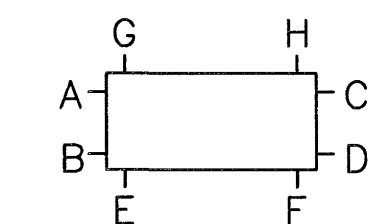

Ofnatafla	VARMABÖRF pr ofn	MESTU MÁL (MM)			AFKÖST (W) (80-40°C)	TENNING	OFNLOKI	STILLING	OFNA TEGUND	OFNA FESTING	GERÐ
		LENGD	HÆÐ	ÞYKKT							
Norðurbakki 3 2.hæð											
250	1.417	2100	280	95		A - B	Túrloki - RA-N 10	2,5	Runtal	Í gólf	
251 - 263 - 275	580	1200	700	30		A - B	Túrloki - RA-N 10	2	Runtal	Í vegg	
259 - 271	580	1200	700	30		C - D	Túrloki - RA-N 10	2	Runtal	Í vegg	
252 - 258 - 264 - 270 - 276	1.545	1400	700	95		A - B	Túrloki - RA-N 10	3	Runtal	Í gólf	
253 - 260 - 265 - 272 - 277 - 284 - 285	500	600	1200			E - F	Vatnshitast. retúrloki	1	Handklæðaoafn	Í vegg	
254 - 266 - 290	982	1600	700	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	2	Runtal	Í gólf	
255 - 262 - 267 - 274 - 278	1.375	1300	700	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	2,5	Runtal	Í gólf	
256	1.634	2400	280	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	3	Runtal	Í gólf	
257 - 269	1.314	1400	700	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	2,5	Runtal	Í vegg	
280	1.314	1400	700	95		A - B	Túrloki - RA-N 10	2,5	Runtal	Í vegg	
261 - 273	2.105	2500	350	95		A - B	Túrloki - RA-N 10	3,5	Runtal	Í gólf	
268 - 279	2.105	2500	350	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	3,5	Runtal	Í gólf	
281	925	1000	700	95		A - B	Túrloki - RA-N 10	1,5	Runtal	Í gólf	
282	1.420	1200	350	180		A - B	Túrloki - RA-N 10	2,5	Runtal	Í gólf	
283	2.036	1700	350	180		A - B	Túrloki - RA-N 10	3	Runtal	Í gólf	
286	1.122	2800	280	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	3	Runtal	Í gólf	
287	2.349	2800	350	95		A - B	Túrloki - RA-N 10	4	Runtal	Í gólf	
288	2.015	1700	350	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	3	Runtal	Í gólf	
289	777	1000	700	95		C - D	Túrloki - RA-N 10	1,5	Runtal	Í gólf	
<b>Samtals 2.hæð Norðurbakki 3</b>	<b>49.748</b>										

Byggingaútlitir  
Afgreitt þann  
26 NOV 2006  
Ratnarfarðar

*Stj. Kallgudsson*

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARID	SAMÞYKKT
EDLI Breytingar				
HANNAD:	GP-G	DAGS.:	19.10.2006	
TEIKNAD:	GP-G	KVARDI:	-	
YFIRF.:		VERK NR.:	5275	
SKRÁ:	p-91-04.dwg	TEIKN.NR.:	P-91-05	
SAMB.:	<i>[Signature]</i>		090954-2459	

FRUMSTÆRÐ BLAÐS A1  
BLAÐSTÆRÐ A3, MINNKUN 1:2

Norðurbakki 1 og 3

Hitakerfi  
Ofnatafla



BORGARTÚNI 17 - 105 REYKJAVÍK NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is  
SÍMI 562 8955 - FAX 562 8950 VEFSDA: www.fjarhitun.is  
KENNITALA: 700186-1649