


Skýringar
 Hæð rofa, tengla og símatengla er 110cm
 Mál miðast við frágengið gólf og í miðju tengibúnaðar
 Þetta á við ef annars er ekki getið á teikningu.
 Taka skal mið af arkitekta- og smíðateikningum

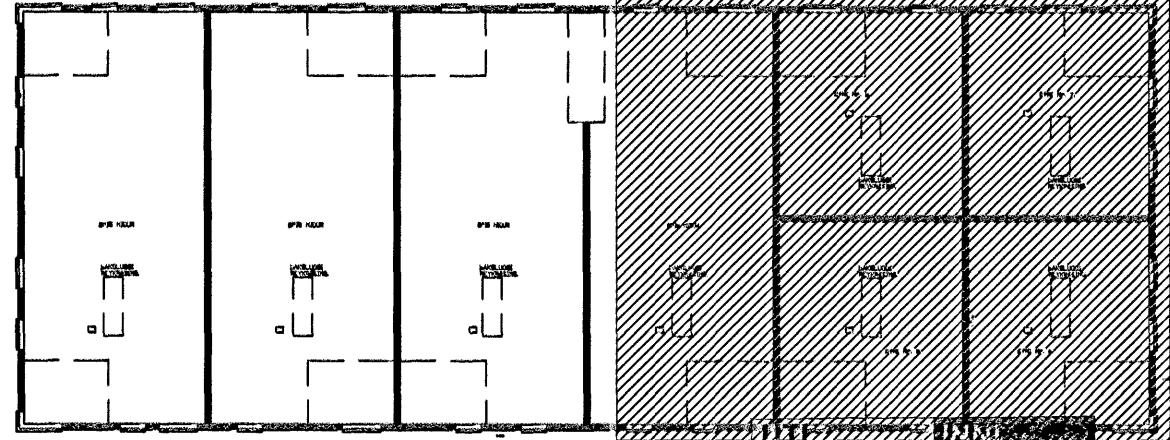

ARKITEKTAR
 Jón Þór Þorvaldsson AÍ FSSA
 Kt. 021256 7579

Jón Þór Þorvaldsson

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1		
2		

Jóhann Baldursson
 Löggiltur rafverktaki
 Fjallalind 2 201 Kópavogur
 S:892-0518
 straumver@isl.is

Verkefni	Raflagnir		
Staður	Súðurhraun 6 <i>Súðurhella 6 B&G</i>		
Skýring			
Verknúmer	Teiknað	BÓG	
Hönnun	JB	Blað	2 af 4
Mkv	1:50	Dagsetning	11.04.2007
Kt. 070256-3719			

**Inntök rafveitu og síma útfyrir lóðamörk
 100mm PEH + 2x50mmPEH + 2x32mm PEH**