


Jármalögn K10 c/c 300
eða K131 járnarmottur.

K:23,70
P:120

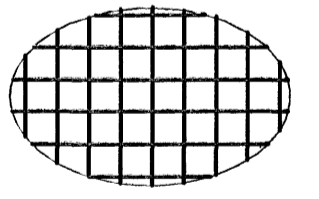

Jármalögn K10 c/c 300
eða K131 járnarmottur.

K:23,70
P:120

ATH!
Sökkulveggir eru 200 mm nema
annað komi fram á grunnmynd

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d.
frágangur á járnnum kringum op og brúnir og fl.
Gólfkótar í steypuvirki þ.e. steypum plötum, eru
100 mm neðar en endanlegur kóti frágenginnar
plötu.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum
aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá laganateikn.)

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
23 MAY 2006
Si

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf -
Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi.

Sigurður Hafsteinsson
Byggingataekni-ráðgjafi
Kt. 030858-7749
símt: 554-6650 fax: 554-6668.

Teikn. nr. Tilkynnt á teikningu
Samþykkt *[Signature]*

Br. Dags.

Hannað SH Teiknað MA
Dagsetning 17.05.06 Verk nr. A-06-03-09 Mælikvarði 1:50 Teikn. nr. B-02

GLITVELLIR 5, HAFNARFIRÐI
UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND