


G sjá teikn.365  
lega sjá grunnmynd

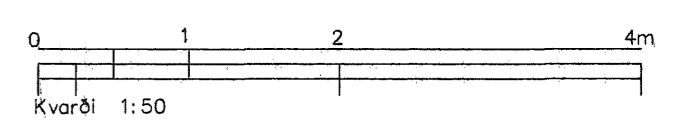

Samþykkt þann  
24 JAN. 2008  
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h.Sigurbjartur Hallgrímsson

- Skýringar:
- Kalt neysluvatn
  - Brunalögn
  - - - Heitt neysluvatn ≤ 50° C
  - · - Heitt neysluvatn ≤ 60° C
  - Blæðingarlögn

Allar lagnastærðir eru DN stærðin þ.e. innanmál röra.  
Allar lagnir undir lofti og á veggjum skal leggja með holla svo þær tæmist.  
Lagnir skulu vera einhalla.  
Ekki meiga vera háþúntar og láþúntar á lögnum sem elga að vera einhalla.

Ölg.	Nr.	Breytingar	Hámmúðar	Daga
Verkefning				

<b>Ásvellir 2 – Sundmiðstöð Hafnarfjarðar</b>			
<b>Strendingur ehf.</b> Varkfræðisjónustufélag Fjarbergata 13-15 • 220 Hafnarfjarður Sími 565 5616, Fax 565 5611	Vatnslagnir Rúmmynd		
	Daga <b>feb. 2007</b>		Teiknað / Hannað af <b>JW/SG</b>
Höfundur <i>[Signature]</i>	Málkvæði ~1:50	Númer teikningar 366	Ölgifa