Loftræsting í lyftuhúsi skal ver 0,25 % af gólffleti lyftuhúss.

Sjá nánr sérteikn. 217

Farg.
200 mm. Roofmate einangrun.
2 x álímdur Pappi.
Afréttingarlag.

Íbúð. 04-01 | Íbúð. 04-02 | Íbúð. 04-03 | Gangur. | Íbúð. 04-04
K. 32,80

Íbúð. 03-01 | Íbúð. 03-02 | Íbúð. 03-03 | Gangur. | Íbúð. 03-04
K. 30,00

Íbúð. 02-01 | Íbúð. 02-02 | Íbúð. 02-03 | Gangur. | Íbúð. 02-04
K. 27,20

Sjá nánr sérteikn. 216 af stiga og lyftuhúsi.

Íbúð. 01-01 | Íbúð. 01-02 | Íbúð. 01-03 | Gangur. | Íbúð. 01-04
K. 24,40

Reykræsting.
L.M.
NF.
Klæðning í Flokki 1 Einangrun.
Klæðning í Flokki 1 Einangrun.
Bílgeymsla. 00-29
K. 21,50
Geymslu-skápur.
K. 21,70
Lyftu - gryfja.
Geymsla. 00-02
Ljós.

Sneiðing. A - A 1 : 50

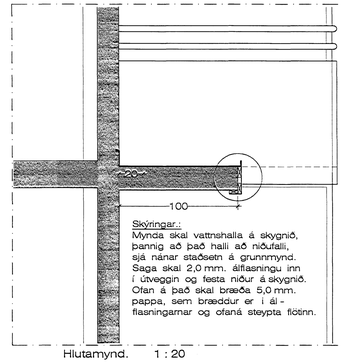

Hlutamynd. 1 : 20

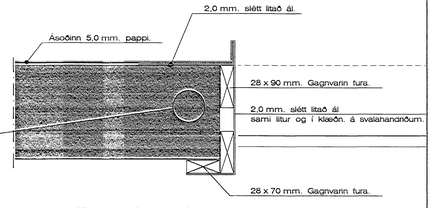

Hlutamynd. 1 : 5

Samþykkt þann
03 DES. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

Eskivellir 15 Hafnarfirði. Sneiðing.

VERK. NR. 303 | DAGS. 3. - 10. - 2007 | MÁL. 1:50
TEIKN. NR. 207 | BREYTT.

JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT
VINNUSTOFA SUÐURLANDSBRAUT 16 REYKJAVÍK SÍMI 552 5055

Kt. 310661-3109

Jón Guðmundsson arkitekt. Suðurlandsbraut 16 11.10.2007 15:31 eskiv.2001.dwg