

# Burðarvirki: Almennar skýringar

## Steypustyrktarstál:

### Gæðaflokkur

Kambstál, táknad með K og þvermáli járn í mm (t.d. K10), er stál B500C skv. staðli NS 3576-3 með skriðmörk 500 N/mm<sup>2</sup>. Suðuhaft kambstál er táknad með S að auki á eftir þvermáli stangar (t.d. K10S). Sléttjárn er stál S275, táknad með R og þvermáli í mm. Skeytilengd kambstáls er 50 x þvermál stangar, nema annað sé tekið fram. Öll vinna og efni skal vera skv. ÍST 10 og Byggingareglugerð. Við þverveggi og í steypuskilum skal bendistál ávallt ganga skeytilengd fyrir horn eða gegnum skil.

Steypustyrktarstál skal aldrei sjóða, hvorki með punktsuðu eða samfelldri suðu án heimildar umsjónarmanns verkkaupa. Við alla suðuvinna skal fylgja fyrirmælum vöðkernds suðustaðals, t.d. Din4099.

Allt bendistál skal vera hreint og laust við lausar ryð og völsunarhúðir. Á vinnustað skal það geymt á trélistum og vandlega sundurgreint eftir efnisflokkum.

Bendinet sem eru rafsoðin skulu vera kaldregin og hafa lágmarksgöngu 500 MPa. Þegar bendinet hafa verið afgreidd frá söluáðila er óheimilt að sjóða þau eða hita.

### Merkingar:

- Endi á ókrókbeygðu járn.
- Járn í neðri brún plötu.
- Járn í efri brún plötu.
- K10 komi með 200 mm miðjumáli yfir það svæði sem granna strikið spannar.
- Á járnateikningu fyrir plötu þýðir þetta að járn (úr útveggjum) komi að þessari línu í efri brún, eða skeytilengd út fyrir hana skv. teikningum.
- K10 cc 200# 10 mm kambstál með miðjumál 200 mm í báðar áttir.
- Snið 1:X Táknar snið A sem er tekið af teikningu B og er í kvarða 1:X.
- Snið 1:X Táknar snið A sem er tekið af teikningu A og er í kvarða 1:X.
- Táknar snið A sem sýnt er á teikningu B.

### Beygjur á bendistáli

Kambstál (langjárn) má beygja með hjólskifu sem hefur minnst þvermál 16 x þvermál stangarinnar (horn innan við 90°). Kambstál má ekki beygja við minna hitastig en -10 °C.


Þvermál stangar	Beygjuþvermál
θ < 20	40
θ ≥ 20	70

Beygjuþvermál má þó aldrei vera minna en það gildi sem framleiðendur stáls mæla með.


### Steypuhula

Steypuhula er skv. eftirfarandi nema annað komi fram á teikningum.


### Undirstöður og veggir að jarðfyllingu.

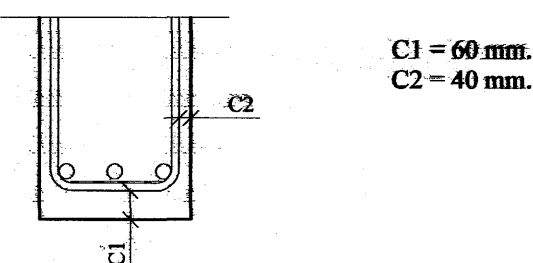


### Botnplata á fyllingu.

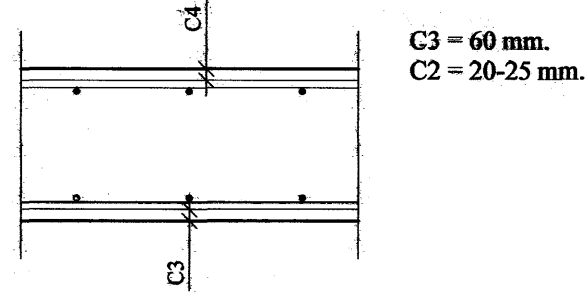

### Innveggir, plötur og bitar.

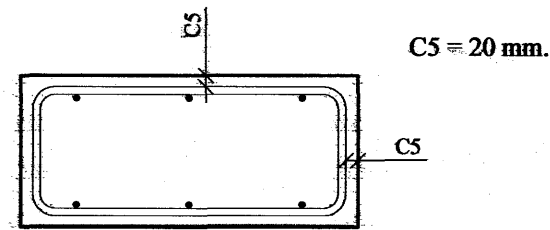

### Innveggir, bitar, súlur - lágmarkshula út frá stærð járna:

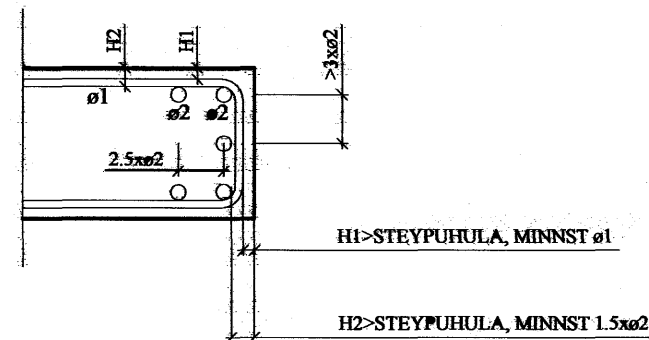

### Minnstu fjarlægðir milli stanga

Lágmarksfjarlægðir milli einstakra stanga eru stærsta þvermál járna en þó aldrei minna en 20 mm. Ef þvermál stanga er meiri en 32 mm skal bæta við 5 mm við lágmarksfjarlægðina.

Lágmarksfjarlægðir milli einstakra stanga eru stærsta þvermál járna en þó aldrei minna en 20 mm. Ef þvermál stanga er meiri en 32 mm skal bæta við 5 mm við lágmarksfjarlægðina.

### Skeytilengd bendistáls

Lágmarksskeytilengd bendistál er 50 x θ, sem sýnt er í eftirfarandi töflu:

Þvermál	Skeytilengd
θ = 8	400
θ = 10	500
θ = 12	600
θ = 16	800
θ = 20	1000
θ = 25	1200

Lágmarksskeytilengd bendistál er 70 x θ ef skeyting er meiri en 30% í sama sniði.

### Skeytilengd rafsoðinna bendineta

Þvermál stanga 5-6 mm Skeytilengd burðarjarna Skeytilengd þverjarna Þrjú heilir möskvar, þó minnst 300 mm Einn heill möskvi, þó minnst 150 mm


Þvermál stanga 7-8 mm Skeytilengd burðarjarna Skeytilengd þverjarna Þrjú heilir möskvar, þó minnst 300 mm Tveir heilir möskvar, þó minnst 200 mm

### Fjarlægðarklossar fyrir bendistál

Í stöðum skal bendistáli vera haldið í réttari fjarlægð frá stöðum með fjarlægðarklossum. Járn í plötu skal vera haldið með þar til gerðum stöðum. Minnsta bil milli klossanna og stólanna í báðar áttir skal vera samkvæmt eftirfarandi töflu:


Þvermál	Mesta fjarlægð
θ = 8-12	0.7 m
θ = 16-32	0.7 m

### Frágangur járna í beygjum

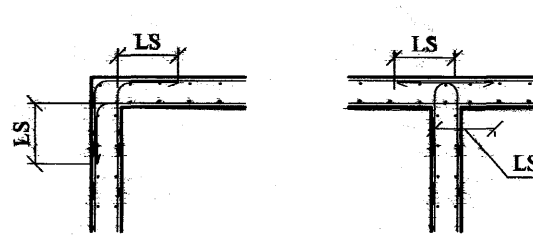

### Viðbótarárnun við op

Ef járn í kringum op eru ekki sýnd á teikningum gildir eftirfarandi. Ef hliðar opa eru minni en 200 mm þarf engin viðbótarárn. En göt sem eru stærri skal járbinda skv. eftirfarandi mynd.

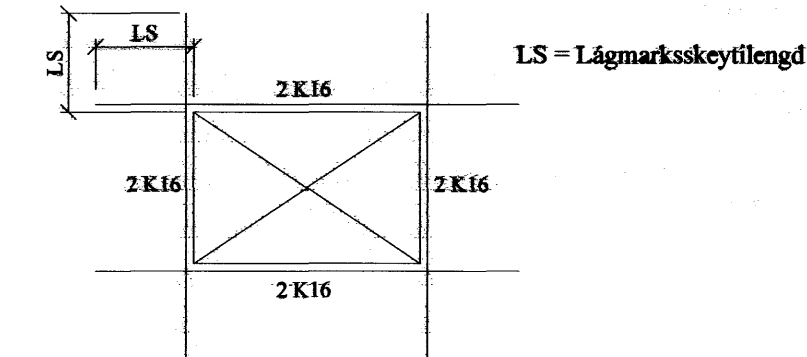

### Nákvæmniskröfur steypumóta

Steypumót skulu gerð skv. íslenskum staðli, ÍST-10. Svignun eða hreyfing móta undan steypuböngum sé ekki meiri en 0,2 % af fjarlægð milli fastra punkta. Nákvæmniskröfur við mótauppslött skulu fylgja eftirfarandi töflu.

#### Nákvæmniskröfur við mótauppslött:


Þversnið, þykkt	+/- 5 %
Staðsetning í plani og hæð	+/- 10 mm
Staðsetning í plani og hæð	+/- 10 mm
Steypitir hlutar: stærð	+/- 5 mm
Steypitir hlutar: staðsetning	+/- 10 mm

Misgengi veggja á sýnilegum flötum má mest vera 3 mm.

Frávik milli sléttis flatar og 3 metra réttskeið sem lögð er á steyptan flöt má mest vera:

Veggir og súlur	5 mm
Gólf	10 mm

### Frágangur á lykkjum

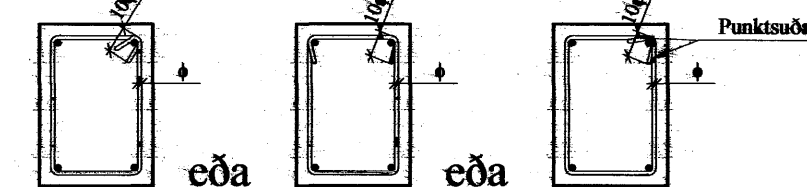

## Timburvirki

Timbur í burðarvirki skal ávallt vera styrkleikaflokkad skv. ÍST/DS 413, K16 eða betra, nema annað sé tekið fram. Allt boltacafri skal vera af gæðunum 8.8 eða betra. Allar sérsmíðaðar festingar utanhúss skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfrjár. Allur saumur, boltar og festingar skal vera ryðvarinn. Þar sem heitgalvanhúðaðar festingar koma í þrýstifávavirki timbruð skal nota B-vörn (olíuvörn) nema annað komi fram.

Undir allar rær og bolta skal setja skinnur með kantmál 3 x þvermál bolta eða stærra og þykkt 0,3 x þvermál bolta eða stærra. Á milli tímbers og steins skal ávallt setja asfaltþappa.

## Stálvirki

Allt járn í stálvirki skal vera S235 skv. DS/EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Það skal sandblásið og grunað með ryðvarnargrunni, nema annað sé tekið fram. Suður skulu hafa minnst a-mál 4 mm, en þó aldrei minna en efnisþykkt þeirra hluta sem sömnu eru saman. Öll rafsuðuvinna skal uppfylla skyldri DS 316.

Suðumenn skulu hafa gild réttindi frá Iðntæknistofnun Íslands og hafa hæfnispróf er svara til þeirra suðuáferða sem áformad er að nota.

## Steinsteypa

### Öll Steypa er skv ENV 206

Gerð steypu kemur fram á viðkomandi teikningu á forminu:

Cae/bb - cc - Sd - ee  
þar sem:

- aa Sívalingsstyrkur steypu í MPa
- bb Teningsstyrkur steypu í MPa
- cc Hámarks kornastærð
- d Sigmálsflokkur
- ee Umhverfisflokkur tengdur umhverfisaðstæðum

Hver umhverfisflokkur gefur kröfur á lágmarks sementsmagn, loftmagn og hámarks v/s hlutfall fyrir steinsteypu samkvæmt FS ENV 206. Fyrir umhverfisflokk 2b og benta steypa er þannig hámarks v/s hlutfall 0,55, lágmarks sementsmagn 240 kg/m<sup>3</sup> og lágmarksloftmagn 5 % fyrir steinastærð 16 mm.

Sigmálsflokkar steypu eru eftirfarandi:

Flokkur	Sigmál í mm.
S1	10 til 40
S2	50 til 90
S3	100 til 150
S4	≥ 160

### Blöndunarkröfur/loftblendi:

Magn og gæði fylliefna, sements og lofts ákvarðast af ofangreindum flokkum. Í alla steinsteypa skal setja loftblendi af viðurkenndri gerð.

### Samprófanir á byggingarstað:

Stimleikaprófun skal mæla fyrir blöndun þjálfiefna. Loftþröf skal gert við miðurlögn í mót (ef eftir dælingu). Brotstyrkur mældur til samræmis við ENV 206

### Niðurlögn, aðhlúum:


Alls steinsteypa ber að titra og skal vanda hana þannig að steypulögn myndi eina einsleita og samþjappaða heild. Fallhæð hennar skal ekki vera meiri en 3 m. Yfirborð steypu skal verja ofþornun, ofkælingu og rigningu með yfirbreiðslu og/öða einangrun. Mót skal að jafnindi ekki rífa af veggjum fyrr en eftir 3 daga, þó þannig að ákvaði ÍST 10 standist ávallt.

### Steypuvinna í kulda:

Niðurlögð steypa skal varin hitastigi lægra en 3° þar til hún hefur náð 6 MPa þrýstipól, reiknað samkvæmt Rb. blaði Eq. 003, vetrarsteypa, 1987.

## Fylling

Fyllt skal með frostfríri grúsarfyllingu og þjappað samkvæmt eftirfarandi töflu.

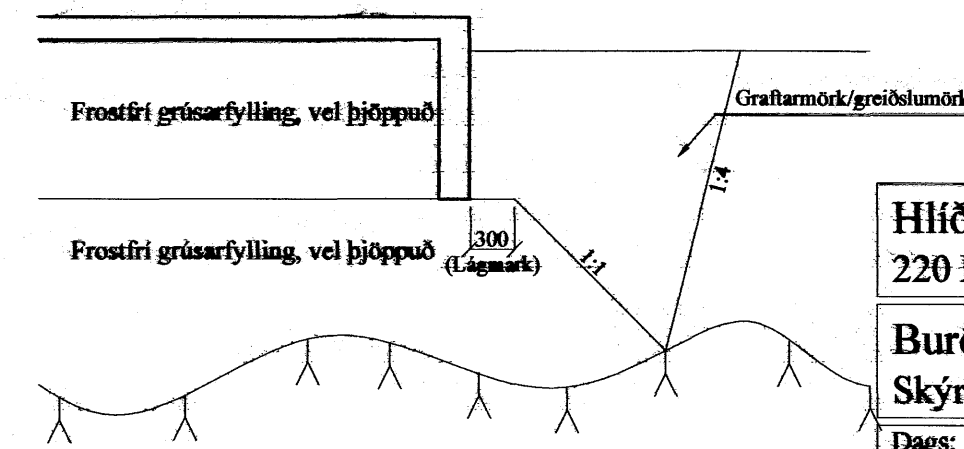

Fyrir undirstöðum skal grafa niður á heillegan, burðarhæfir klapparbotn. Síðan skal fylla upp með frostfríri burðarhæfri grús, bleyta vel og þjappa síðan skv. eftirfarandi töflu:

Tæki	Lagþykkt [m]	Fjöldi yfirferða
5,0 tn vibrovaltari	0,4	6
0,5 tn vibroplata	0,3	4
0,4 tn vibroplata	0,2	4

Taka skal þjoppupróf á fyllingu, eftir kröfum verklýsingar.

## Álagsforsendur

### Notðlag:

Álag er í samræmi við FS ENV 1991-1:1994 og FS ENV 1991-2-1:1995

### Vindðlag

Vindðlag skv. FS ENV 1991 2-4:1995, ásamt Þjóðarskjali Íslands. Grunnildi vindhraða  $v_{ref,0}$  er 35,5 m/s

### Snjóálag:

Snjóálag er skv. FS ENV 1991 2-3:1995, ásamt Þjóðarskjali Íslands. Grunnildi snjóálags er  $S_k = 2,1 \text{ kN/m}^2$

### Jarðskjálftaálag

Jarðskjálftaálag reiknað skv. íslensku þjóðarskjali með FA ENV 1998-1-1:1994 og evrópsku forstöðunum EC-8 (ENV 1998)

Samþykkt þann  
10 DES. 2007

Byggingulltrúinn í Hafnarlírói  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Hlíðarás 15-17 220 Hafnarfjörður	Teikn nr. 160
Burðarvirki Skýringablað	Frumstærð: A2
Dags: 30.11.2007	Hamn: GBS
Samþ:	Teikn: -

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUDJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,  
800 SELFOSI  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS