


**SKÝRINGAR**

45 Útvega skal Raka og hitaskynjari í plani fyrir stýringar á snjóbræðslukerfi. Leggja skal skemaðan stýristreng í 25mm PEH röri að fyrirhuguðum stað fyrir greinatöflu G003

**BATTERIÐ**

VERK:	
MÓT:	<i>[Signature]</i>
SAMP:	<i>[Signature]</i>
SKÝRING:	

**KAPLAKRIKI**

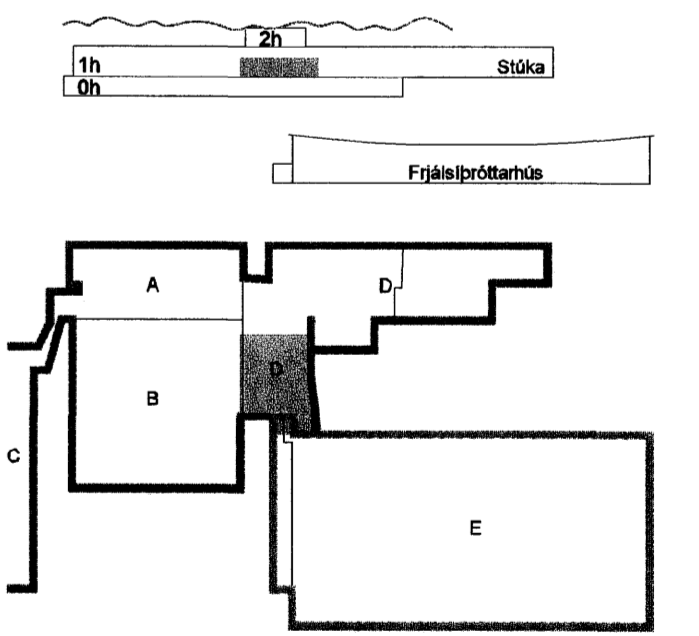

A 27.11.07 Verktalning RVKHJ  
Útg. Dags. Skýring Hannab/Virnaró



**VERKFRÆÐISTOFA**

BEJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRDUR · KENNT. 710796-2899  
vsb@vsb.is · Sími 685 8600 · Fax 685 8610 · www.vsb.is

Aritun sérhönnuðar  
Ragnar Víktor Karlsson Kt: 220470 5129 *[Signature]*

Verkefni  
**KAPLAKRIKI  
HAFNARFIRÐI**

Verkhluti  
Rafkerfi  
Lágspenna 1.hæð  
Grunnmynd

Hannað RVKHJ	Talmanoð RVKHJ	Yfiraró BSG	Kvaró 1:50	Síða / A1	-
Dags. 25.04.2007	Verkefni 06811	Talning A R115	Útgáfa A		

V:\2006\06811\Kaplakriki\FH\Sheets\KAPRI (Lágspenna)\06811\F1-1\_Dæm-A.dwg