


RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

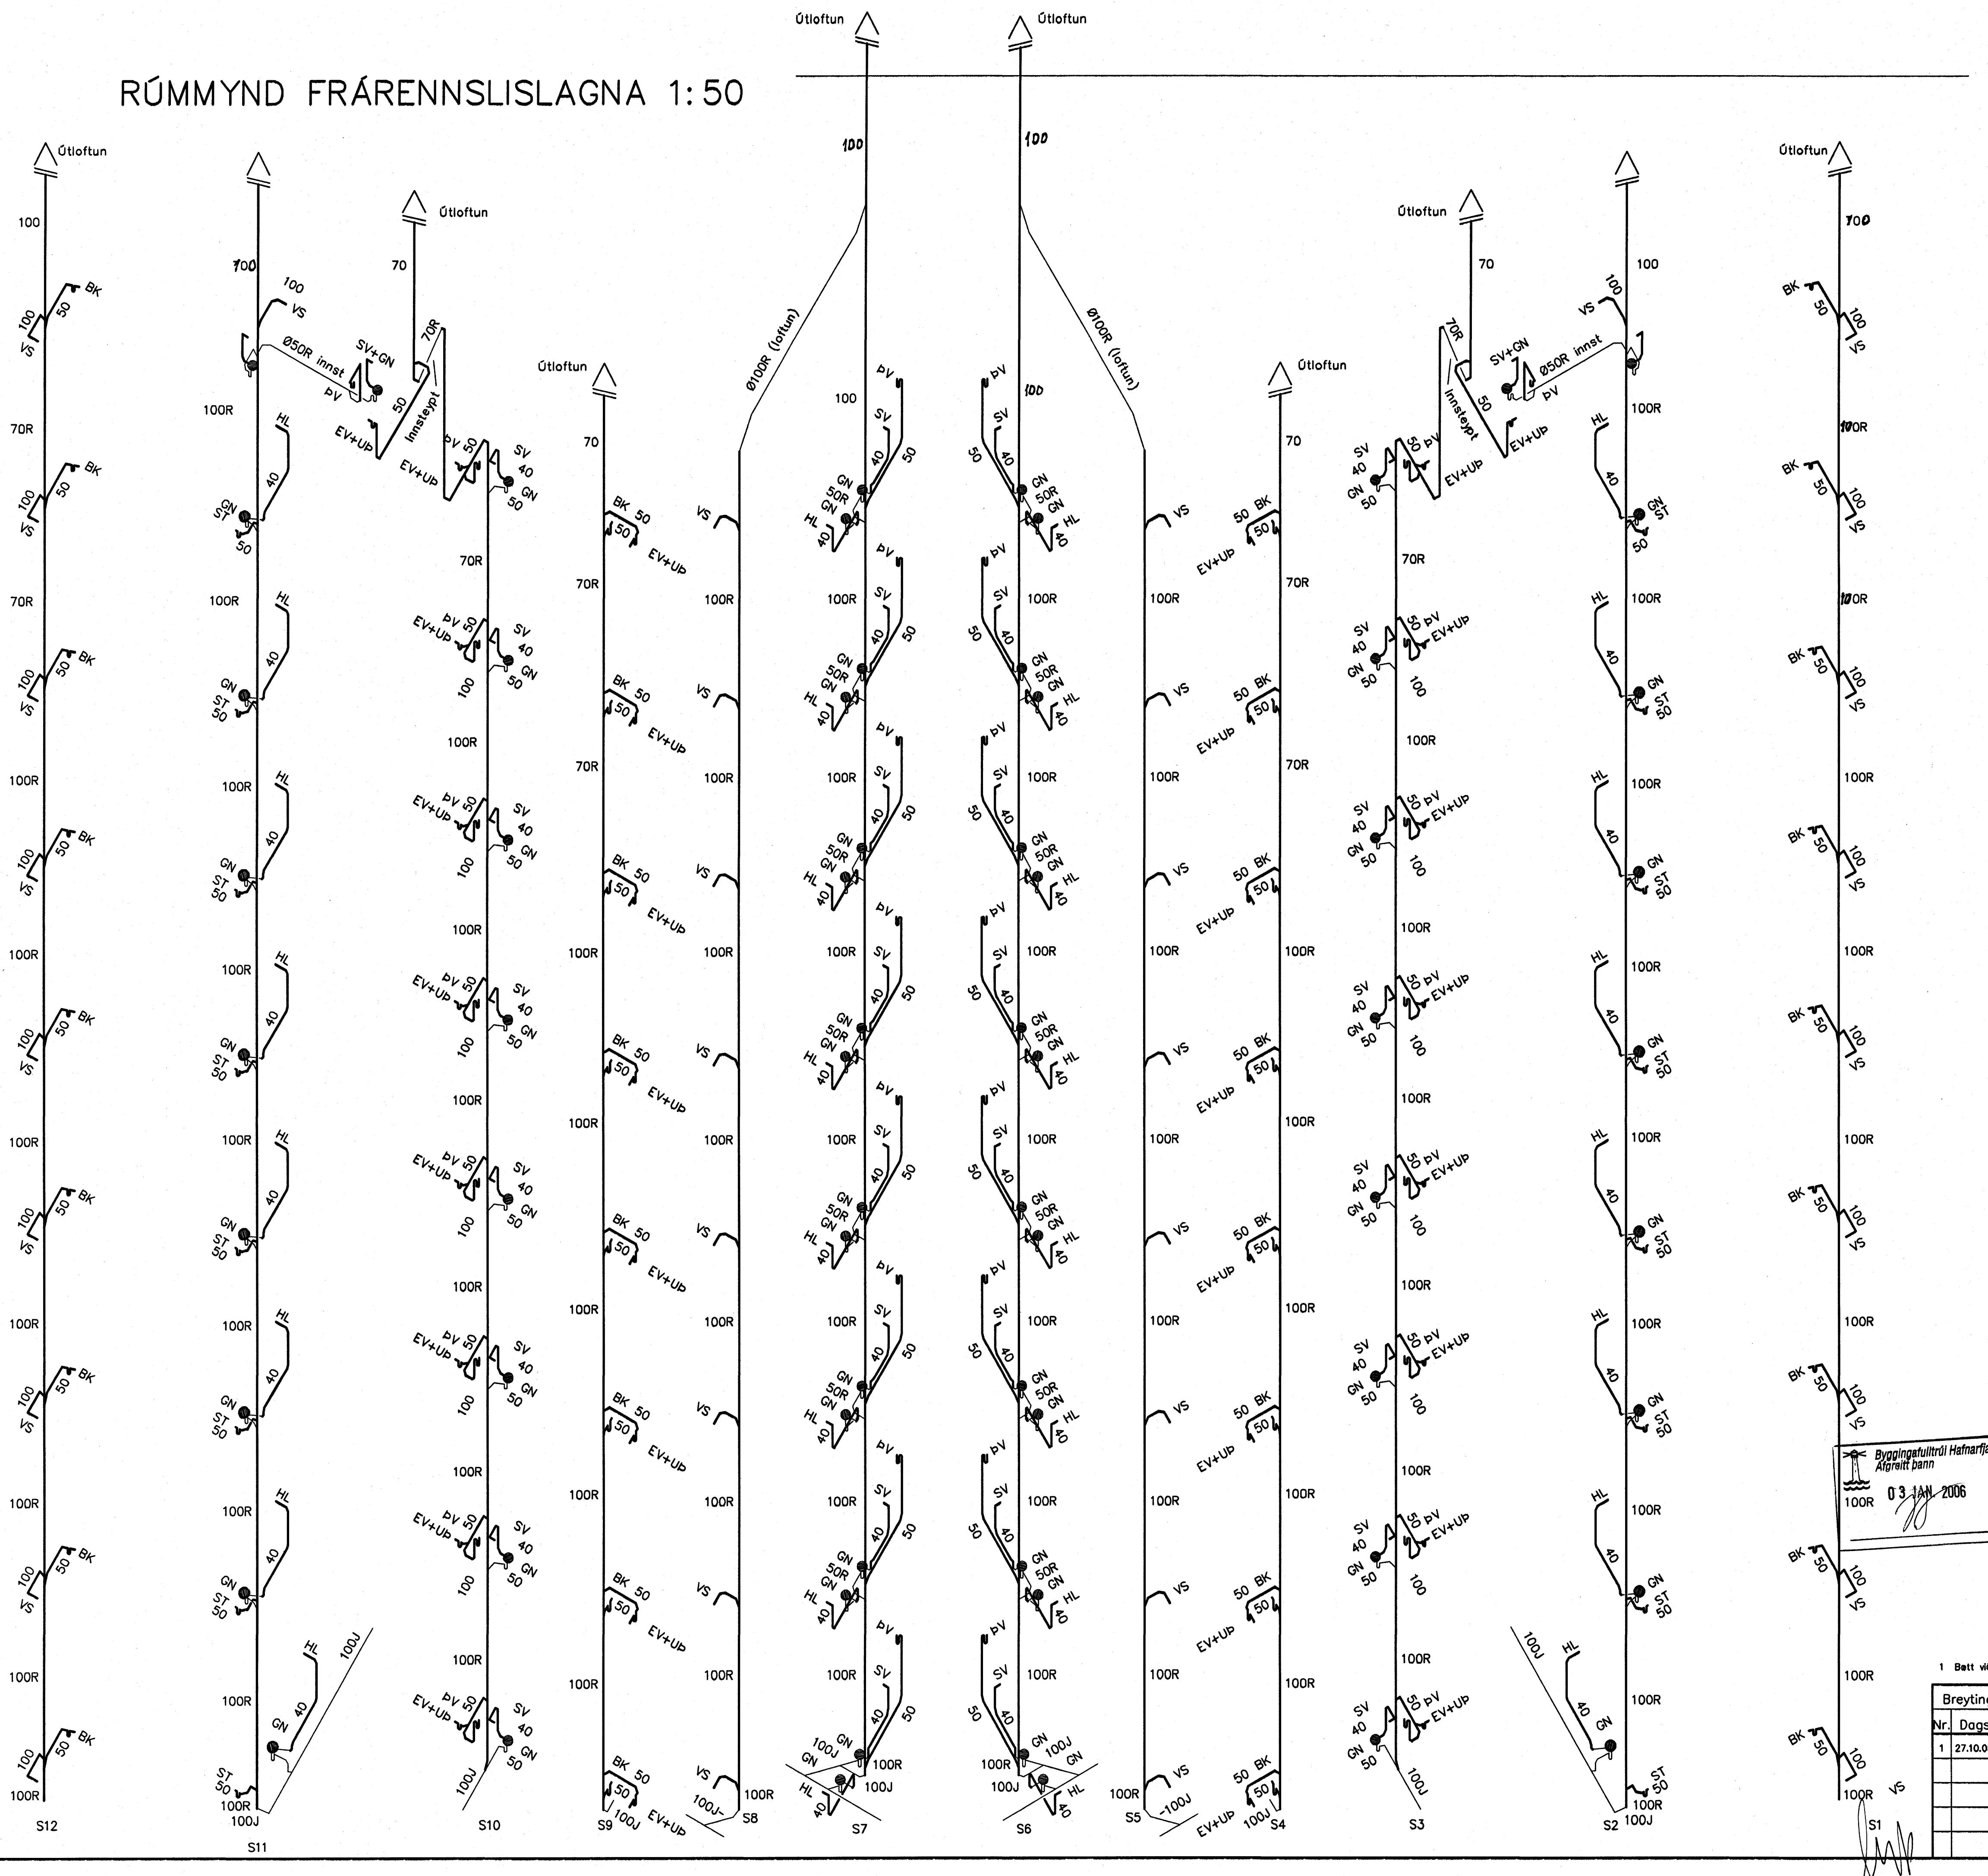

Skýring: Þakniðurfallssrór.

Allt efni í frárennslislagnir skal vera vottað af Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins í samræmi við byggingarreglugerð og gildandi staðla.

Niðurfallsrör skulu vera soðin PEH rör sem leggst í þartilgerðar festingar í útveggja einangrun

Skýring: Frárennslislagnir

Allt efni í frárennslislagnir skal vera vottað af Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins í samræmi við byggingarreglugerð og gildandi staðla.

Frárennslislagnir úr polypropylen PP (Polypropylen, grátt plast) nema sérmerkir. Stöfnar (R) skulu vera úr PP/PEH-þykkeggja (Polypropylen/Polyethelyne hljóðlítill rör), og stafnar (J) skulu vera úr Járnsteypu.

Lagnir einangrist með steinullarmottum og vefjist með plastdúk.

(E) Setja skal viðurkenndar eldvarnarmúffur á alla stófna þar sem þeir fara úr sameign 1 kjallara og 1. hæð og inn 1 (uppi) 1búðir.

1. Batti við lögnun fyrir 9. hæð... lagnastofrir yfirfarðar vegna Pessa.

DREKAVELLIR 18 HF -		
Breytingar	Nr.	Dags.
	1	27.10.05
		BD
Verkfrædistofa þáinn & Benedikt	H BS	T BD IS
Laugavegi 178, 105 Reykjavík	M	1:50
Sími: 553 1770, 568 7775. Fax: 568-7701	Nr.	PF01
Netfang: verkfrædistofa@verkfrædistofa.is		
Fjölbýlishús	Dags.	Dag 04
Frárennslisstofnir		080149-3609