


SKÝRINGAR:
 Fjarlægja skal allan lausan og lífrænan jarðveg úr hústæði.
 Sökkla hvíll á fótum botn eða á þjappaðri fyllingu.
 Steypa í sökklum standist kröfur um a.m.k. C25/30.
 Fylla skal innan í sökkla með frostþolinni grúsaryfllingu. Fyllingu skal þjappa með vélþjöppu í lögum er hæfa stærð þjöppu.

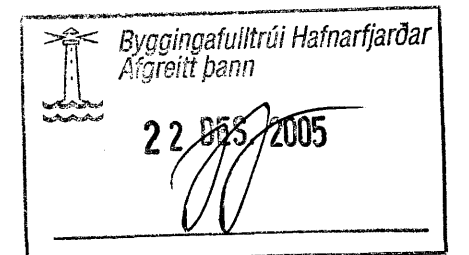

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

Hönnun húss:

ALTEIKNING ehf
 ÖLL ALMENN TÆKNIÞJÓUSTA

MIDSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, SÍMI 897-4588

Þorsteinn Friðþjófsson, byggingatæknifræðingur
 Kt. 211055-5299 netfang: midsalir@bt.net.is

ÖLDUSLÓÐ 8
HAFNARFJÖRDUR
BÍLAGEYMSLA

Tekningarheiti: SÖKKLAR
 GRUNNMÝND OG SNIÐ

Dags. 06.11.2005 Kvartál 1: 50/10

Hannað þF Teknað þF Samþ.

Verknr. 05-907 Tekn.nr. 601 Breytur.