



Neysluvatnslagnir. 1:50

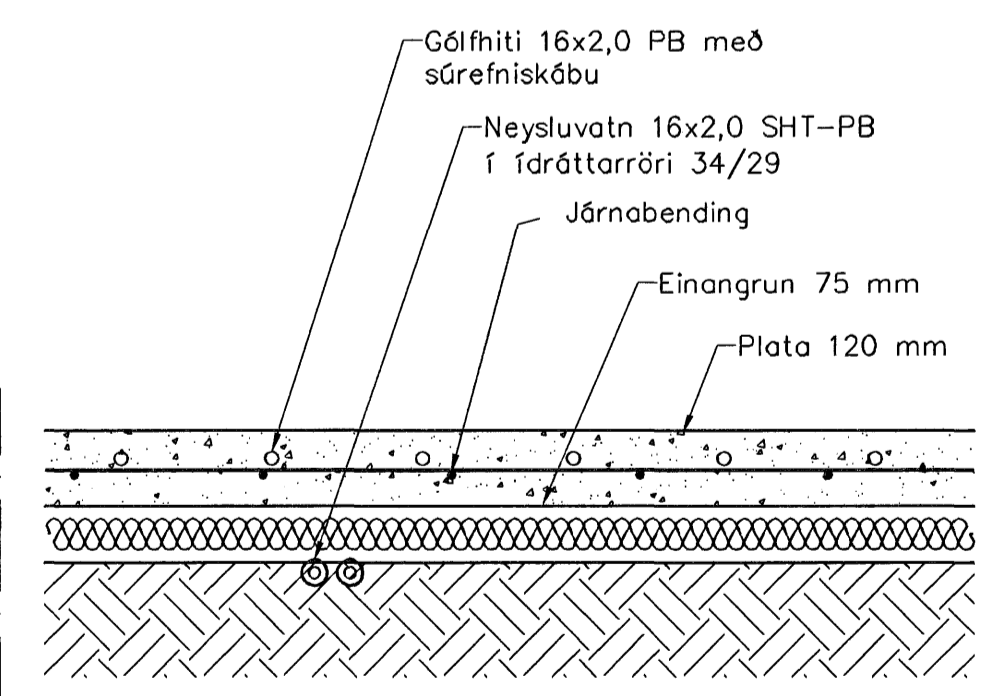

Hita- og vatnslagnir, Snið í botnplötu, 1:10

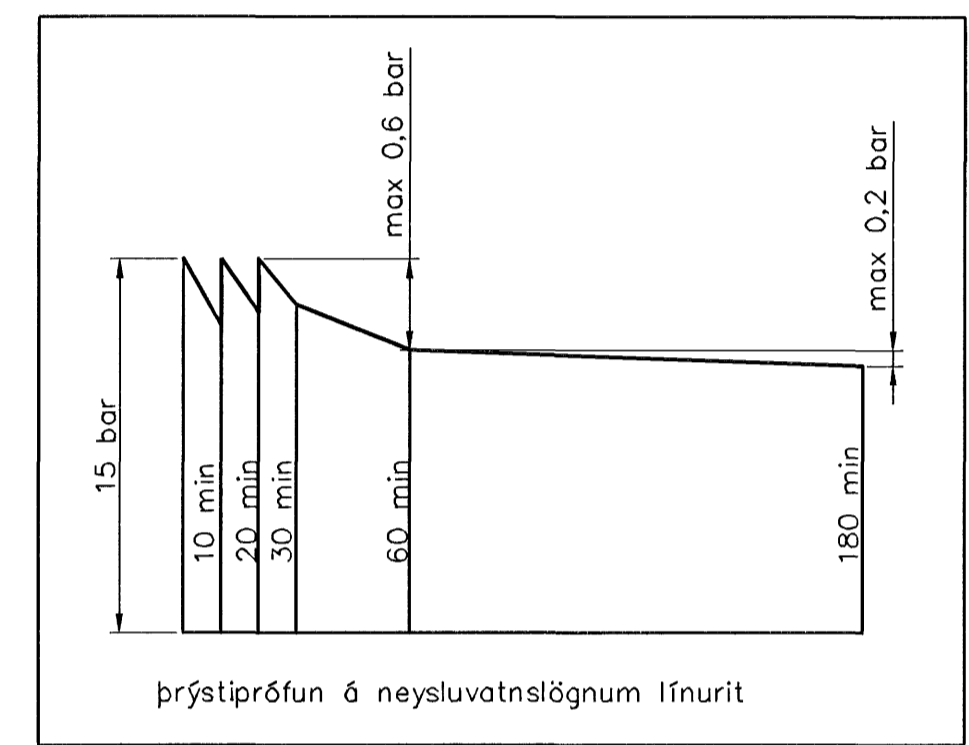

Neysluvatnslagnir, Skýringar

Neysluvatnslagnir eru PB-rör af gerðinni AQUATHERM SHT. Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og gæta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1–1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beygjuradfus skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu. Gæta skal þess að óhreinindi komist ekki milli ytrarörs og innrarörs. Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tvær lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 15 bör. Þrýstifall má vera max 0,6 bör á seinni 30 min. Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrýstifall má vera max 0,2 bör.

Samþykkt þann
31 JAN. 2007

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbiartur Halldórsson
Dagsetning Hannað

Útgáfa	Breyting				
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkgötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isl.is		Staður	Glitvellir 14 Hafnarfirði		
		Skýring	Neysluvatnslagnir		
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.	Teikn.nr.	
	1:50 1:10	27.11.06	55-06	2-03	

(Handwritten signature)