


SKÝRINGAR

Hæðarkort á gólfplánum eru m.v. endanlega gólfhæð Jarðvegslagnir utanhúss eru úr PP efni frá Dregg, sem notað er í góflagnir. Sé annars ekki gefið eru lagnir úr gnumi Ø110 PVC. Fyrir gegnumrennsliðurföll skal nota Ø40. Sé halli lagnar ekki gefin á teikningu, þá gildir lagnarhalli KS = 15 promíl, KN = 10 promíl halli. Senda skal og stjappa undir allar lagnir með rútasandi ánk. 10 cm. Skolp- og regnvannslagnir skal umlykja ánk. 10 cm rútasandi. Rörin skulu lögð í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. Stefnubreytingar framkvæmist með þar til gerðum tengingarkjóm.

MB: mengunvarnarsúnaður hefur verið komið fyrir í samráði við Heilbrigðisfrótt og í samræmi við ákvæði mengunvarnarsluggerðar. Niðurföll í öndarmýnum tengist við mengunvarnarsúnað (ollueldu). Setja skal 4 rúmmetra ollueldu með 1 rúmmetra sandgöllu á undan ollueldu. Lofta skal ollueldu með 1" galvanhúðudu ról í hæðinni 3 m upp á vegg byggingar og láta stöð vísa niður að þöðu. Heilsuástand mengunvarnarsúnaðar utan við byggingu skulu vera 2 cm hefti en hæð öndargöllu inni í byggingu.

Vöð hönnun byggingar er ekki gert ráð fyrir að þar fari fram starfsemi sem geti valdið því að líffærin eða annar óeðskilgætur úrgangur fyrir olíueldu fari í niðurföll. Ef slíkt er um að koma fyrir starfsemi í húsnæðinu sem skilað getur virkin olíueldu, skal gripþó til nauðsynlegrar í samráði við heilbrigðisfrótt, s.s. að koma fyrir viðeigandi heilsuástandi við rýmið og/öðra breyta tengingum við frávalslagnir.

- ST: XOK Skolpottarnir fyrir hæðir, nr.
- KR: Botnkóli regnvatnslagnar
- KS: Botnkóli skólplagnar
- KK: Botnkóli kaldvatnsinntak
- KN: Botnkóli niðurfallsstak
- BN: Þakniðurföll
- NF: Niðurföll
- NS: Niðurföll og sandfang
- RV: Ræstivaskur
- PV: Þvottavott
- BK: Badker
- VS: vatnsalemi
- ST: Stúta
- ONG: Gognumstremisniðurföll
- HL: Handfang
- HP: Handgrybbar
- LR: Loftþræsing

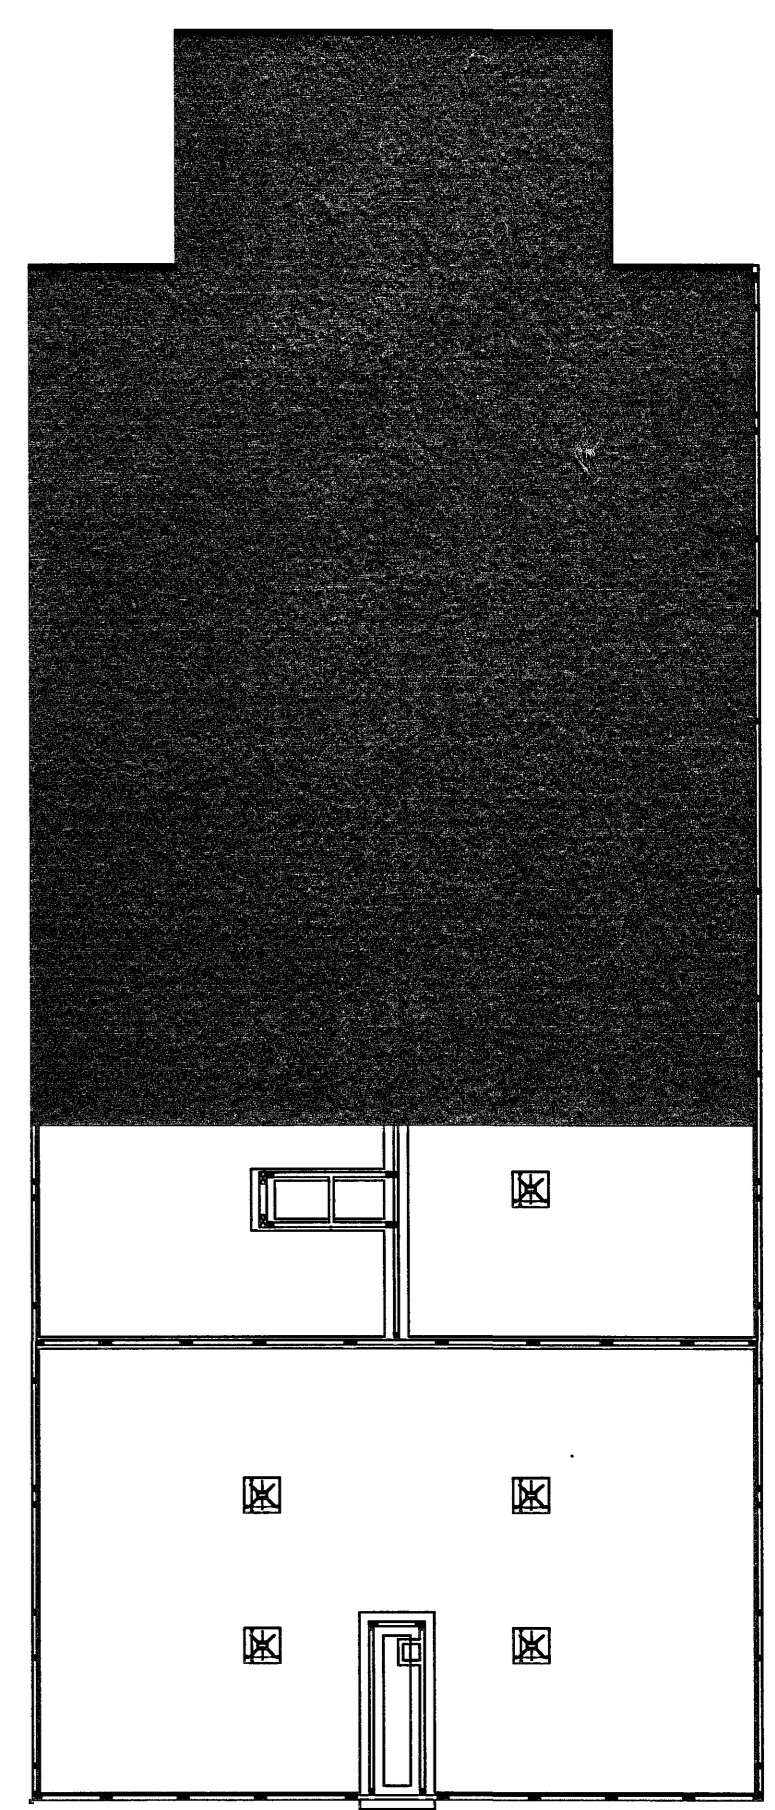

Samþykkt þann
19 FEB. 2007
Bygginguvaldsgætt í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

13.2.07
HEILBRIGÐISFRÓTT
HAFNARFIRÐI
OO KOKKURVÉLDIS
Gangvegur 7 - 210 Gardabú
Kauslyfjarnen

Sigurbjartur Halldórsson Sveinmanna 44, 107 Reykjavík	Klettur ehf. Cuxhavengata 1, Hafnarfirði
19.02.2007	14.09.06
1:50	1:50
Grunnlagir Breyting 07.02.2007	F 01
5. febrúar 1967	