


Veggur 1

Veggur 2

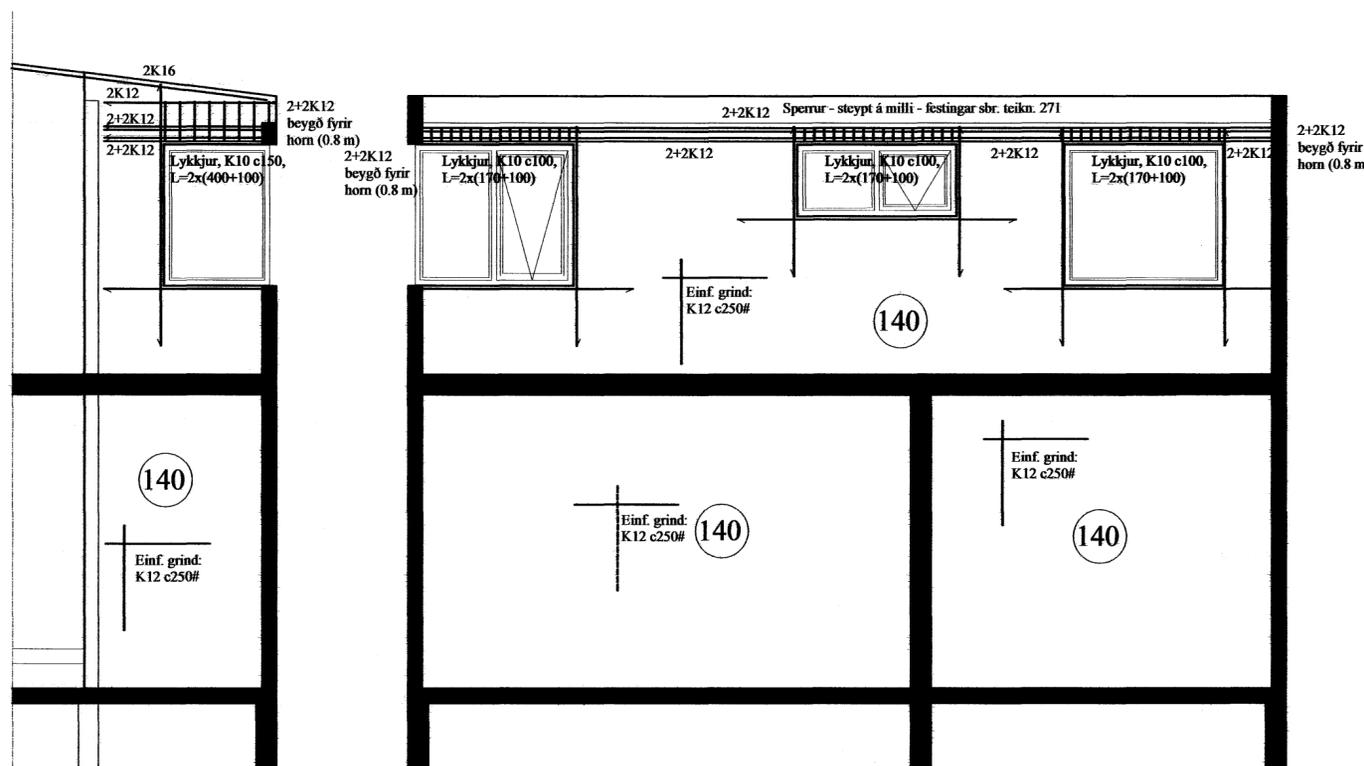

Veggur 3

Veggur 4

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Við öll op komi 2 K12 er gangi 600 mm nema annað komi fram á teikningum. Ef um er að ræða K16, gangi þau 800 mm út fyrir brúnir ops eða niður í sökkul.

Steypuhula á bendistál í veggjum: 20 mm, nema annað komi fram.



Samþykkt þann

20 FEB. 2007

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

B			
A			
Br.	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Furuás 34 220 Hafnafjörður		Teikn nr: 205	
Burðarvirki Steyptir veggir		Frumstérd: A2	
Dags:	24.01.2007	Skala:	1:50
Samt:		Hann:	GPS
	020162-3099	V.nr:06 100	Teikn: GPS

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818