

- Stauralyising 1.
- Stauralyising 2
- Stauralyising 3
- Stauralyising 4
- Auka
- Auka

- Atgreiðsluhús.
- Atgreiðsluhús


Tíðnisstjórnur mättökuliði

Segullíði

Otn bað Adaltatta geymslusræðis.  
Hitatúpa

Sökkulskaut - Jarðskaut

Kalt + Heitt vatn.

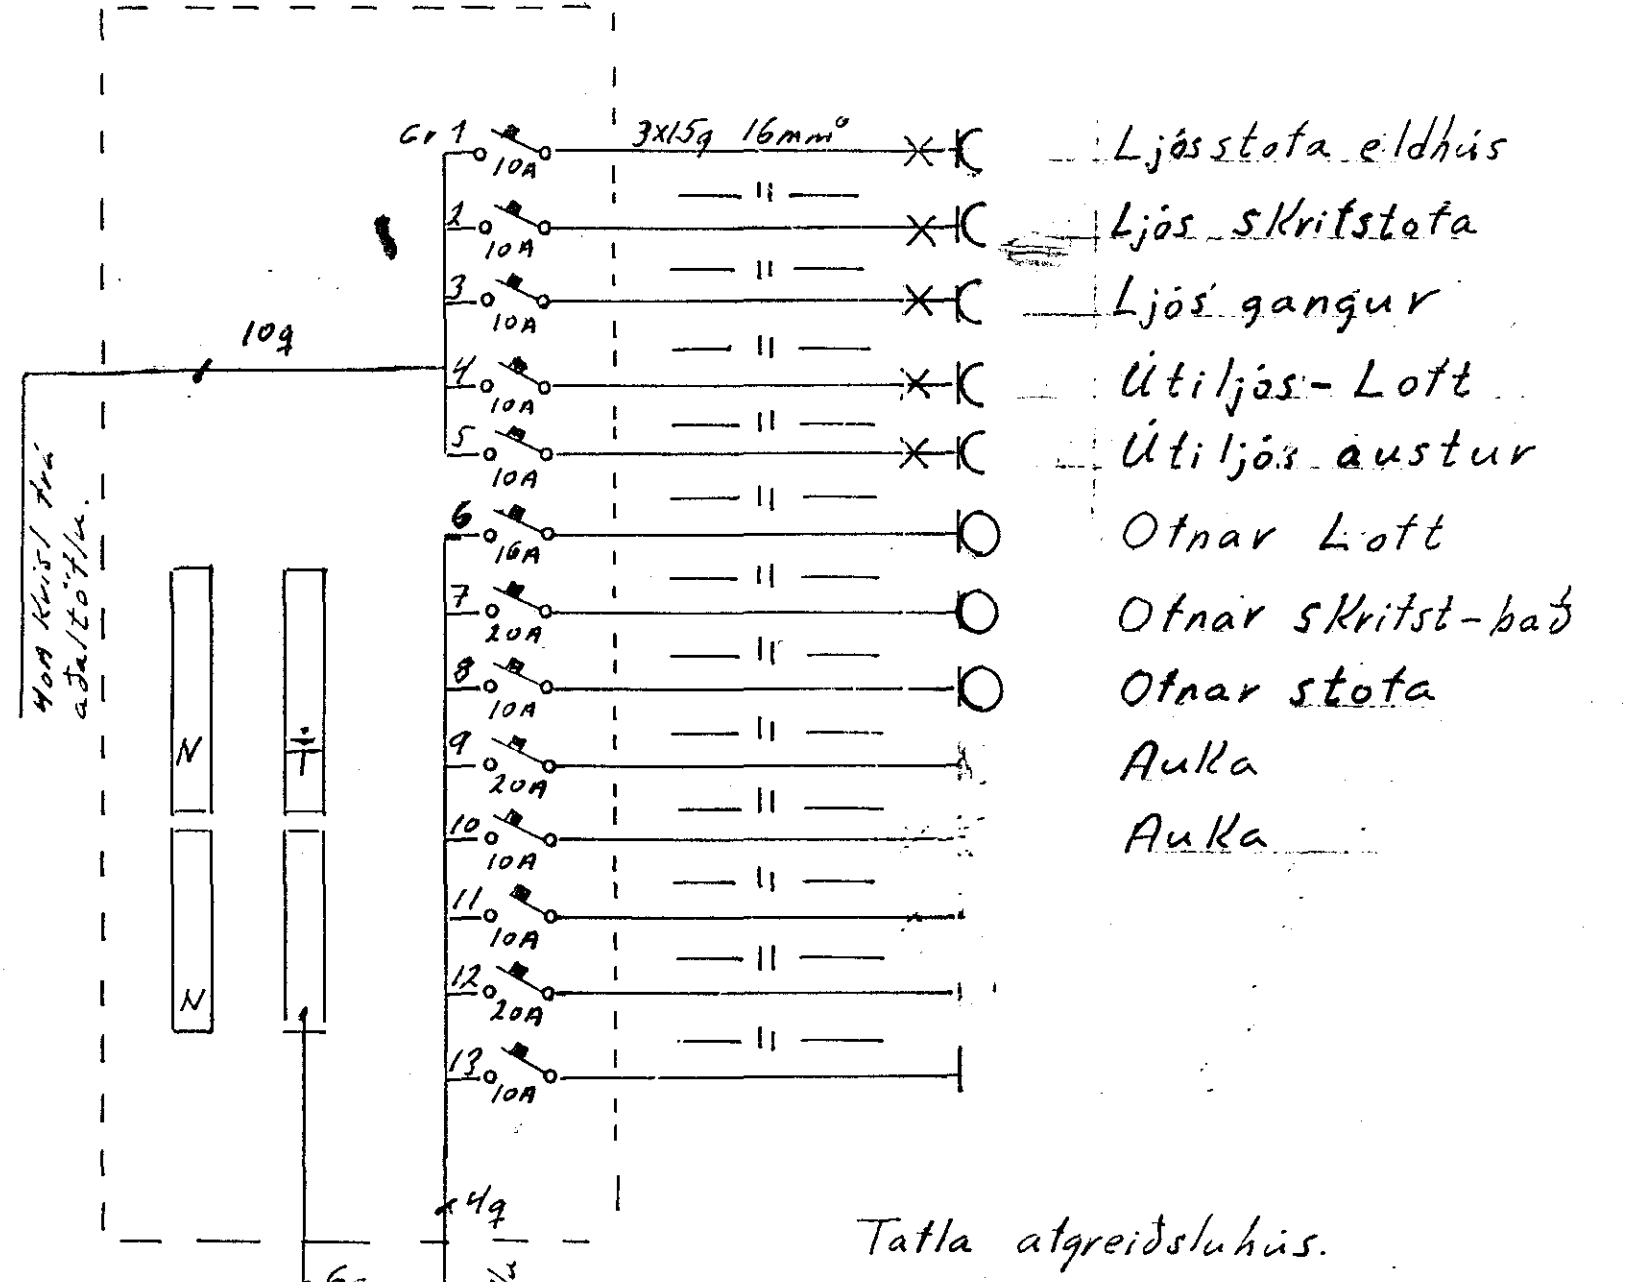

Tatla atgreiðsluhús.

SKÝRINGAR.

Ratlagnir skulu vera 16mm plastpipur  
 Taugar í pipum skulu vera 3x1.5g NYA  
 Málstraumur rathúnadar skal vera í samræmi við yfirstraumsvarnir.  
 Rotar skulu vera 110cm frá gölfi, tenglar 20cm utan tengla í eldhúsi. Öll mál skulu miðuð við trögengið göll og miðja dös. Otnar-hitatúpa fasttengist. Nema annars sé getið á teikningu.

		Einlinu myndir
Blad 2 af 3		SKÝRINGAR
Þessi myndir eru		
Sími 678585-678587		