

D8.1.1
D8.1.2
D6.1.2


F5.1
F7.6
H400

ÚT

Ídráttarór fyrir rafmagn og skynjara í dælubrum og öllu skilju

ÚTI
ARKITEKTAR
Jón Þór Þorvaldsson AÍ, FSSA
Kt. 021256 7579

DALSHRAUN 3

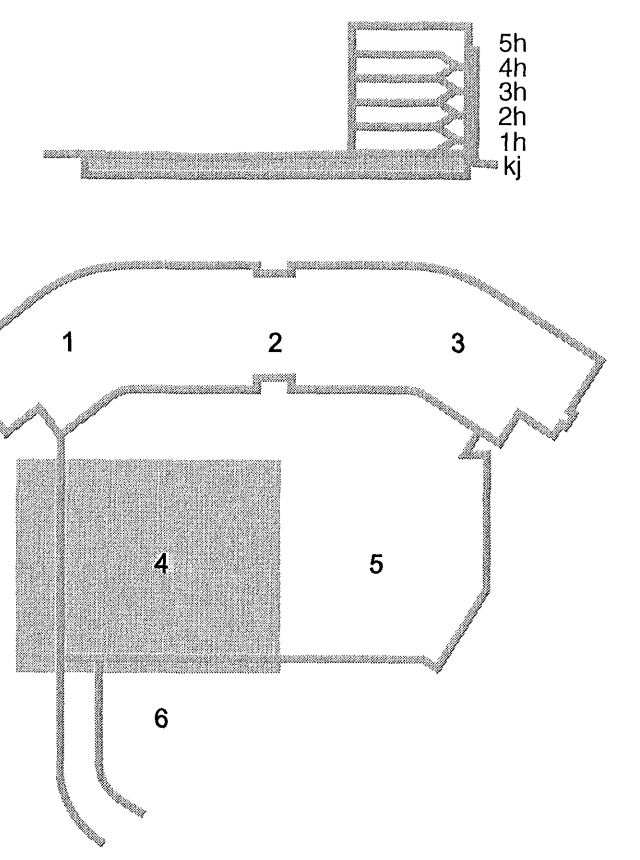

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarð

VSB

VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar		Örn Guðmundsson		Kt. 220961 2739 • or@vsb.is	
Verkhúti		DALSHRAUN 3		HAFNARFIRÐI	
Verkhúti		Rafkerfi		Lágspenna kjallara	
Verkhúti		Grunnmynd 4			
Hannað	Teiknað	Yfirfarð	Kvarði	Síða	
VD	VD	BSG	1:50	/A1	
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa		
03.06.2008	07244	R1-04	-		

V:\2007\07244\07244-Chalaram 3\Sheets\PA\07244-R1-Kjallara.dwg