


( SNIÐ Í VEGGRAUF )


M=1:10

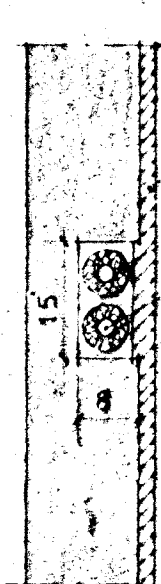

Púsing  
Einangrun 2 cm.  
Pípur

( SNIÐ Í GÓLFRAUF )


M=1:10

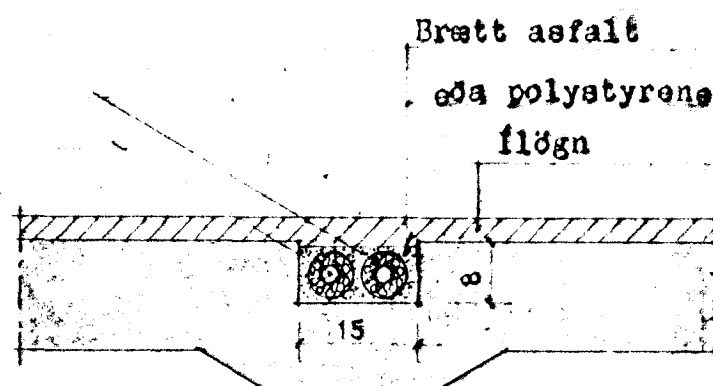

Brætt asfalt  
eða polystyrene  
flögna

Athuga skal að við samskeyti á pípum í  
gólfröuf skal engin einangrun vera, en  
asfalt að samskeytum.

RÚMMYND M=1:50

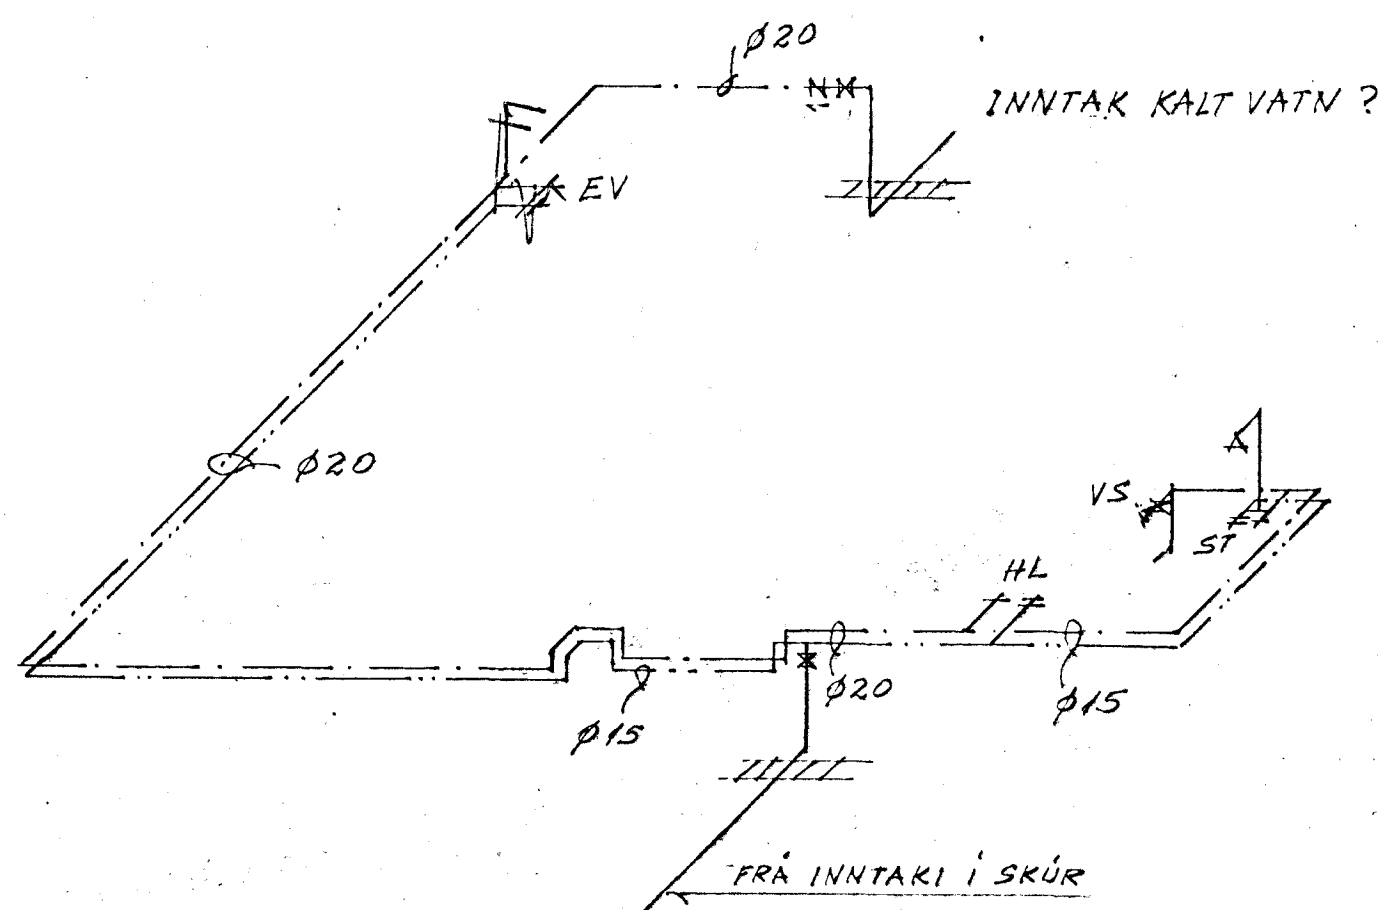

SKÝRINGAR

-----	Kalt vatn
-----	Heitt vatn
-----+	Kaldur krani
-----+	Heitur krani
-----	Garðkrani með slöngustút
-----+	Tæmingarventill
---X---	Renniloki
---X---	Renniloki með spindli
---N---	Einstreymisloki
---L---	Mælir
---L---	Loftþöi

VATNSLAGNIR:

- Pípur utanhúss skulu vera úr plasti og á frostfríu dýpi (= 120 cm.)
- Pípur fyrir heitt og kalt vatn innanhúss, skulu einangraðar með 20 mm. glerullarhólkum eða jafngöðu og vaðar með sisalpappa. Sýnilegar pípur skal auk þess vefja með grísku, límbra og tvínála.
- Allt lagnarefni - pípur og tengi - fyrir heitt og kalt neysluvatn, skal vera galvaniserað.
- Pípur skulu að jafnaði vera í um 30 cm. hæð yfir gólfi, nema annað sé tekið fram.
- Kerfi skal þrýstiprófa með köldu vatni og 5 kg/cm<sup>2</sup> þrýstingi. ?
- Öll pípumál eru mm.

SKAMMSTAFANIR

HL : Handlaug	BK : Bækur
EV : Eldhúsvaskur	ST : Sturta
UPV: Uppvottavél	GN : Gólfniðurfall
DV : Þvottavél	NF : Ótíniðurfall
SV : Skolvaskur	SN : Svalaniðurfall
SS : Skolokál	KR : Krani
VS : Vatnsealerni	GKR: Garðkrani
ÞS : Þvagskál	Þ : Þakrenna

6. febr. 1979



VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS  
Heimahaga 11 Selfossi sími 99-1776  
SUÐURGATA 69 HAFNARF.

BLAD 2  
KVARDI: 1:10  
~ 1:50  
REIKN. S J  
TEIKN. E S  
DAGS. JAN 79  
NR

VATNSLAGNIR, RÚMMYND  
SKÝRINGAR OG SNIÐ Í RAUFAR

Sigurður Jakobsson

NR.	DAGS.	BREYTING	AF	SAMP.